

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10
9240 Ljutomer

POŽARNI RED



REVIZIJA 2/2019

Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) in 2. člena Pravilnika o požarnem redu ((Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) je ravnatelj šole:

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10

9240 Ljutomer

določil naslednji

POŽARNI RED

UVOD

Dejavnost šole je:

- razredni in predmetni pouk

Za potrebe zagotavljanja in izvajanja ustreznega varstva pred požarom je bila izdelana OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI, po pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (U.l. RS, št. 70/1996).

Izdelana ocena požarne ogroženosti za objekte je priloga požarnemu redu.

1. OŠ IVANA CANKARJA

3 - srednja požarna ogroženost

2. PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM

2 - majhna požarna ogroženost

3. PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA LJUTOMER

2 - majhna požarna ogroženost

Glede na oceno požarne ogroženosti ocenjevanih objektov oz. ker se v njih zadržuje več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in načrt evakuacije, ter izvajati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN

Ta požarni red ureja:

1. organizacijo varstva pred požarom v OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER in njenih podružnicah,
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih narekujejo delovni pogoji dela v šoli,
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe,
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrola teh ukrepov,
8. navodila za ravnanje v primeru požara,
9. način usposabljanja in poučevanja delavcev o požarni varnosti.

V objektih šole mora biti del požarnega reda iz prve, druge in tretje točke prejšnjega odstavka izobešen na vidnem mestu.

ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

2. ČLEN

Ravnatelj Branko Meznarič skrbi:

1. za celotno varstvo pred požarom,
2. za sprejem, spremembe in dopolnitve požarnega reda,
3. za pooblaščenje odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
4. za zagotavljanje financiranja varstva pred požarom.

Pooblaščen oseb za varstvo pred požarom opravlja naslednje naloge:

1. vodi in organizira izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
2. izdela požarni red in njegove dopolnitve,
3. nadzoruje izvajanje ukrepov (požarni pregled 1 x letno, ter pri vsakem obisku šole posveti posebno pozornost o požarni varnosti ter v primeru nepravilnosti o tem obvesti ravnatelja),
4. organiziranje izvajanja usposabljanja zaposlenih v sodelovanju z ravnateljem šole,
5. skrbi za nadzor nad vzdrževanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,
6. sodeluje pri vodenju evidenc z tajnico šole in pripravlja njihove dopolnitve,
7. izdaja dovoljenja za vroča dela,
8. izdela poročila in zapisnike o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih,
9. sodeluje pri vajah evakuacije.

Pooblaščen strokovna oseba je Bojan Zelenko dipl. varn. inž., (ZEPT Bojan Zelenko s.p.), s pooblastilom Ministrstva za obrambo-uprava RS za zaščito in reševanje št. 8450-173/2011-2-DGZR z dne 05.01.2012

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije opravljajo naloge:

1. če opazi začetni požar, je dolžan obvestiti vodstvo šole, in pričeti z gašenjem,
2. če požara ni moč pogasiti, usmerja in pomaga osebam v objektu k hitrejši evakuaciji iz objekta,
3. na zbirnem mestu zbere vse podatke o evakuiranih osebah, ter podatke posreduje vodji intervencije.

Odgovorne osebe v vzgojno izobraževalnih ustanovah so:

OŠ IVANA CANKARJA

ravnatelj, namestnik ravnatelja, hišnik in vodja kuhinje.

PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM

vodja podružnične šole, tel. (02) 581 11 01 in vodja vrtca.

PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA LJUTOMER

vodja podružnice, tel. (02) 584 91 70 in namestnik vodje podružnice.

Tajnica šole skrbi za naslednje:

1. Pomaga pri vodenju in shranjevanju evidenc.
2. Obvešča določene osebe v primeru, da ni ravnatelja šole.

Hišnik oz. vzdrževalec zgradbe skrbi za naslednje:

1. Nadzoruje dnevno stanje na šoli in v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do požara obvesti ravnatelja šole in pooblaščen osebo.
2. Odpravlja določene manjše pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pooblaščen oseba za požarno varnost (npr. založenost hidrantov, el. omaric, gasilnikov,...).
3. V primeru večjih pomanjkljivosti sodeluje z izvajalcem pri odpravi le-teh ter o stanju obvesti ravnatelja ter pooblaščen osebo.
4. Skrbi da so intervencijske površine vedno proste in prevozne (označenost, kidanje snega, posutje proti zdrs, košnja trave...).
5. Nadzoruje napravo centralne kurjave in plinske instalacije, ter naroča redne servisne preglede.
6. V primeru manjšega požara prične z gašenjem in obvesti vodstvo šole.
7. Po obvestilu (znaku za nevarnost) zapre dovod plina in izklopi elektriko v stavbi.
8. V primeru gasilske intervencije posreduje informacije o situaciji in objektu vodji intervencijske ekipe.

Učitelji imajo naslednje naloge:

1. Skrbi za nemoten potek izvajanja vzgojno izobraževalnega dela in hkrati skrbi, da ne pride do nevarnosti požara v prostoru, kjer se nahaja ali ga občasno uporablja.
2. Spremlja požarno varnost in o morebitnih pomanjkljivostih obvesti vodstvo šole.
3. V primeru manjšega požara pričnejo z gašenjem in obvestijo vodstvo šole.
4. Po obvestilu (znaku za nevarnost) pričnejo z evakuacijo učencev, dijakov in drugih prisotnih po evakuacijskem načrtu.

3. ČLEN

Delavci šole so dolžni, da pri svojem delu v šoli upoštevajo predpise s področja varstva pred požarom, da se zavaruje življenje in zdravje učencev, dijakov, delavcev šole in ostalih oseb v šoli ter premoženje, s katerim upravlja šola.

4. ČLEN

Določba prejšnjega člena velja tudi za obiskovalce, učence, dijake in osebe, ki se iz kakršnegakoli razloga zadržujejo v šoli.

UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

5. ČLEN

V objektih šole so pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. Gasilni aparati morajo biti pregledani (1 x letno) in brezhibni, ne smejo biti založeni, morajo biti obešeni na pravilni višini (prijemališče – vrh aparata do 1,5 m nad tlemi).

Hidranti morajo biti tehnično pregledani (1 x letno) kompletni in dostopni ob vsakem času.

Preglede izvaja pogodbeni serviser, ki vodi evidenco rokov pregledov. V kolikor serviser ne pregleda opreme ga ravnatelj, na pobudo pooblaščen osebe, pisno opozori o poteku roka.

Serviser poda pisno poročilo o tehničnem pregledu opreme.

Ključki za zasilne izhode morajo biti pri vratih v posebnih omaricah s steklom.

6. ČLEN

V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. Elektro omarice morajo biti zaklenjene, ključ pa pri hišniku.

7. ČLEN

Delavci šole, učenci, dijaki in ostale osebe so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja šole ali pooblaščen osebo. To velja tudi za primere, če izginejo varnostne nalepke, hidrantna oprema ali gasilni aparat.

8. ČLEN

V prostorih šole je uporaba odprtega ognja prepovedana.

Kajenje je v prostorih in na območju šole je prepovedano. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer učni in tehnološki proces to zahteva (učilnica kemije, kuhinja).

Kuhanje kave je po objektu dovoljeno, če so zagotovljeni vsi normativi požarne varnosti - urejeni kuhalniki na negorljivi podlagi, v bližini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo.

9. ČLEN

Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti, dosegljivi in označeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi načrti.

Zasilni izhodi v vseh objektih so označeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi načrti ter vedno prosti in prehodni.

Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsakem razredu na vidnem mestu.

10. ČLEN

Dovozne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih.

11. ČLEN

Glede na namembnost prostorov so ukrepi in navodila varstva pred požarom naslednji:

1. Zbornica in učilnice

Dodatnih peči za ogrevanje se ne uporablja. Zadnji zaposleni naj se prepriča, če so pred odhodom vsi električni aparati izključeni.

2. Hišniška delavnica

Nevarnost požara je večja ob uporabi nekaterih naprav, zlasti še varilnega aparata, kotne brusilke, pištole za topel zrak itd.

Preprečevanje požara:

Vnetljive snovi so lahko samo v originalni embalaži največ do 1 l.

Vse vnetljive snovi se skladiščijo v ognjevarni omari z odzračevanjem.

V času uporabe vnetljivih snovi je potrebno prostor zračiti.

Hišnik in učitelji tehnične vzgoje smejo uporabljati samo neoporečno opremo in naprave. Kadar uporabljamo hlapljive materiale (barve, laki, razredčila, itd.) pazimo, da ne bi kdo prižgal ognja ali naprav, ki povzročajo iskrenje, zlasti še, če je v delovnem prostoru precejšna koncentracija vnetljivih ali eksplozivnih hlapov.

Preden začnejo z varjenjem ali podobnimi opravili (žaganje kovin z električnim orodjem in podobno), iz bližine delovnega mesta odstranijo vse vnetljive in eksplozivne materiale.

Oprema za gašenje:

Aparat za suho gašenje mora biti v neposredni bližini učilnice za tehnično vzgojo. Prav tako mora biti gasilni aparat v vsaki delavnici in skladišču, kjer so vnetljive snovi.

12. ČLEN

Šola mora v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), glede na oceno požarne ogroženosti izdelati obvezne priloge in jih hraniti poleg požarnega reda oziroma po določilih omenjenega pravilnika.

ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA IZ POŽARNO OGROŽENIH PROSTOROV

13. ČLEN

Odslužene odvečne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti – s strani pooblaščenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala.

14. ČLEN

Vse vnetljive snovi (npr. v hišniški delavnici,...) morajo biti pravilno skladiščene in hranjene, v nasprotnem primeru pa takoj odstranjene v skladu z predpisi.

Vnetljivih snovi je malo in jih po potrebi odstrani pooblaščen podjetje registrirano za odvoz odpadnih kemikalij.

Požarno ogroženi prostori so predvsem delavnice hišnika. V teh prostorih morajo delavci delati previdno predvsem pri brušenju rezanju kovin (zaradi isker), barvanju, lakiranju itd. V primeru začetnih požarov so pripravljeni takoj intervenirati: pogasiti začetni požar, obvestiti vodstvo šole, gasilce in po potrebi takoj začeti z evakuacijo.

PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST STAVBE

15. ČLEN

Predvideno število uporabnikov ustanove:

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer ima 439 učencev in 59 zaposlenih, torej skupno 498 uporabnikov.

Podružnica Cven z vrtcem ima 95 učencev in 16 zaposlenih, torej skupno 111 uporabnikov.

Podružnica Cvetka Golarja ima 22 učencev 17 zaposlenih, torej skupno 39 uporabnikov.

Nekatere učilnice imajo v uporabi oddelki gimnazije Ljutomer.

Redno se v teh objektih zbira bistveno manj oseb.

V telovadnici OŠ Ivana Cankarja obstoječi izhodi omogočajo evakuacijo 383 oseb iz tribun in 266 oseb iz telovadnice.

UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA

16. ČLEN

Do eksplozije lahko pride pri delu s plinom (v delavnici, kuhinji) in pri delu z nevarnimi oz. gorljivimi snovmi (npr. hišniška delavnica).

Preprečevanje eksplozije:

Da do eksplozije ne pride, je potrebna redna kontrola in pregledi plinskih napeljav, tesnil ter porabnikov. Ravnatelj je dolžan poskrbeti, da se enkrat letno opravi pregled plinske instalacije in trošil s strani pooblaščen organizacije.

Pri delu z nevarnimi snovmi je potrebno upoštevati varnostne liste, zagotoviti odzračevanje ali prezračevanje prostorov. Masa nevarnih snovi ne sme presegati dnevne količine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela. To velja tudi za hišniške delavnice, kjer je potrebno vse vnetljive snovi (bencin, topila, laki) hraniti v original embalaži, v ognjevarni omari, masa teh snovi, pa ne sme presegati dnevne količine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela.

Oprema za gašenje:

Aparat za gašenje mora biti v neposredni bližini učilnic ter v kuhinji. Prav tako mora biti gasilni aparat v vsaki delavnici in skladišču, kjer so vnetljive snovi.

OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

PROSTOR	S 9 kg ABC	CO ₂ -5 kg	Gasilnik na vodo
Klet	5	3	/
Pritličje	8	3	/
Nadstropje	8	2	/
Podstrešje	3	2	2

Podružnična šola Cven z vrtcem

PROSTOR	S 9 kg ABC	CO ₂ -5 kg
Pritličje	8	1
Nadstropje	2	/

Podružnična šola Cvetka Golarja Ljutomer

PROSTOR	S 9 kg ABC	CO ₂ -5 kg
Pritličje	7	2
Nadstropje	3	/

UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO

17. ČLEN

Hodniki morajo biti označeni z nalepkami ali tablami, ki označujejo izhod v sili oziroma smer umika iz stavbe v primeru požara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zožile evakuacijsko pot. Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopniščih oziroma na evakuacijski poti.

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo v vsaki neugodni situaciji biti prehodni, kar pomeni, da morajo ključi za odpiranje vrat biti v bližini oziroma se morajo nahajati v posebnih omaricah s steklom pri vratih. Izhodna vrata ne smejo biti založena.

18. ČLEN

Prav tako ne smejo biti založena gasilna sredstva, elektro omare ter glavna plinska pipa. Vsa gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu in pravilno označena.

V primeru evakuacije morajo zaposleni zapreti plin, izklopiti elektriko ter se skupaj z ostalimi osebami evakuirati iz objekta. Vrata za evakuacijo morajo biti vedno odklenjena. Ključ od vrat za požarne stopnice se nahaja pri ravnatelju šole.

Vodja kuhinje oziroma zaposleni v kuhinji po obvestilu (znaku za nevarnost) zapre dovod plina za stavbo in izklopi elektriko v stavbi, ter se umakne iz stavbe. Evakuiranci se zberejo na dogovorjenem zbirnem mestu. (evakuacijski načrti)

19. ČLEN

Intervencijske poti ter postavitvene cone za gasilce morajo biti čiste ter urejene. Parkiranje na teh površinah je kaznivo. Postavitvena površina za gasilce je na dvorišču pred šolo.

V primeru požara tajnica ali oseba določena za gašenje začetnih požarov pričaka gasilce, ter vodi intervencije izroči požarni načrt ter načrt evakuacije.

20. ČLEN

Na šoli naj se enkrat na leto izvede vajo evakuacije po načrtu in preveri usposobljenost vseh sodelujočih pri evakuiranju zaposlenih in učencev iz objekta šole. Vajo odredi ravnatelj šole. O izvedeni vaji se napiše poročilo.

DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN KONTROLA TEH UKREPOV

21. ČLEN

(Varnostna razsvetljava)

Varnostna razsvetljava v šoli se občasno preizkuša. Preizkus opravi hišnik po navodilih za vzdrževanje in preskušanje vsakih 6 mesecev in rezultat vpiše v evidence. Varnostno razsvetljavo je potrebno na 2 leti pregledati s strani podjetja, ki ima koncesijo za pregled varnostne razsvetljave, kateri izda potrdilo o brezhibnem delovanju.

(Vgrajeni gradbeni požarno odporni elementi)

Vgrajeni gradbeni požarno odporni elementi, kot so požarna vrata in požarne lopute, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca, redno kontrolirani in vedno v brezhibnem stanju.

NAVODILO O RAVNANJU V PRIMERU POŽARA

22. ČLEN

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.

Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti Center za obveščanje tel. 112 ali policijsko postajo tel. 113 ter vodstvo šole.

Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških življenj.

Prostor ki ga je zajel požar je potrebno zapreti, da se čimbolj prepreči izhod dima na evakuacijske poti.

23. ČLEN

Uprava z internimi znaki opozori na nevarnost in potrebo po izpraznitvi šole. Obveščanje se izvede z glasnim vpitjem oz. pozivanjem, oz. z prenosno sireno če je na razpolago.

Obvestilo naj bo kratko in razumljivo s kratkimi navodili in lokacijo zbirnega mesta. V primeru obveščanja z prenosno sireno naj bo znak za nevarnost zavijajoč zvok sirene ki traja 1 minuto. Takoj je potrebno pričeti z evakuacijo po evakuacijskem načrtu. V učilnici najprej učitelj presodi ali je hodnik prehodan brez nevarnosti. Če je hodnik prost, učence spomni na pot od učilnice do zbirnega mesta zunaj zgradbe in jih napoti tja. Šele ko se prepriča, da noben učenec ni ostal v učilnici ali stranskih prostorih zapusti učilnico. S seboj vzame razredni dnevnik, gre za svojim razredom in pazi, da kateri od učencev ne zaostane. Na zbirnem mestu preveri, če so tam vsi ki so bili tisti dan v šoli. Če kateri manjka, takoj sporoči vodstvu šole.

Če učitelj ugotovi da predvideni izhod ni dosegljiv, usmeri učence proti drugemu izhodu, če je v šoli na voljo. Če takega izhoda ni, ali je zadimljen že hodnik pred učilnico, se učitelj odloči da prostora ne bodo zapustili. Zapre vrata in odločitev obrazloži učencem. Gredo k oknu, ki je predvideno za drugo pot za umik. Odprejo okno in na nek način opozarjajo nase tako dolgo, dokler niso prepričani da jih nekdo opazi.

Ob izpraznitvi šole je potrebno izključiti elektriko in dovod plina.

24. ČLEN

Do prihoda gasilske enote prevzame vodenje gašenja in reševanja strokovno najbolj usposobljena oseba. Evakuacijo vodi oseba, ki je za to zadolžena po evakuacijskem načrtu.

Ob prihodu gasilcev jim je potrebno posredovati podatke o stanju požara, izvedenih ukrepih, tehničnih informacijah o objektu, izklopu elektrike in plina itd.

Po požaru je potrebno zagotoviti požarno stražo. O požaru je potrebno napisati zapisnik in dopolniti evidenčni list o požaru, s katerim je potrebno obvestiti pristojno Upravo za obrambo najkasneje v 10 dneh po dogodku. Poročati mora ravnatelj.

NAČIN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV O POŽARNI VARNOSTI

25. ČLEN

V skladu z zakonom mora biti vsak, ki je redno, začasno ali občasno zaposlen v šoli, poučen o varstvu pred požarom po programu, predvsem pa o:

1. pogojih na delovnem mestu (delovnih razmerah),
2. nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije,
3. preventivnih ukrepov,
4. načrtih evakuacije in reševanja,
5. normativih, standardih ter o tehničnih predpisih za varstvo pred požarom,
6. opreми napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
7. uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.

26. ČLEN

Zaposlene usposablajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu z 8. členom Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvaja po programu, ki je priloga požarnega reda, vsake 3 leta oz. v sklopu običajnega usposabljanja.

27. ČLEN

Izvajalec usposabljanja mora pred pričetkom usposabljanja izdelati ustrezen program usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev ravnatelju.

Vsebina in trajanje usposabljanja zaposlenih se prilagodi dejavnosti, ter požarni ogroženosti objekta. Usposobljenost zaposlenih mora biti stalna, tako da se preverja znanje vsaka 3 leta.

Usposabljanje oseb odgovornih za požarno stražo se izvaja vsake 3 leta oz. v sklopu običajnega usposabljanja, oz. pred samim izvajanjem vročih del.

28. ČLEN

Stalna usposobljenost iz prejšnjega člena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci usposabljanja ali pred strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Vsebino in način preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec predhodno uskladiti z ravnateljem.

Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z "je opravil" ali "ni opravil".

Delodajalec je dolžan voditi evidenco o tem, kdaj, o čem in na kakšen način je bil posamezen delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred požarom in kdaj je opravil preizkus znanja.

29. ČLEN

Na šoli naj se enkrat letno izvede vajo evakuacije po načrtu in preveri usposobljenost vseh sodelujočih pri evakuiranju zaposlenih in učencev iz objektov šole. Vajo odredi ravnatelj šole.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. ČLEN

Sestavni deli požarnega reda so (priloge):

- izvleček požarnega reda,
- evidenčni list o seznaitvi zaposlenih,
- navodila za posameznike,
- evidenca o požarih in eksplozijah,
- evidenca o izobraževanju zaposlenih,
- evidenčni listi opreme, sredstev in naprav,
- kontrolni list opreme, sredstev in naprav.

Z določili tega požarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi delavci šole.

Z dnem sprejetja tega požarnega reda preneha veljati Požarni red, sprejet dne _____.

Ta požarni red (revizija 2/2019) stopi v veljavo potem, ko ga sprejme ravnatelj šole.

Požarni red je bil sprejet dne

Datum: _____

Ravnatelj šole: _____

PRILOGE POŽARNEGA REDA

- **Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom**
- **Nevarnost požara na strešnih sončnih elektrarnah**
- **Program usposabljanja zaposlenih na področju varstva pred požarom**
- **Program usposabljanja odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije**
- **Ocena požarne ogroženosti**
- **Izvleček iz požarnega reda**
- **Navodila za uporabnike**
- **Načrt praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objektov**
- **Načrti evakuacije**
- **Požarni načrt (prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta)**

Zavod:
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER
Cankarjeva cesta 10
9240 Ljutomer

Datum: 17.10.2019

POOBLAŠČA

Podjetje:
ZEPT BOJAN ZELENO S.P.
Radomerščak 22
9240 Ljutomer

Ravnatelj Branko MEZNARIČ, v skladu z določili 11. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011, 61/2011), pooblašča podjetje ZEPT Bojan Zelenko s.p., ki ga zastopa samostojni podjetnik Bojan Zelenko, dipl. varn inž., s Pooblastilom Ministrstva za obrambo-uprava RS za zaščito in reševanje št. 8450-173/2011-2-DGZR z dne 05.01.2012 za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v **OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, PODRUŽNICA OŠ CVETKO GOLAR in PODRUŽNICA OŠ CVEN - Z ENOTO VRTCA**

Navedena oseba izpolnjuje pogoje v skladu z določili 12. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011, 61/2011) in za pooblastitelja izvaja naslednje naloge:

- Izdelavo požarnega reda, požarnih načrtov in načrtov evakuacije
- Usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom
- Usposabljanja odgovornih oseb za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov
- Izvajanje evakuacije iz objektov
- Druge naloge varstva pred požarom po navodilu oz. naročilu podjetja

Zept Bojan Zelenko s.p.
pooblaščen oseba
za izvajanje ukrepov VPP:
Bojan Zelenko
samostojni podjetnik

**OŠ IVANA CANKARJA
LJUTOMER**
pooblastitelj:
Branko Meznarič
ravnatelj

.....

.....

PRILOGA K POŽARNEMU REDU:

NEVARNOST POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

Strešna sončna elektrarna je vgrajena na:

1. ŠPORTNA DVORANA - OŠ IVANA CANKARJA, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer
2. PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA LJUTOMER, Cvetka Golarja 6, Ljutomer

Verjetnost požara na stavbi, kjer je na strehi nameščena sončna elektrarna je večja kot na običajnih zgradbah, saj je dodaten vir požara lahko kratek stik v napeljavah, ki jih je na strehi v primeru elektrarn veliko. Poleg tega je gašenje v primeru požara močno ovirano, ker je streha pod napetostjo. Zaradi opisanega je verjetnost nastanka požara kot tudi totalne škode večja kot pa na običajnih objektih.

MOŽNI VZROKI ZA NASTANEK POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

Možni vzroki za nastanek požara:

- napake, okvare na električnih inštalacijah in električni opremi,
- neustrezno dimenzionirane in izvedene električne inštalacije,
- neustrezno dimenzionirane in izvedena zaščita pred delovanjem strele,
- pomanjkljivo vzdrževanje in uporaba električnih inštalacij in električni opreme,
- pomanjkljivo vzdrževanje in uporaba zaščite pred delovanjem strele,
- uporaba/namestitev necertificirane električne opreme,
- vroča dela pri vzdrževalnih delih objekta, pri izvajanju dejavnosti in vzdrževanju servisiranju inštalacij,
- groba malomarnost zaposlenih - neupoštevanje varnostnih navodil,
- nalet transportnih naprav (viličarji, tovornih vozil ipd.),
- namerni požig,
- glodalci.

UKREPI ZA PREPREČITEV NASTANKA POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Nizkonapetostne električne inštalacije morajo biti projektirane in izvedene v skladu s Pravilnikom zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 41/09) in pravili tehnike tovrstne objekte oz. sisteme z upoštevanjem Soglasja za priključitev.

V skladu s citiranim pravilnikom je potrebno za novo izvedene električne inštalacije po končanih delih opraviti pregled, preizkus in meritve vgrajenih električnih inštalacij ter sestaviti Zapisnik.

MSE mora biti na streho vgrajena strokovno pravilno: vse objemke in stiki tesno pričvrščeni, ozemljeni, uporabljeni negorljivi materiali — razreda A, kabli pri prehajanju skozi gorljive stene panela pa morajo biti zaščiteni pred kratkimi stiki, prehodi pa zatesnjeni po predpisih.

Vsi kabli morajo biti položeni v zaščitne cevi (zaščita pred glodalci in mehanskimi poškodbami).

Upoštevati je vse pogoje za priključitev Elektro MARIBOR d.d.

ZAŠČITA PRED STRELO

Zunanja in notranja zaščita stavbe pred strelo mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/09).

V skladu s citiranim pravilnikom je potrebno za novo izvedeni sistem zunanje in notranje zaščite pred strelo po končanih delih opraviti pregled, preizkus in meritve vgrajene zunanje in notranje zaščite pred strelo ter sestaviti Zapisnik.

Na izvedeni strelovodni napeljavi in sistemu izenačitve potenciala je potrebno izvajati meritve v skladu z referenčnimi predpisi.

Upoštevati je vse pogoje za priključitev Elektro MARIBOR d.d.

NAPRAVE

Vse naprave in oprema, ki bo inštalirana in ki se bo uporabljala pri izvajanju dejavnosti v objektu mora biti certificirana, odobrena ter zadovoljevati zahtevam varnega obratovanja. Opremljene morajo biti z oznako CE in Izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku.

Prehodi, dostopi in prostori med opremo in zidovi morajo biti tako veliki, da omogočajo normalno gibanje, vzdrževanje ter kontroliranje.

Po namestitvi in pred začetkom obratovanja je potrebno celotni sistem pregledati in funkcionalno preizkusiti s strani soglasodajalca.

ZAHTEVE ZA LOKACIJO OZ. NAMESTITEV RAZSMERNIKOV

Pri namestitvi oz. razporeditvi razsmernika je v celoti upoštevati navodila proizvajalca razsmernikov.

Postavitev razsmernikov je zunaj objekta na steni.

Vsi razsmerniki in pripadajo električni razdelilniki morajo biti označeni z označbami in znaki za:

- prepoved poseganja nepooblaščenim osebam
- nevarnost električnega toka

Objekt (vidno ob vstopu na dvorišče) mora biti opremljen z:

- opozorilnim znakom za sončno elektrarno



Gorljivi materiali v okolici prostostoječe priključne omarice morajo biti odmaknjeni v zadostni razdalji vsaj 2 m od priključne omarice. Na tleh v oddaljenosti 2 m od prostostoječe priključne omarice označiti prostor na katerem se ne sme nahajati gorljivi material.

Zunanja prostostoječa priključna omarica in razsmerniki s pripadajočimi električnimi razdelilniki (na fasadi) morajo biti varovana z ustrezno mehansko zaščito pred naletom transportnih naprav (viličarji, tovornih vozil ipd.), varovani pred posegi nepooblaščenih oseb ter izbrani z ustrezno IP zaščito.

Upoštevati je vse pogoje za priključitev Elektro MARIBOR d.d.

SREDSTVA ZA ZAČETNO GAŠENJE POŽAROV NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

V neposredni bližini posamezne lokacije z razsmerniki je na višino 80 do 120 cm od ročnika do tal na vidnem in lahko dostopnem mestu namestiti:

- 1 gasilnik C02 5kg (55B po SIST EN 3)

Gasilnik morajo biti v zaščitni omarici — zaščita pred vremenskimi vplivi. Nad gasilnik se namesti predpisane označbe po SIST 1013.

UKREP ZA PREPREČITEV NASTANKA POŽARA MED IZVAJANJEM DEL NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

Pred pričetkom izvajanja del (izvedba prebojev/izrezov skozi sendvič panele) s strani ODGOVORNEGA VODJE DEL izdati dovoljenje za vroča dela in predvideti požarno stražo.

NEVARNOST ZA GASILCE NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

Največja razlika v požaru med običajno zgradbo in zgradbo, ki ima na strehi sončno elektrarno, je v tem, da je pri slednji ta pod napetostjo in je ni mogoče izključiti. V običajnih zgradbah izklopimo tok v priključni omarici in lahko gasilci brez nevarnosti za električni udar posredujejo v požaru. Pri sončni elektrarni pa tok teče v obratni smeri od modulov proti priključni omarici in ga ni moč izklopiti. Izklopimo lahko šele stikalo pred razsmernikom, vendar s tem prekinemo samo tok od razsmernika v javno omrežje, vsi ostali vodi od sončnih celic do razsmernika pa so še vedno pod napetostjo. Niti uničenje modulov nevarnosti električnega udara ne prepreči, saj vedno obstaja možnost, da določene sončne celice še delujejo. Zaenkrat ne obstajajo stikala, s katerimi bi bilo možno prekiniti tok iz sončnih celic do vodnikov, ki vodijo po strehi in naprej do razsmernikov. Nevarnosti električnega udara pri gašenju ne smemo podcenjevati. Tudi če je napetost prenizka, da bi bila smrtno nevarna, pa lahko tudi takšen šibkejši električni udar povzroči padec gasilca z lestve ali strehe in posredno s tem poškodbe ali celo smrt.

Prekinitev delovanja sončnih celic v primeru požara je možno doseči s prekrivanjem s temno ponjavo ali debelo plastjo pene. Prekrivanje modulov s ponjavo je teoretično možno, a le na manjših površinah modulov, v praksi pa med požarom skoraj neizvedljivo. Prekrivanje modulov s peno je tehnično sicer lažje izvedljivo in tudi zniža napetost v vodnikih na 47

odstotkov, vendar pa pena z nagnjenih modulov hitro odteka in že po nekaj minutah napetost naraste na 80 odstotkov.

Poleg električnega udara pri gašenju ostaja še nevarnost zastrupitve s strupenimi plini, ki nastajajo pri zgorevanju sončnih celic ter poškodb zaradi padajočih delov strešne elektrarne.

UKREPI ZA LAŽJE GAŠENJE POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

Ukrepa za lažje gašenje požara:

- Označiti kable in vodnike ter prostor v katerem se nahajajo razsmerniki in stikala MSE
- Izdelati natančen načrt postavitve in povezav
- Na strehi pustiti območja — stojišča za gasilce da ti ne hodijo po modulih
- Modulov z gorljivimi deli ne nameščati preko protipožarnih zidov
- Elektrarno na strehi je priporočljivo razdeliti na več manjših ločenih delov, tudi z ločenimi vodniki in razsmerniki
- Določiti dostope in delovne površine za potrebe gasilske intervencije z vseh strani objekta,
- Izdelati požarni načrt skupaj z lokalnimi gasilci
- Seznanitev gasilcev s požarnim načrtom s sistemom in nevarnostmi sistema (nevarnost električnega toka itd)

ORGANIZACIJSKI UKREPI PRI STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta.

Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

Upravljavalec male sončne elektrarne mora biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetske naprave (Ur. RS št 41/09 49/10 3/11).

Dela na mali sončni elektrarni smejo v skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS št 29/92) voditi oz. samostojno opravljati samo ustrezno usposobljeni in posebej pooblašeni delavci — strokovna oseba elektrotehniške stroke.

Pri vzdrževalnih delih je potrebno v celoti upoštevati zahteve Zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu nevarnosti dela na višini prisotnost električne napetosti ipd.

NADZOR VPLIVA POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH NAD OKOLICO

Poleg električnega udara pri gašenju ostaja še nevarnost zastrupitve s strupenimi produkti gorenja/plini, ki nastajajo pri zgorevanju sončnih celic ter poškodb zaradi padajočih delov strešne elektrarne.

Gasilska intervencija mora biti strokovna. Gasilci morajo skrbeti, da s posegom ob požaru ne vplivajo kvarno na okolje (voda, zrak). Pri gašenju požara s peno morajo zagotoviti ukrepe, ki preprečujejo odtekanje pene v podtalnico.

Požarna ogroženost celotnega objekta se ob upoštevanju vseh navedenih ukrepov, strokovni izvedbi, uporabi certificirane opreme in materialov, ter pravilnega vzdrževanja celotnega sistema MSE, zaradi nameščene sončne elektrarne na strehi ne poveča.

PREHOD DC KABLOV

MESTO IZKLOPA IZ
OMREŽJA OB FASADI
OBJEKTA V LMM OMARI

DOSTOP DO SB-AC OMARE IN
RAZSMERNIKOV, KI SO MONTIRANI
NA ZUNANJI SZ STENI OBJEKTA.

ODKLOP ENOSMERNE
NAPETOSTI - DC STIKALO

PREHOD DC KABLOV

MESTO IZKLOPA IZ
OMREŽJA OB FASADI
OBJEKTA V LMM OMARI

ODKLOP ENOSMERNE
NAPETOSTI - DC STIKALO

RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6

SB-AC

AC

AC

AC

OPOZORILO:
PRI IZKLOPU OSTANEJO VODI OZNAČENI Z RDEČO
(DC) POD NAPETOSTJO 600V!

LEGENDA:

-  - RAZSMERNIK DC/AC (DC LOČILNO STIKALO)
-  - AC STIKALNI BLOK
-  - DC VMESNA DOZA
-  - KABELSKA TRASA ZA ENOSMERNE KABLE
-  - KABELSKA TRASA ZA IZMENIČNE KABLE
-  - GASILNI APARAT CO2
-  - DOSTOPNA POT DO RAZSMERNIKOV IN AC OMARE

Izvajalec:
BISOL EPC d.o.o.
Latkova vas 59a
SI-3312 PREBOLD

tel.: +386 3 703 22 50
fax.: +386 3 703 22 63
www.bisol.si
info@bisol.si



Lotnik MFE in tel. številke:
BISOL PVPP 9, d.o.o.; tel. št.: (03) 703 22 50

Distribucijsko podjetje:
ELEKTRO MARIBOR d.d. Klicni center: 080 21 15

Lokacija sončne elektrarne:
OŠ IVAN CANKAR
Cankarjeva cesta 10
SI-9240 LJUTOMER


Datum:
Julij 2012

Objekt:
MFE OŠ IVAN CANKAR

Številka v nujni primeri:
BISOL EPC d.o.o., (03) 703 22 50

Naziv načrta:
Situacija - požarni načrt

DOSTOP PREKO PARKIRIŠČA NA VZHODNO STRAN OBJEKTA

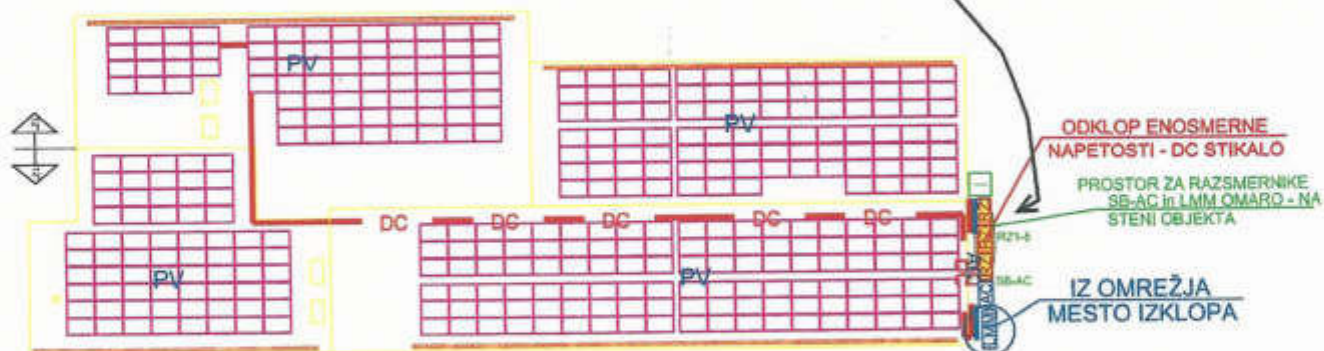

LEGENDA:

- RZ - RAZSMERNIK DC/AC (DC LOČILNO STIKALO)
- AC - AC STIKALNI BLOK
- DC - DC VMESNA DOZA
- KABELSKA TRASA ZA ENOSMERNE KABLE
- KABELSKA TRASA ZA IZMENIČNE KABLE
- GAS - GASILNI APARAT CO2
- DOSTOPNA POT DO RAZSMERNIKOV IN AC OMARE

OPOZORILO:

PRI IZKLOPU OSTANEJO VODI OZNAČENI Z RDEČO (DC) POD NAPETOSTJO 600V!

Izvajalec:
BISOL EPC d.o.o.,
Latkova vas 59a
SI-3312 PREBOLD

tel.: +386 3 703 22 50
fax.: +386 3 703 22 53
www.bisol.si
info@bisol.si



Lokacija sončne elektrarne:
OŠ CVETKA GOLARJA
Ul. Cvetka Golarja 6
SI-9240 LJUTOMER

Datum:
Junij 2012

Objekt:
MFE OŠ CV. GOLARJA

Lastnik MFE in tel. številka:

BISOL PVPP 9 d.o.o.; tel. št.: (03) 703 22 50

Distribucijsko podjetje:

ELEKTRO MARIBOR d.d.; Klicni center: 080 21 05

Številka v naših primerih:

BISOL EPC d.o.o., (03) 703 22 50

Naziv načrta:

Situacija - požarni načrt

PROGRAM USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM

(izdelan v skladu s 3. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011 in 61/2011))

1. NAZIV PROGRAMA:

- Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požari.

2. NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA:

- Da se udeležence seznani požarno nevarnostjo na delovnem mestu in pravilnimi ukrepi v primeru požara ali druge elementarne nesreče, ter evakuacijo zaposlenih.

3. UČNE OBLIKE IN METODE, UČNA SREDSTVA:

- S pripravljanim seminarjem, s pomočjo grafoskopa in gasilnimi sredstvi (gasilni aparat). Prikaz folij in diapozitivov ter AV pripomočkov o najnovejših požarih na področju Slovenije.
- Seznanimatev z delovanjem in praktična uporaba ročnega gasilnega aparata.

4. UDELEŽENCI:

- Zaposleni v OŠ Ivana Cankarja in podružnicah

5. PREDHODNO ZNANJE UDELEŽENCEV:

- Ni potrebno.

6. TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA:

SKUPNI DEL

Normativna ureditev varstva pred požarom:

- zakon o varstvu pred požarom,
- zakon o gasilstvu,
- pravilnik o požarnem redu,
- ostali pravilniki vezani na zakon o varstvu pred požarom.

Osnove gorenja in gašenja:

- fizikalne in kemične karakteristike gorenja in požara,
- pogoji in produkti gorenja,
- izvori vžiga in možnosti nastanka požara,
- vrste in tipi požarov,
- eksplozije,
- osnovne značilnosti gorenja,
- načini gašenja,
- sredstva za gašenje, gasila.

Nevarnosti za nastanek požara:

- varjenje v prisotnost gorljivih snovi,
- brušenje v prisotnosti gorljivih snovi,
- malomarnost,
- okvare v električni inštalaciji,
- namerno zanetenje požara.

Oprema in naprave za gašenje požarov:

- naprave za gašenje požarov (vgrajena gas. oprema),
- aparati za gašenje požarov (tipi, vrste, načini montaže, uporabe,...),
- hidrantsna omrežja,
- naprave za odkrivanje in javljanje požarov,
- oprema in sistemi za odvajanje dima in toplote ob požaru,
- označevanje in vzdrževanje opreme, naprav in sredstev za gašenje.

Preventivni ukrepi varstva pred požarom:

- vgrajena varnost pri gradnji objektov,
- tehnični ukrepi za požarno varnost,
- poznavanje nevarnih snovi in ravnanje z njimi,
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požari,
- organizacijski ukrepi,
- upoštevanje požarnega reda in požarnega načrta,
- pravočasno odkrivanje in javljanje požara,
- pravilna evakuacija,
- vodenje predpisane dokumentacije o požarni varnosti.

Aktivni ukrepi varstva pred požarom:

- zagotoviti vse tehnične ukrepe za gašenje požara,
- izdelati požarni načrt in navodila za reševanje,
- poznavanje osnov taktike gašenja,

PROGRAM USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM

- redni pregledi prostorov po metodologiji pregleda požarne varnosti.

7. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA – SKUPNI DEL:

- Seznaitve z delovanjem ročnega gasilnega aparata.
- Praktičen prikaz in preizkus gašenja z gasilnim aparatom.

8. POSEBNI DEL PO DELOVNIH MESTIH:

POSEBNI DEL PO DELOVNIH MESTIH:

VODSTVENA IN ADMINISTRATIVNA DELA (DELA S SLIKOVNIM ZASLONOM)

- nevarnost požara zaradi nepravilne uporabe pisarniške opreme (preobremenitve pri priklopu na podaljške, poškodovani kabli in podaljški, prepletanje kablov, drgnjenje kablov)
- nevarnost požara zaradi nepravilnega vzdrževanja okolice delovne opreme (založenost delovnih mest s papirjem, nezadostna zračnost pri pisarniški opremi – pregrevanje računalnikov, tiskalnikov)
- navodila za ravnanje v primeru požara
- naloge in postopki za ukrepanje zaposlenih ob nastanku požara
- seznanjenost o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru
- naloge in odgovornosti zaposlenih po požaru
- seznaitve o delovanju aktivne in pasivne požarne zaščite, ki je nameščena v objektu
- seznanjenost z razredi požarov, predvsem v prostorih, kjer se zadržujejo učenci in otroci
- seznanjenost z gasilnimi sredstvi glede na posamezne razrede požarov
- primernost gasilnikov za gašenje posameznih razredov začetnih požarov
- namestitve gasilnikov v objektu in pravilno gašenje z ustreznimi gasilnimi sredstvi v primeru požara
- ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo
- reševanje učencev iz ogroženih prostorov,
- ukrepi zaradi nevarnosti gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),
- nudenje prve pomoči.

UČITELJI SPLOŠNIH PREDMETOV, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

- pravilno gašenje z ustreznimi gasilnimi sredstvi v primeru požara,
- ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo
- reševanje učencev in otrok iz ogroženih prostorov,
- upoštevanje evakuacijske poti in izhode, ki omogočajo čim hitrejšo in varno evakuacijo učencev in otrok, saj je nekatere mogoče evakuirati le na vozičkih,
- ukrepi zaradi nevarnosti gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),
- alarmiranja in obveščanje nadrejenih za različne časovne termine (dopoldanski delovni čas, popoldanski delovni čas)
- reševanje ponesrečencev iz ogroženih prostorov,
- nudenje prve pomoči.

UČITELJ TEHNIČNIH – NARAVOSLOVNIH PREDMETOV

- seznaitve z nevarnimi snovmi (vnetljivost),
- pravilno shranjevanje in uporaba nevarnih snovi (pouk kemije in fizike),
- nevarnost požara zaradi nepravilne uporabe delovne opreme (tehnični pouk),
- nevarnost požara zaradi nepravilnega vzdrževanja okolice delovne opreme (tehnični pouk),
- pravilno gašenje z ustreznimi gasilnimi sredstvi v primeru požara,
- ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo
- reševanje učencev in otrok iz ogroženih prostorov,
- upoštevanje evakuacijske poti in izhode, ki omogočajo čim hitrejšo in varno evakuacijo učencev in otrok, saj je nekatere mogoče evakuirati le na vozičkih,
- ukrepi zaradi nevarnosti gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),
- nudenje prve pomoči

KUHAR, KUHARSKI POMOČNIK

- ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga
- ukrepanje pri prisotnosti plina v prostoru,
- zaprtje glavne plinske požarne pipe, ventilov v požaru,
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),
- ukrepanje v primeru nastanka eksplozivne atmosfere,
- odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela

ČISTILKA – PERICA

- seznaitve z nevarnimi snovmi (vnetljivost),
- pravilno delo z likalno mizo,
- pravilno odlaganje likalnika - nevarnost požara pri nepravilnem odlaganju,
- nevarnost požara zaradi nepravilne uporabe strojev,
- nevarnost požara zaradi nepravilnega vzdrževanja okolice delovne opreme,

PROGRAM USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM

HIŠNIK

- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),
- poznavanje delovanja aktivne požarne zaščite v objektu
- izklop glavne električne omarice v primeru požara
- ukrepanje v primeru nastanka eksplozivne atmosfere,
- uporaba električnih podaljškov, zaščita pred preobremenitvijo, navijanje električnega kabla, vpetje in vodenje električnih podaljškov,
- čiščenje in vzdrževanje okolice delovne opreme,
- pregledovanje objektov s povišano stopnjo požarne varnosti,
- ukrepanje pri prisotnosti plina v prostoru,
- zaprtje glavne plinske požarne pipe, ventilov v požaru,
- preprečevanje iskenja in onemogočanje nastanka vira vžiga in dostop odprtega plamena
- seznanitev z nevarnimi snovmi (vnetljivost),
- pravilno ravnanje z gorljivimi snovmi (bencin pri košnji)
- nadzorovanje delovanja kurilnih in klimatskih naprav (vklop in izklop).
- pravočasno odpravljanje okvar, ki bi lahko vodile do požara (sesalci za prah, sušilni aparati, zamenjava žarnic, varovalk)
- uporaba negorljive osebne OVO pri izvajanju vročih del
- nadzorovanje prisotnosti požarne straže pri izvajanju rekonstrukcijska dela in vzdrževalna dela kot so npr. varjenje, lotanje ali rezanje kovin

9. IZVAJALCI USPOSABLJANJA:

- Pooblaščen podjetje s strani MORS s svojimi predavatelji in opremo.

10. KRAJ IN ČAS USPOSABLJANJA:

- Po dogovoru z vodstvom šole. Teoretični del seminarja poteka ca. 1 šolsko uro. Praktična uporaba ročnega gasilnega aparata. Čas praktičnega dela je odvisen od števila udeležencev.

11. NAČIN OCENJEVANJA ZNANJA IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI:

- Pisni preizkus znanja: uporablja se teste, ki jih je pripravilo pooblaščen podjetje.
- Teoretični del usposabljanja se preverja pisno s testnim vprašalnikom. Kandidat je uspešno opravil teoretično usposabljanje, če je odgovoril na 75% vprašanj pravilno in se oceni je opravil ali ni opravil, če odgovori na manj kot 75% pravilno. Neuspešno usposabljanje se ponovi.
- Pri praktičnem usposabljanju kandidat samostojno prikaže postopek aktiviranja gasilnega aparata in praktično preizkusi gašenje požara.
- **Usposabljanja iz požarnega varstva se izvaja na VSAKI 2 LETI.**

Datum odobritve programa:
19.10.2019

Ravnatelj:
Branko MEZNARIČ

Izvajalec usposabljanja:
Zept Bojan Zelenko s.p.
pooblaščen oseba
Bojan Zelenko, dipl. varn. inž.

PROGRAM USPOSABLJANJA OSEB ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE ZA

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, PODRUŽNICA OŠ CVETKO GOLAR in PODRUŽNICA OŠ CVEN - Z ENOTO VRTCA

(izdelan v skladu s 6. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011 in 61/2011))

1. NAZIV PROGRAMA:

- Program usposabljanja oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

2. NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA:

- Da se seznani z nevarnostjo za nastanek požara praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje in s praktično vajo evakuacije.

3. UČNE OBLIKE IN METODE, UČNA SREDSTVA:

- S pripravljanim seminarjem, s pomočjo grafoskopa in gasilnimi sredstvi (gasilni aparat). Prikaz folij in diapozitivov ter AV pripomočkov o najnovejših požarih na področju Slovenije
- Seznani z delovanjem in praktična uporaba ročnega gasilnega aparata.
- Priprava načrta praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta.

4. UDELEŽENCI:

- Zaposleni v ZAVODU – določene odgovorne osebe.

Št. zaposlenih v zavodu	Št. odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Od 1 do 300	Najmanj 1 oseba
Na vsakih dodatnih 300 zaposlenih	Dodatno 1 oseba
V vsaki izmeni	1 oseba
Izpolnjen pogoj za izdelavo požarnega načrta in	Na vsakih 200 oseb v objektu še po 1 oseba

5. PREDHODNO ZNANJE UDELEŽENCEV:

- Ni potrebno.

6. TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA:

A: Normativna ureditev varstva pred požarom:

- zakon o varstvu pred požarom,
- zakon o gasilstvu,
- pravilnik o požarnem redu,
- ostali pravilniki vezani na zakon o varstvu pred požarom ,
- zakonska določila (požarni red, načrt evakuacije, odgovornosti, izvajanje praktičnih vaj evakuacije),
- požar-nastanek, razvoj, količine dima,
- evakuacija-definicija, pomen,predstavitev pomena evakuacije (časi evakuacije, pomen evakuacijskih poti in izhodov, odgovornosti in naloge zaposlenih, varnost pri evakuaciji, pomen vaj),
- hitrost umika iz objekta, vpliv požara na ljudi, kdaj požara ne gasimo sami,
- evakuacija-nekaj osnovnih navodil (spoznati se z potjo umika iz prostora, lokacija najbližjega ročnega gasilnika, takoj obvestiti osebo, ki je določena v požarnem oz. 112, ob klicu 112 morate povedati naslednje, kje je zbirno mesto ipd.),
- vaja evakuacije (namen vaje, priprave vaje, kakšen znak je za alarmiranje, preizkušnja znaka, kako se izvajajo praktične vaje evakuacije).

B: Evakuacija:

- navodila za ukrepe v primeru evakuacije,
- označbe evakuacijskih poti,
- lokacija požara,
- smeri evakuacije,
- evakuacija iz višjih nadstropij,
- zbirno mesto evakuirancev,
- pregled prostorov po evakuaciji,
- izklop elektrike in plina,
- ukrepi, če ostaneš v prostoru,
- praktična vaja evakuacije.

C: Osnove gorenja in gašenja:

- fizikalne in kemične karakteristike gorenja in požara,
- osnovne značilnosti gorenja,
- načini gašenja,
- sredstva za gašenje, gasila.

D: Nevarnosti za nastanek požara:

- varjenje v prisotnost gorljivih snovi,
- brušenje v prisotnosti gorljivih snovi,
- malomarnost,

PROGRAM USPOSABLJANJA OSEB ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE ZA

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, PODRUŽNICA OŠ CVETKO GOLAR in PODRUŽNICA OŠ CVEN - Z ENOTO VRTCA

- okvare v električni inštalaciji,
- namerno zanetenje požara.

E: Oprema in naprave za gašenje požarov:

- naprave za gašenje požarov (vgrajena gas. oprema),
- aparati za gašenje požarov (tipi, vrste, načini montaže, uporabe,...),
- hidrantna omrežja,
- naprave za odkrivanje in javljanje požarov,
- oprema in sistemi za odvajanje dima in toplote ob požaru,
- označevanje in vzdrževanje opreme, naprav in sredstev za gašenje.

F: Preventivni ukrepi varstva pred požarom:

- vgrajena varnost pri gradnji objektov,
- tehnični ukrepi za požarno varnost,
- poznavanje nevarnih snovi in ravnanje z njimi,
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požari,
- organizacijski ukrepi,
- upoštevanje požarnega reda in požarnega načrta,
- pravočasno odkrivanje in javljanje požara,
- pravilna evakuacija,
- vodenje predpisane dokumentacije o požarni varnosti.

G: Aktivni ukrepi varstva pred požarom:

- zagotoviti vse tehnične ukrepe za gašenje požara,
- izdelati požarni načrt in navodila za reševanje,
- poznavanje osnov taktike gašenja,
- redni pregledi prostorov po metodologiji pregleda požarne varnosti.

7. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA:

- Seznanitev z delovanjem ročnega gasilnega aparata.
- Praktičen prikaz in preizkus gašenja z gasilnim aparatom.
- Priprava na izvedbo evakuacije iz objekta (scenarija požara, uskladitev nalog in odgovornosti)

8. IZVAJALCI USPOSABLJANJA:

- Pooblaščen podjetje s strani MORS s svojimi predavatelji in opremo.

9. KRAJ IN ČAS USPOSABLJANJA:

- Po dogovoru z vodstvom zavoda. Teoretični del seminarja poteka ca. 30 minut. Praktična uporaba ročnega gasilnega aparata in izvedba evakuacije. Čas praktičnega dela je odvisen od števila udeležencev.

10. NAČIN OCENJEVANJA ZNANJA IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI:

- Po končanem usposabljanju se oceni pridobljeno znanje brez pisnega preverjanja znanja.
- Pri praktičnem usposabljanju kandidat samostojno prikaže postopek aktiviranja gasilnega aparata in preizkusi gašenje požara.
- Izvede se praktična vaja evakuacija iz objekta.
- Ugotavljanje in odpravljanje pomanjkljivosti pri izvedbi vaje evakuacije.
- **Usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvaja vsake 3 leta oz. v sklopu običajnega usposabljanja.**
-

Datum odobritve programa:
17.10.2019

Ravnatelj:
Branko MEZNARIČ

Izvajalec usposabljanja:
Zept Bojan Zelenko s.p.
pooblaščen oseba
Bojan Zelenko, dipl. varn. inž.

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

OBRAVNAVANO OBMOČJE:	DATUM:
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Cankarjeva cesta 10 9240 Ljutomer	SEPTEMBER, 2008
VELIKOST OBMOČJA:	OCENO IZDELAL:
Tlorisna površina prostorov objekta znaša 7500 m ²	ZEPT Bojan Zelenko s.p. Radomerščak 22 9240 Ljutomer Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. – str. izpit št. 594
OPIS OBMOČJA - STATISTIČNI PODATKI :	
Prostori OŠ Ivana Cankarja se nahajajo na hribu nad Ljutomerom. Izhodi so jasno označeni, dolžina izhodnih poti nikjer ne presega 35 m. Cesta, ki pelje mimo objekta je manj prometna, po njej se prevažajo večinoma zaposleni in starši otrok in se ne prevažajo nevarne snovi oz. izjemoma kurilno olje za potrebe prebivalcev. Promet ne ogroža obravnavanega območja. V primeru požara se pričakuje hitra intervencija gasilcev in uporaba zunanjih hidrantov, ki so izvedeni v javnem vodovodnem omrežju. V šoli in telovadnici se zbira več kot 300 ljudi. V bližini ni gozdov, ki bi spadali v kategorijo varovanega gozda po kategorizaciji Zavoda za gozdove Slovenije. Gostota naseljenosti >100 PREBIVALCEV / km² Kategorija gasilske enote: IV. KATEGORIJA, oddaljena 1,25 km Kategorija poklicne gasilske enote: V. KATEGORIJE, oddaljena >15 km Velikost objektov: v objektu se zbira več kot 300 ljudi Vodne razmere: zunanje in notranje hidrantno omrežje Naravno okolje: v neposredni bližini ni varovanega gozda	
PODROČJE OPAZOVANJA :	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI :
požarna ogroženost v naravnem okolju	1
požarna ogroženost v bivalnem okolju	3
požarna ogroženost v industrijskem okolju	2 (kotlovnica)
požarna ogroženost - industrija - nevarne snovi	/
požarna ogroženost v prometu	/
SKUPNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI:	3–srednja požarna ogroženost

Glede na 3 stopnjo požarne ogroženosti oz. ker se v njej zadržuje več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in načrt evakuacije, ter izvajati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

OBRAVNAVANO OBMOČJE:	DATUM:
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM Cven 3C, 9240 Ljutomer	SEPTEMBER, 2008
VELIKOST OBMOČJA:	OCENO IZDELAL:
Tlorisna površina prostorov znaša 720 m ²	ZEPT Bojan Zelenko s.p. Radomerščak 22 9240 Ljutomer Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. – str. izpit št. 594
OPIS OBMOČJA - STATISTIČNI PODATKI :	
OŠ in vrtec se nahaja med križiščem Cven – Mota in Cven – Ljutomer. Izhodi so jasno označeni, dolžina izhodnih poti nikjer ne presega 35 m. Cesta, ki pelje mimo objekta je manj prometna, po njej se prevažajo večinoma lokalni prebivalci in se ne prevažajo nevarne snovi oz. izjemoma kurilno olje za potrebe prebivalcev. Promet ne ogroža obravnavanega območja. V primeru požara se pričakuje hitra intervencija gasilcev in uporaba zunanjih hidrantov, ki so izvedeni v javnem vodovodnem omrežju. V okolju ni visokih zgradb (nad 22 m) in/ali zgradb za zbiranje ljudi (več kot 300 ljudi). V bližini ni gozdov, ki bi spadali v kategorijo varovanega gozda po kategorizaciji Zavoda za gozdove Slovenije. Gostota naseljenosti: >100 PREBIVALCEV / km² Kategorija gasilske enote: I. KATEGORIJA, oddaljena 0,4 km Kategorija poklicne gasilske enote: V. KATEGORIJE, oddaljena več kot 15 km Velikost objektov: v objektu se ne zbira več kot 300 ljudi Vodne razmere: zunanje hidrantno omrežje Naravno okolje: v neposredni bližini ni varovanega gozda	
PODROČJE OPAZOVANJA :	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI :
požarna ogroženost v naravnem okolju	1
požarna ogroženost v bivalnem okolju	2
požarna ogroženost v industrijskem okolju	/
požarna ogroženost - industrija - nevarne snovi	/
požarna ogroženost v prometu	/
SKUPNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI:	2–majhna požarna ogroženost

Ker se v šoli zadržuje več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in načrt evakuacije, ter izvajati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

OBRAVNAVANO OBMOČJE:	DATUM:
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA Cvetka Golarja ulica 6 9240 LJUTOMER	SEPTEMBER, 2008
VELIKOST OBMOČJA:	OCENO IZDELAL:
Tlorisna površina prostorov objekta znaša 1800 m ²	ZEPT Bojan Zelenko s.p. Radomerščak 22 9240 Ljutomer Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. – str. izpit št. 594
OPIS OBMOČJA - STATISTIČNI PODATKI :	
Podružnica Cvetko Golar se nahaja v Ljutomeru zraven gimnazije Ljutomer. Izhodi so jasno označeni, dolžina izhodnih poti nikjer ne presega 35 m. Cesta, ki pelje mimo objekta je manj prometna, po njej se prevažajo večinoma zaposleni in starši otrok in se ne prevažajo nevarne snovi oz. izjemoma kurilno olje za potrebe prebivalcev. Promet ne ogroža obravnavanega območja. V primeru požara se pričakuje hitra intervencija gasilcev in uporaba zunanjih hidrantov, ki so izvedeni v javnem vodovodnem omrežju. V šoli in telovadnici se zbira več kot 300 ljudi. V bližini ni gozdov, ki bi spadali v kategorijo varovanega gozda po kategorizaciji Zavoda za gozdove Slovenije. Gostota naseljenosti >100 PREBIVALCEV / km² Kategorija gasilske enote: IV. KATEGORIJA, oddaljena manj 1 km Kategorija poklicne gasilske enote: V. KATEGORIJE, oddaljena >15 km Velikost objektov: v objektu se zbira več kot 300 ljudi Vodne razmere: zunanje in notranje hidrantno omrežje Naravno okolje: v neposredni bližini ni varovanega gozda	
PODROČJE OPAZOVANJA :	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI :
požarna ogroženost v naravnem okolju	1
požarna ogroženost v bivalnem okolju	2
požarna ogroženost v industrijskem okolju	/
požarna ogroženost - industrija - nevarne snovi	/
požarna ogroženost v prometu	/
SKUPNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI:	2–majhna požarna ogroženost

Ker se v šoli zadržuje več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in načrt evakuacije, ter izvajati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer



1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov. Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so:

- ravnateljica, namestnik ravnatelja, hišnik in vodja kuhinje.

Glede na namembnost šole je predvidenih 1000 uporabnikov v telovadnici 650 uporabnikov.

Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole so dolžni upoštevati in izvajati določila požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja požarnega varstva.



2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA

Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja prepovedano.

Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije).

Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara.

Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena.

Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti.

Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave.



POGASI ZAČETNI POŽAR



3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom.

Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.

Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim vzklikom **"POŽAR"** in aktiviranjem ročnega javljalnika požara.

Pokliči center za obveščanje **112** in posreduj naslednje podatke:

KDO KLIČE

KJE GORI

KAJ GORI IN OBSEG GORENJA

ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI OGROŽENI LJUDJE

Izklopi električni tok v objektu.

Zapri plinsko požarno pipo, ki se nahaja na zunanji južni steni objekta.

Ključ od plinske požarne pipe in kotlovnice se nahaja pri hišniku šole.

Ključ od požarnih vrat je nameščen pri požarnih vratih.

Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in zapustite prostor.

Za evakuacijo učencev je odgovoren učitelj, kateremu so učenci dodeljeni glede na urnik.

Na zbirnem mestu učitelj preveri število učencev razreda in o tem obvesti vodstvo šole.

Učenci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti.

Izdelal: ZEPT Bojan Zelenko s.p.

v skladu s SIST/DIN 14096-1

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih.

Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (učilnica kemije, kuhinja).

Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom.

Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti.

Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo.

Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega pirotehničnega materiala.

V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščenih oseb za varstvo pred požarom.

Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam.

Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščenega odgovorno osebo.

Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje.



POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU

Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti (evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja.

Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112.

Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.

Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja.

NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE)

Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, ki gorijo z manjšim plamenom.

Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati!

Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, ...) gasimo z gas. prah., peno s CO₂.

Lahke kovine (aluminij, baker, ...) gasimo s suhim prahom in peskom.

Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO₂. **Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno!**
REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM.

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU

Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar.

Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem.

Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – ŠPORTNA DVORANA

Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer



1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov. Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so:

- ravnateljica, namestnik ravnatelja, hišnik in vodja kuhinje.

Glede na namembnost šole je predvidenih 1000 uporabnikov v telovadnici 650 uporabnikov.

Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole so dolžni upoštevati in izvajati določila požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja požarnega varstva.



2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA

Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja prepovedano. Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije).

Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara.

Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena.

Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti.

Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave.



3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom.

Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.

Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim vzklikom "POŽAR".

Pokliči center za obveščanje **112** in posreduj naslednje podatke:

**KDO KLIČE
KJE GORI
KAJ GORI IN OBSEG GORENJA
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI
OGROŽENI LJUDJE**

Izklopi električni tok v objektu.

Ključ od požarnih vrat je nameščen pri požarnih vratih.

Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in zapustite prostor. Za evakuacijo učencev je odgovoren učitelj, kateremu so učenci dodeljeni glede na urnik. Na zbirnem mestu učitelj preveri število učencev razreda in o tem obvesti vodstvo šole.

Učenci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti.

V kolikor pride do požara na strehi, ko gorijo fotovoltaični paneli, njihovi kabli... je potrebno:

- takoj poklicati 112,
- izklopiti stikalo, ki povezuje elektrarno z omrežjem,
- ne se dotikati fotovoltaičnih naprav,
- pri gašenju začetnih požarov, uporabiti izključno aparate na prah, z vodo lahko gasijo samo gasilci, ki so primerno opremljeni (čevlji, rokavice, nepremočljiva obleka) in usposobljeni za gašenje pod napetostjo.



Izdelal: ZEPT Bojan Zelenko s.p.

v skladu s SIST/DIN 14096-1

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih.

Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (učilnica kemije, kuhinja).

Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom.

Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti.

Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo.


Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega pirotehničnega materiala.

V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščenice osebe za varstvo pred požarom.

Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam.

Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščenico odgovorno osebo.

Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje.



POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU

Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti (evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja.

Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112.

Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.

Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja.

NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE)

Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, ki gorijo z manjšim plamenom.

Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati!

Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, ...) gasimo z gas. prah., peno s CO₂.

Lahke kovine (aluminij, baker, ...) gasimo s suhim prahom in peskom.

Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO₂. **Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno!**

REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM.

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU

Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar.

Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem.

Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM
Cven 3C, 9240 Ljutomer



1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov. Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so:

- vodja podružnične šole, tel. (02) 581 11 01 in vodja vrtca.

Glede na namembnost šole je predvidenih 175 uporabnikov v vrtcu 96 uporabnikov.

Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole in vrtca so dolžni upoštevati in izvajati določila požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja požarnega varstva.



2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA

Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja prepovedano.

Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (npr. kuhinja).

Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara.

Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena.

Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti.

Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave.



POGASI ZAČETNI POŽAR



3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom.

Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.

Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim vzklikom "POŽAR".

Pokliči center za obveščanje **112** in posreduj naslednje podatke:

KDO KLIČE
KJE GORI
KAJ GORI IN OBSEG GORENJA
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI
OGROŽENI LJUDJE

Izklopi električni tok v objektu.

Zapri plinsko požarno pipo, ki se nahaja na zunanji vzhodni steni objekta.

Ključ od plinske požarne pipe in kotlovnice se nahaja pri hišniku šole.

Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in zapustite prostor.

Za evakuacijo učencev/otrok je odgovoren učitelj/vzgojitelj, ki se nahaja v prostoru.

Na zbirnem mestu učitelj/vzgojitelj preveri število učencev/otrok in o tem obvesti vodstvo šole.

Učenci/otroci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti.



NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih.

Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (npr. kuhinja).

Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom.

Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti.

Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo.

Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega pirotehničnega materiala.

V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščenih oseb za varstvo pred požarom.

Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam.

Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščenega odgovornega osebo.

Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje.

POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU

Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti (evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja.

Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112.

Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.

Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja.

NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE)

Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, ki gorijo z manjšim plamenom.

Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati!

Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, ...) gasimo z gas. prah., peno s CO₂.

Lahke kovine (aluminij, baker, ...) gasimo s suhim prahom in peskom.

Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO₂. **Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno!**
REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM.

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU

Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar.

Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem.

Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA

Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer



1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov. Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so:

- vodja podružnice, tel. (02) 584 91 70 in namestnik vodje podružnice.

Glede na namembnost šole je predvidenih 180 uporabnikov.

Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole so dolžni upoštevati in izvajati določila požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja požarnega varstva.



2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA

Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja prepovedano.

Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije).

Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara.

Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena.

Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti.

Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave.

3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom.

Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.

Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim vzklikom **"POŽAR"**.

Pokliči center za obveščanje **112** in posreduj naslednje podatke:

**KDO KLIČE
KJE GORI
KAJ GORI IN OBSEG GORENJA
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI
OGROŽENI LJUDJE**

Izklopi električni tok v objektu.

Zapri plinsko požarno pipo, ki se nahaja na zunanji zahodni steni objekta.

Ključ od plinske požarne pipe in kotlovnice se nahaja pri hišniku šole.

Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in zapustite prostor. Za evakuacijo učencev je odgovoren učitelj, ki se nahaja v razredu. Na zbirnem mestu učitelj preveri število učencev razreda in o tem obvesti vodstvo šole. Učenci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti.

V kolikor pride do požara na strehi, ko gorijo fotovoltaični paneli, njihovi kabli... je potrebno:

- takoj poklicati 112,
- izklopiti stikalo, ki povezuje elektrarno z omrežjem,
- ne se dotikati fotovoltaičnih naprav,
- pri gašenju začetnih požarov, uporabiti izključno aparate na prah, z vodo lahko gasijo samo gasilci, ki so primerno opremljeni (čevlji, rokavice, nepremočljiva obleka) in usposobljeni za gašenje pod napetostjo.

Izdela: ZEPT Bojan Zelenko s.p.

v skladu s SIST/DIN 14096-1



POGASI ZAČETNI
POŽAR



PLIN
SPLOŠNA NEVARNOST



NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih.

Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije).

Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom.

Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti.

Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo.

Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega pirotehničnega materiala.

V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščenih oseb za varstvo pred požarom.

Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam.

Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščenega odgovornega osebo.

Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje.



PREPOVEDANO ODLAGANJE
MATERIALA NA
EVAKUACIJSKIH
POTIH



V slučaju požara
izklopi električni tok

Glavno stikalo

GLAVNA
PLINSKA POŽARNA
PIPA



POŽAR
FOTOVOLTAIČNI PANELI
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA TOKA PRI
ODKROJENJU Z VODO

POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU

Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti (evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja.

Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112.

Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.

Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja.

NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE)

Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, ki gorijo z manjšim plamenom.

Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati!

Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, ...) gasimo z gas. prah., peno s CO₂.

Lahke kovine (aluminij, baker, ...) gasimo s suhim prahom in peskom.

Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO₂. **Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno!**

REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM.

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU

Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar.

Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem.

Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA

HIŠNIKI IN TEHNIČNI KADER

1. Preventivni ukrepi varstva pred požarom

V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev.

V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev.

Delavci šole - tehnični kader so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja šole ali pooblaščen osebo.

V prostorih šole je uporaba odprtega ognja prepovedana, razen v prostorih, kjer učni in tehnološki proces to zahteva; kabinet kemije, kuhinja. Navedeni prostori morajo biti v ta namen posebej urejeni. Kajenje je v prostorih šole prepovedano.

Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva.

Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih.

2. Postopki in naloge v požaru

Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje.

Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških življenj.

Hišnik mora v primeru požara imeti pri sebi vse potrebne ključe in kopijo požarnega načrta, odkleniti vse eventualno zaklenjene zasilne izhode, ter pričakati gasilce s požarnim načrtom in jim nuditi nasvete glede poznavanja stavbe.

Delavke v kuhinji morajo v primeru požara izključiti plin ter električno napeljavo ter poskušati požar pogasiti, če je le ta začet in v kuhinji. V kolikor opazijo požar v drugih prostorih morajo takoj obvestiti tajništvo šole, hišnika oz. gasilce.

Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo oz. Po drugih poteh, če so označene neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena.

Za evakuacijo tehničnega kadra je odgovorna oseba vodja kuhinje oz. namestnica. Evakuacija tehničnega kadra ne sme ovirati evakuacije učencev iz šole. Na zbirnem mestu vodja preveri število oseb tehničnega kadra, ki so se evakuirale iz šole in o tem obvesti vodstvo šole.

3. Postopki in naloge po požaru

Hišnik skrbi za nadzor požarne straže po požaru.

Potrebno je preveriti število evakuiranih učencev in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o tem obveščati upravo šole.

Evakuirance je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše.

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA OBISKOVALCI ŠOLE

1. Preventivni ukrepi varstva pred požarom

V objektih šole so pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki so vzdrževane v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev.

Obiskovalci šole, so dolžni, da s svojim ravnanjem nenehno skrbijo, da do požara ne pride, o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje obvestijo tajništvo šole, ravnatelja šole ali pooblaščen osebo.

V prostorih šole je kajenje in uporaba odprtega ognja prepovedana. Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v šolo ter ostalega pirotehničnega materiala.

Vsa gasilna oprema mora biti brezhibna, zato naj se jo obiskovalci ne dotikajo ali poškodujejo. Uporaba v primeru, ko ni nevarnosti je kazniva !

Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva.

Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih. Parkiranje na teh poteh je kaznivo !

2. Postopki in naloge v požaru

Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje

Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških življenj.

V primeru evakuacije iz prostorov se morate držati navodil zaposlenih v šoli, ki so pristojni za izvedbo in vodenje evakuacije. Ta poteka po načrtu za evakuacijo, oziroma po drugih poteh, če so označene neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena.

3. Postopki in naloge po požaru

Potrebno je preveriti število evakuiranih oseb, poročati vodji evakuacije če smo kje v objektu opazili še ostale osebe, ki se niso evakuirale, dobiti izjave o požaru oziroma začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o ugotovitvah obveščati upravo šole.

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA RAVNATELJ(ICA)

1. Preventivni ukrepi varstva pred požarom

V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. Ravnatelj(ica) skrbi, da je pogodbeno urejena požarna varnost s strani pooblaščen osebe in serviserjev gasilne opreme.

V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene, vzdrževane in pregledane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev.

Ravnatelj(ica) je dolžan, da s svojim ravnanjem nenehno skrbi, da do požara ne pride, o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote in pooblaščen osebo.

Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva.

Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih. Ravnatelj(ica) šole skrbi, da je izdelan evakuacijski načrt in da so poti po tem načrtu proste. Zadolži tudi določene osebe, ki so ji odgovorne za nemoteno izvajanje evakuacije zaposlenih in učencev iz šole.

2. Postopki in naloge v požaru

Ko je obveščena uprava šole o požaru, ravnatelj(ica) šole organizira z internimi sredstvi obveščanje ostalih oseb v objektu in obvesti o požaru Center za obveščanje.

Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških življenj.

Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo, oziroma po drugih poteh, če so označene neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena. Ravnatelj(ica) organizira evakuacijo tako, da je za evakuacijo otrok je odgovoren učitelj, kateremu so otroci dodeljeni glede na urnik. Na zbirnem mestu učitelj preveri število otrok razreda in o tem obvesti vodstvo šole oz. ravnatelja(ico), ki mora imeti spiske prisotnih učencev.

3. Postopki in naloge po požaru

Potrebno je preveriti število evakuiranih učencev in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o ugotovitvah obveščati pristojne organe.

Evakuirane učence je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše.

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA ZA KUHARJA

1. Preventivni ukrepi varstva pred požarom

V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev.

V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev.

Kuharice ali kuharji so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja(ico) šole ali pooblaščen osebo.

V prostorih kuhinje se lahko uporablja samo ustrezno in pregledano plinsko ter električno instalacijo. V primeru požara morajo kuharice takoj ugasniti plin, ki ga uporabljajo in zapreti glavni ventil. Za to je zadolžena vodja kuhinje, če pa nje ni pa vsaka kuharica.

Pri kuhanju je potrebno paziti, da ne pride do požara, predvsem vžiga olja in masti. V takem primeru je potrebno to takoj pogasiti in o tem obvestiti odgovorno osebo.

Kajenje je v prostorih šole prepovedano.

Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva.

Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih.

2. Postopki in naloge v požaru

Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje.

Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških življenj.

Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo oz. po drugih poteh, če so označene neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena.

Za evakuacijo kuharic je odgovorna oseba vodja kuhinje oz. namestnica. Evakuacija tehničnega kadra ne sme ovirati evakuacije otrok iz šole. Na zbirnem mestu vodja preveri število oseb tehničnega kadra, ki so se evakuirale iz šole in o tem obvesti vodstvo šole.

3. Postopki in naloge po požaru

Hišnik skrbi za nadzor požarne straže po požaru.

Potrebno je preveriti število evakuiranih otrok in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o tem obveščati upravo šole.

Evakuirance je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše.

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA ZA UČITELJA(ICO) KEMIJE

1. Preventivni ukrepi varstva pred požarom

V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev.

V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev.

Učitelji(ice) kemije so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja(ico) šole ali pooblaščenega osebo.

V prostorih kemije se lahko uporablja samo ustrezno in pregledano električno instalacijo.

Učitelj je odgovoren za pravilno uporabo plinskih ali špiritnih gorilnikov. Pred pričetkom eksperimentalnega dela opozori učence na možnost požara in na ukrepe za preprečevanje in gašenje požara.

Poskusi, pri katerih lahko pride do eksplozije ali do razpada aparature, se morajo opravljati v posebnem, v ta namen opremljenem prostoru. Pomembno je, da učitelj(ica) kemije ve kako in katere gasilne aparate uporabljati v določeni situaciji, če pride do požara. Pri delu z eksplozijsko nevarnimi snovmi se morajo uporabljati varovalna očala in če je potrebno tudi druga varovalna oprema.

Potrebno je paziti, da se nevarne snovi shranjujejo v predpisanih omarah, ki so negorljive, nimajo dostopa svetlobe in so pod ključem. V omarah morajo biti nastavljeni lovilci, če pride do razlitja nevarnih snovi. Dosegljive morajo biti tudi zaščitne rokavice, ki se uporabijo v primeru razlitja.

Kajenje je v prostorih šole prepovedano.

Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva.

Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih.

2. Postopki in naloge v požaru

Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje.

Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških življenj.

Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo oz. po drugih poteh, če so označene neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena.

3. Postopki in naloge po požaru

Hišnik skrbi za nadzor požarne straže po požaru.

Potrebno je preveriti število evakuiranih otrok in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o tem obveščati upravo šole.

Evakuirance je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše.

NAČRT PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10
9240 Ljutomer

UVOD

V skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz UPB1 (Ur. l. RS, št. 3/07 in 9/11) in 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) mora lastnik ali uporabnik objektov, za katere je treba v skladu z omenjenim pravilnikom izdelati načrt evakuacije, najmanj enkrat na leto izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta.

I. EVAKUACIJA

Evakuacija pomeni varen umik vseh ljudi, ki se zadržujejo v ogroženem objektu, na varno mesto, ki se imenuje zbirno mesto. Evakuacija je lahko delna ali popolna. Za delno evakuacijo velja, da iz objekta umaknemo samo del ljudi. Evakuacijo iz prostorov je treba izvesti ob eksploziji, požaru, potresu, delni rušitvi objekta, ki lahko vpliva na varnost zaposlenih, obiskovalcev in vseh, ki so v objektu. Ob praktičnem usposabljanju morajo biti vsi udeleženci vaje evakuacije seznanjeni z vajo – za to se uporablja pisno obvestilo, ki je sestavni del tega načrta.

II. SCENARIJ POŽARA

Tokratna vaja evakuacije v OŠ Ivana Cankarja Ljutomer bo speljana dne _____ ob _____ uri in sicer bo scenarij sledeč: (primer !)

- Zagorelo bo v _____
 - Vzrok požara bo neznan (el. instalacija, cigaretni ogorek ...)
 - V _____ je/ni _____ zaposlenih , _____ učencev
 - Požar se hitro razplamti, ker je veliko papirja in knjig
 - Požar se začne širiti po celotni etaži
 - Požar opazi _____
 - Ker se je požar že tako razširil in se hitro razvija, da ga ni več mogoče pogasiti z ročnim gasilnikom, _____ sproži ročni javljalik požara
 - Hišnik izklopi glavno el. stikalo v šoli
 - Hišnik zapre plinsko požarno pipo na zunanji južni steni šole
 - Poklicati je treba na pomoč Regijski center za obveščanje na tel. št. 112.
 - Gasilci prostovoljnega gasilskega društva uspešno pogasijo požar.
 - Vzrok za nastanek požara: (napaka na el. inš., plinski inštalaciji, vroča dela, ogorek...)
-

III. NAMEN VAJE EVAKUACIJE

- naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe (evakuacijo šole)
- preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah
- ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in učinkovita

IV. NAVODILO ZA EVAKUACIJO

1. Upoštevajte navodila ravnatelja, pooblaščen osebe za požarno varnost oz. vodje gasilcev, oziroma vodje intervencije.
2. Iz razreda oziroma drugih prostorov šole se umaknite po poti, ki označujejo table za izhodno pot – zeleno / bele.
3. Če je potrebno in ste usposobljeni uporabljati gasilnik ter ostale naprave za začetno gašenje, se po potrebi za lažji odmik poslužujte vseh razpoložljivih gasilnih naprav, ki se nahajajo na izhodni poti odmika iz prostorov šole.
4. V primeru odmika iz šole se poslužujte najkrajših poti, ki so vrisane v evakuacijskem načrtu, in je obešen v vsaki učilnici. Pri tem upoštevajte vaš položaj.
5. Prostor skušajte zapustiti v koloni, po stopnišču upoštevajte dvovrstno razvrstitev in v primeru slabe vidljivosti hodite ob steni.
6. V primeru, da je evakuacijska pot zaprta – neprehodna zaradi dima, zaprite vrata in ostanite v učilnici. Opozorite nase pri oknu, počakajte gasilce.
7. Seznanite se z lokacijo gasilnikov in uporabo le-teh.
8. Ogroženim in poškodovanim nudimo takojšnjo pomoč, če je potrebno, začnemo z evakuacijo.
9. Ugotovimo, če so vsi učenci in delavci šole evakuirani, o pogrešanih takoj obvestimo vodjo gasilske enote.
10. Ostanimo zbrani in mirni.
11. Na poti odmika se je prepovedano vračati in odlagati predmete ter stvari, ki bi ob evakuaciji predstavljale oviro za varen prehod na zbirno mesto.

Naloga učiteljev in vodstva šole v primeru evakuacije:

1. V najkrajšem času seznanimo učence in delavce šole o vrsti dogodka oziroma nesreče. Odredimo evakuacijo.
2. Poskrbimo, da so obveščeni tudi ostali, ki so izven dosega obvestila po ozvočenju.
3. Izdamo kratka navodila za evakuacijo in določimo delavce šole za izvajanje preventivnih nalog.
4. Določimo zbirno mesto evakuacije, v skladu z evakuacijskim načrtom.
5. Poskrbimo za odpiranje vrat, po razredih in glavnih izhodih. Odpremo dvokrilna vrata in omogočimo varen izhod. Usmerjamo učence v kolono ali dvovrstno razvrstitev in jih spodbujamo k hitremu odmiku.

6. Pred zapustitvijo prostora ugotovimo, če so vsi učenci zapustili prostor.
7. Opozarjamo učence, da se ne vračajo po pozabljene predmete ali osebna oblačila.
8. V primeru požara zapremo okna in vrata.
9. Izklopimo električni tok.
10. Zapremo plinske naprave in uporabnike.
11. Poskrbimo, da ne pride do uničenja dokumentacije.
12. Na zbirnem mestu seznanimo navzoče z namenom evakuacije in ugotovimo stanje.
13. Poškodovanim nudimo prvo pomoč in obvestimo ZD.
14. Obvestimo ustrezne službe, center za obveščanje in preko medija seznanimo o stanju dogodka.
15. Poskrbimo za informacijsko podporo.
16. Organiziramo prevoz učencev.
17. V sodelovanju z operativnimi enotami poskrbimo za varovanje objekta in odstranjevanje posledic nesreče.

V. EVAKUACIJSKE POTI

V primeru požara upoštevajte evakuacijski načrt, ki predvideva smer odhoda na zbirno mesto, ki je označeno na evakuacijskem načrtu.

Učencem je potrebno razložiti pomen evakuacijskega načrta, uporabo, simbole in prikaz smeri umika po zelenih oznakah za smer umika.

Učiteljice in učitelji, ki poučujejo v posamezni učilnici prilagodijo smer izhoda glede na navodila ali na lokacijo požara.

Učitelji morajo poskrbeti, da se učenci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo učilnico takrat, ko jo zapusti zadnji učenec oz. učitelj.

Učitelj obvezno vzame dnevnik zaradi evidence učencev.

Ostali zaposleni pomagajo pri izhodih z usmerjanjem.

Kuharice izključijo vse naprave v kuhinji.

Hišnik izključi elektriko (glavno stikalo) in zapre glavno plinsko požarno pipo.

Na zbirnem mestu se preveri število zaposlenih in učencev. Preverjanje števila učencev opravi vsak učitelj za svoj razred, ki ga je imel ob vaji evakuacije.

OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ ŠOLSKE ZGRADBE

V OŠ Ivana Cankarja Ljutomer se bo dne, _____, ob _____ uri izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije).

1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE

1.1. Naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe.

1.1. Preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta.

1.2. Praktično usposobiti zaposlene v šoli in kako ukrepati v primeru požara, ko le tega ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako zapustiti objekt.

1.3. Ugotoviti, kje v izvedbi evakuacije iz šole so pomanjkljivosti in le te odpraviti, da bi bila evakuacija oseb iz šole čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita.

Za izvedbo vaje evakuacije je zelo pomembno, da jo izvedemo previdno in preudarno, da bi s tem preprečili, da bi med vajo prišlo do raznih poškodb.

2. POTEK VAJE

Vaja bo potekala takole

Ob dogovorjenem času se z alarmom v šoli in pozivom varnostnika v športni dvorani OŠ Ivana Cankarja obvesti o začetku vaje. Na kratko bomo predstavili namen vaje in podali navodila o tem, kako naj vaja poteka. Učitelje in učence bomo pozvali, naj previdno, umirjeno in urejeno zapuščajo učilnice in se napotijo proti stopniščem, oziroma proti ostalim izhodom.

Vsi, ki bodo zapustili šolsko zgradbo se bodo zbrali na šolskem športnem igrišču oz. na za to določenem mestu. Tam bodo učitelji preverili prisotnost učencev, s katerimi so bili v učilnicah ob začetku vaje. Po končani vaji se bodo vsi zbrani vrnili nazaj v učilnice.

Zgradbo najprej zapustite učenci in učitelji iz učilnic, ki so bliže izhodom. Učitelji pri zapuščanju učilnic preverite, ali je izstop iz učilnic prost. Ko se prepričate, da je tako, dovolite učencem, da zapustijo učilnico. Sami zaprite učilnico in sledite učencem.

V _____, dne _____

Ravnatelj:

ZAPISNIK O VAJI EVAKUACIJE IZ OBJEKTA

Objekt: _____

Datum vaje: _____

Ura vaje: _____

Število ljudi, ki so sodelovali pri vaji: _____.

Lokacija požara (prostor): _____

Kako je bil odkrit požar (npr. ime in priimek osebe, sistem za odkrivanje in javljanje požara):

Vzrok za nastanek požara: _____

Vrsta alarmiranja (USTREZNO OZNAČI):

- vzklik »**POŽAR!**« **PROSIM, VSI VARNO IN MIRNO ZAPUSTITE OBJEKT!**
- zvočna sirena,
- obvestilo preko ozvočenja po objektih,
- ročni javljalnik požara,
- drugo _____

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta je (USTREZNO OZNAČI):

1. **V CELOTI USPELO.**
2. **USPELO.**
3. **DELNO USPELO.**
4. **NI USPELO.**

Ugotovljene pomanjkljivosti pri izvedbi vaje evakuacije:

Odgovorne osebe za izvedbo evakuacije so bile:

Datum:

Odgovorna oseba za varstvo pred požarom:

NAČRT PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA

PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM

Cven 3C
9240 Ljutomer

UVOD

V skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz UPB1 (Ur. l. RS, št. 3/07 in 9/11) in 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) mora lastnik ali uporabnik objektov, za katere je treba v skladu z omenjenim pravilnikom izdelati načrt evakuacije, najmanj enkrat na leto izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta.

I. EVAKUACIJA

Evakuacija pomeni varen umik vseh ljudi, ki se zadržujejo v ogroženem objektu, na varno mesto, ki se imenuje zbirno mesto. Evakuacija je lahko delna ali popolna. Za delno evakuacijo velja, da iz objekta umaknemo samo del ljudi. Evakuacijo iz prostorov je treba izvesti ob eksploziji, požaru, potresu, delni rušitvi objekta, ki lahko vpliva na varnost zaposlenih, obiskovalcev in vseh, ki so v objektu. Ob praktičnem usposabljanju morajo biti vsi udeleženci vaje evakuacije seznanjeni z vajo – za to se uporablja pisno obvestilo, ki je sestavni del tega načrta.

II. SCENARIJ POŽARA

Tokratna vaja evakuacije v OŠ Ivana Cankarja **PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM** bo speljana dne _____ ob _____ uri in sicer bo scenarij sledeč: (primer!)

- Zagorelo bo v _____
 - Vzrok požara bo neznan (el. instalacija, cigaretni ogorek ...)
 - V _____ je/ni _____ zaposlenih, _____ učencev/otrok
 - Požar se hitro razplamti, ker je veliko papirja in knjig
 - Požar se začne širiti po celotni etaži
 - Požar opazi _____
 - Ker se je požar že tako razširil in se hitro razvija, da ga ni več mogoče pogasiti z ročnim gasilnikom, _____ z vzklikom "POŽAR" obvesti ostale zaposlene
 - Hišnik izklopi glavno el. stikalo v objektu,
 - Hišnik zapre plinsko požarno pipo na zunanji vzhodni steni šole
 - Poklicati je treba na pomoč Regijski center za obveščanje na tel. št. 112.
 - Gasilci prostovoljnega gasilskega društva uspešno pogasijo požar.
 - Vzrok za nastanek požara: (napaka na el. inš., plinski inštalaciji, vroča dela, ogorek...)
-

III. NAMEN VAJE EVAKUACIJE

- naučiti učence/otroke in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe/vrtca (evakuacija šole/vrtca)
- preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah
- ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole/vrtca čim bolj varna in učinkovita

IV. NAVODILO ZA EVAKUACIJO

1. Upoštevajte navodila ravnatelja, pooblaščen osebe za požarno varnost oz. vodje gasilcev, oziroma vodje intervencije.
2. Iz razreda/igralnic oziroma drugih prostorov šole se umaknite po poti, ki označujejo table za izhodno pot – zeleno / bele.
3. Če je potrebno in ste usposobljeni uporabljati gasilnik ter ostale naprave za začetno gašenje, se po potrebi za lažji odmik poslužujte vseh razpoložljivih gasilnih naprav, ki se nahajajo na izhodni poti odmika iz prostorov šole/vrtca.
4. V primeru odmika iz šole/vrtca se poslužujte najkrajših poti, ki so vrisane v evakuacijskem načrtu, in je obešen v vsaki učilnici/igralnici. Pri tem upoštevajte vaš položaj.
5. Prostor skušajte zapustiti v koloni, po stopnišču upoštevajte dvovrstno razvrstitev in v primeru slabe vidljivosti hodite ob steni.
6. V primeru, da je evakuacijska pot zaprta – neprehodna zaradi dima, zaprite vrata in ostanite v učilnici/prostoru. Opozorite nase pri oknu, počakajte gasilce.
7. Seznanite se z lokacijo gasilnikov in uporabo le-teh.
8. Ogroženim in poškodovanim nudimo takojšnjo pomoč, če je potrebno, začnemo z evakuacijo.
9. Ugotovimo, če so vsi učenci/otroci in delavci šole evakuirani, o pogrešanih takoj obvestimo vodjo gasilske enote.
10. Ostanimo zbrani in mirni.
11. Na poti odmika se je prepovedano vračati in odlagati predmete ter stvari, ki bi ob evakuaciji predstavljale oviro za varen prehod na zbirno mesto.

Naloga učiteljev/vzgojiteljev in vodstva šole/vrtca v primeru evakuacije:

1. V najkrajšem času seznanimo učence/otroke in delavce šole/vrtca o vrsti dogodka oziroma nesreče. Odredimo evakuacijo.
2. Poskrbimo, da so obveščeni tudi ostali, ki so izven dosega obvestila po ozvočenju.
3. Izdamo kratka navodila za evakuacijo in določimo delavce šole/vrtca za izvajanje preventivnih nalog.
4. Določimo zbirno mesto evakuacije, v skladu z evakuacijskim načrtom.
5. Poskrbimo za odpiranje vrat, po razredih in glavnih izhodih. Odpremo dvokrilna vrata in omogočimo varen izhod. Usmerjamo učence/otroke v kolono ali dvovrstno razvrstitev in jih spodbujamo k hitremu odmiku.

6. Pred zapustitvijo prostora ugotovimo, če so vsi učenci zapustili prostor.
7. Opozarjamo učence/otorke, da se ne vračajo po pozabljene predmete ali osebna oblačila.
8. V primeru požara zapremo okna in vrata.
9. Izklopimo električni tok.
10. Zapremo plinske naprave in uporabnike.
11. Poskrbimo, da ne pride do uničenja dokumentacije.
12. Na zbirnem mestu seznanimo navzoče z namenom evakuacije in ugotovimo stanje.
13. Poškodovanim nudimo prvo pomoč in obvestimo ZD.
14. Obvestimo ustrezne službe, center za obveščanje in preko medija seznanimo o stanju dogodka.
15. Poskrbimo za informacijsko podporo.
16. Organiziramo prevoz otrok.
17. V sodelovanju z operativnimi enotami poskrbimo za varovanje objekta in odstranjevanje posledic nesreče.

V. EVAKUACIJSKE POTI

V primeru požara upoštevajte evakuacijski načrt, ki predvideva smer odhoda na zbirno mesto, ki je označeno na evakuacijskem načrtu.

Učencem/otrokom je potrebno razložiti pomen evakuacijskega načrta, uporabo, simbole in prikaz smeri umika po zelenih oznakah za smer umika.

Učiteljice in učitelji, ki poučujejo v posamezni učilnici prilagodijo smer izhoda glede na navodila ali na lokacijo požara.

Učitelji morajo poskrbeti, da se učenci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo učilnico takrat, ko jo zapusti zadnji učenec oz. učitelj.

Učitelj obvezno vzame dnevnik zaradi evidence učencev.

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki se nahajata v posameznih prostorih naj prilagodijo smer izhoda glede na navodila ali na lokacijo požara.

Vzgojiteljice morajo poskrbeti, da se otroci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo prostor takrat, ko jo zapusti zadnji otrok, oz. vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice.

Vzgojiteljica obvezno vzame dnevnik zaradi evidence otrok.

Ostali zaposleni pomagajo pri izhodih z usmerjanjem.

Kuharice izključijo vse naprave v kuhinji.

Hišnik izključi elektriko (glavno stikalo) in zapre glavno plinsko požarno pipo.

Na zbirnem mestu se preveri število zaposlenih in učencev/otrok. Preverjanje števila učencev/otrok opravi vsak učitelj/vzgojitelj za svoj razred, ki ga je imel ob vaji evakuacije.

OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ ŠOLSKE ZGRADBE - VRTCA

V OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM se bo dne, _____, ob _____ uri izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije).

1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE

- 1.1. Naučiti učence/otroke in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe in vrtca.
- 1.1. Preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta.
- 1.2. Praktično usposobiti zaposlene v šoli/vrtcu in kako ukrepati v primeru požara, ko le tega ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako zapustiti objekt.
- 1.3. Ugotoviti, kje v izvedbi evakuacije iz šole/vrtca so pomanjkljivosti in le te odpraviti, da bi bila evakuacija oseb iz šole čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita.

Za izvedbo vaje evakuacije je zelo pomembno, da jo izvedemo previdno in preudarno, da bi s tem preprečili, da bi med vajo prišlo do raznih poškodb.

2. POTEK VAJE

Vaja bo potekala takole

Ob dogovorjenem času hišnik 3x pozvoni z zvoncem in obvesti o začetku vaje. Na kratko bomo predstavili namen vaje in podali navodila o tem, kako naj vaja poteka. Učitelje/vzgojitelje in učence/otroke bomo pozvali, naj previdno, umirjeno in urejeno zapuščajo učilnice/igralnice in se napotijo proti stopniščem, oziroma proti ostalim izhodom.

Vsi, ki bodo zapustili šolsko zgradbo/vrtec se bodo zbrali na šolskem športnem igrišču oz. na za to določenem mestu. Tam bodo učitelji preverili prisotnost učencev/otrok, s katerimi so bili v učilnicah/igralnicah ob začetku vaje. Po končani vaji se bodo vsi zbrani vrnili nazaj v učilnice/igralnice.

Zgradbo najprej zapustite učenci/otroci in učitelji/vzgojitelji iz učilnic/igralnic, ki so bliže izhodom. Učitelji/vzgojitelji pri zapuščanju učilnic/igralnic preverite, ali je izstop iz učilnic/igralnic prost. Ko se prepričate, da je tako, dovolite učencem/otrokom, da zapustijo učilnico/igralnico. Sami zaprite učilnico/prostor in sledite učencem/otrokom.

V _____, dne _____

Ravnatelj:

NAČRT PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA

PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA

Cvetka Golarja ulica 6
9240 Ljutomer

UVOD

V skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz UPB1 (Ur. l. RS, št. 3/07 in 9/11) in 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) mora lastnik ali uporabnik objektov, za katere je treba v skladu z omenjenim pravilnikom izdelati načrt evakuacije, najmanj enkrat na leto izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta.

I. EVAKUACIJA

Evakuacija pomeni varen umik vseh ljudi, ki se zadržujejo v ogroženem objektu, na varno mesto, ki se imenuje zbirno mesto. Evakuacija je lahko delna ali popolna. Za delno evakuacijo velja, da iz objekta umaknemo samo del ljudi. Evakuacijo iz prostorov je treba izvesti ob eksploziji, požaru, potresu, delni rušitvi objekta, ki lahko vpliva na varnost zaposlenih, obiskovalcev in vseh, ki so v objektu. Ob praktičnem usposabljanju morajo biti vsi udeleženci vaje evakuacije seznanjeni z vajo – za to se uporablja pisno obvestilo, ki je sestavni del tega načrta.

II. SCENARIJ POŽARA

Tokratna vaja evakuacije v **OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA** bo speljana dne _____ ob _____ uri in sicer bo scenarij sledeč: (primer !)

- Zagorelo bo v _____
 - Vzrok požara bo neznan (el. instalacija, cigaretni ogorek ...)
 - V _____ je/ni _____ zaposlenih, _____ učencev
 - Požar se hitro razplamti, ker je veliko papirja in knjig
 - Požar se začne širiti po celotni etaži
 - Požar opazi _____
 - Ker se je požar že tako razširil in se hitro razvija, da ga ni več mogoče pogasiti z ročnim gasilnikom, _____ z vzklikom "POŽAR" obvesti ostale zaposlene
 - Hišnik izklopi glavno el. stikalo v objektu,
 - Hišnik zapre plinsko požarno pipo na zunanji zahodni steni plinske kotlovnice.
 - Poklicati je treba na pomoč Regijski center za obveščanje na tel. št. 112.
 - Gasilci prostovoljnega gasilskega društva uspešno pogasijo požar.
 - Vzrok za nastanek požara: (napaka na el. inš., plinski inštalaciji, vroča dela, ogorek...)
-

III. NAMEN VAJE EVAKUACIJE

- naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe (evakuacijo šole)
- preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah
- ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in učinkovita

IV. NAVODILO ZA EVAKUACIJO

1. Upoštevajte navodila ravnatelja, pooblaščen osebe za požarno varnost oz. vodje gasilcev, oziroma vodje intervencije.
2. Iz razreda oziroma drugih prostorov šole se umaknite po poti, ki označujejo table za izhodno pot – zeleno / bele.
3. Če je potrebno in ste usposobljeni uporabljati gasilnik ter ostale naprave za začetno gašenje, se po potrebi za lažji odmik poslužujte vseh razpoložljivih gasilnih naprav, ki se nahajajo na izhodni poti odmika iz prostorov šole.
4. V primeru odmika iz šole se poslužujte najkrajših poti, ki so vrisane v evakuacijskem načrtu, in je obešen v vsaki učilnici. Pri tem upoštevajte vaš položaj.
5. Prostor skušajte zapustiti v koloni, po stopnišču upoštevajte dvovrstno razvrstitev in v primeru slabe vidljivosti hodite ob steni.
6. V primeru, da je evakuacijska pot zaprta – neprehodna zaradi dima, zaprite vrata in ostanite v učilnici. Opozorite nase pri oknu, počakajte gasilce.
7. Seznanite se z lokacijo gasilnikov in uporabo le-teh.
8. Ogroženim in poškodovanim nudimo takojšnjo pomoč, če je potrebno, začnemo z evakuacijo.
9. Ugotovimo, če so vsi učenci in delavci šole evakuirani, o pogrešanih takoj obvestimo vodjo gasilske enote.
10. Ostanimo zbrani in mirni.
11. Na poti odmika se je prepovedano vračati in odlagati predmete ter stvari, ki bi ob evakuaciji predstavljale oviro za varen prehod na zbirno mesto.

Naloga učiteljev in vodstva šole v primeru evakuacije:

1. V najkrajšem času seznanim učence in delavce šole o vrsti dogodka oziroma nesreče. Odredimo evakuacijo.
2. Poskrbimo, da so obveščeni tudi ostali, ki so izven dosega obvestila po ozvočenju.
3. Izdamo kratka navodila za evakuacijo in določimo delavce šole za izvajanje preventivnih nalog.
4. Določimo zbirno mesto evakuacije, v skladu z evakuacijskim načrtom.
5. Poskrbimo za odpiranje vrat, po razredih in glavnih izhodih. Odpremo dvokrilna vrata in omogočimo varen izhod. Usmerjamo učence v kolono ali dvovrstno razvrstitev in jih spodbujamo k hitremu odmiku.

6. Pred zapustitvijo prostora ugotovimo, če so vsi učenci zapustili prostor.
7. Opozarjamo učence, da se ne vračajo po pozabljene predmete ali osebna oblačila.
8. V primeru požara zapremo okna in vrata.
9. Izključimo električni tok.
10. Zapremo plinske naprave in uporabnike.
11. Poskrbimo, da ne pride do uničenja dokumentacije.
12. Na zbirnem mestu seznanimo navzoče z namenom evakuacije in ugotovimo stanje.
13. Poškodovanim nudimo prvo pomoč in obvestimo ZD.
14. Obvestimo ustrezne službe, center za obveščanje in preko medija seznanimo o stanju dogodka.
15. Poskrbimo za informacijsko podporo.
16. Organiziramo prevoz učencev.
17. V sodelovanju z operativnimi enotami poskrbimo za varovanje objekta in odstranjevanje posledic nesreče.

V. EVAKUACIJSKE POTI

V primeru požara upoštevajte evakuacijski načrt, ki predvideva smer odhoda na zbirno mesto, ki je označeno na evakuacijskem načrtu.

Učencem je potrebno razložiti pomen evakuacijskega načrta, uporabo, simbole in prikaz smeri umika po zelenih oznakah za smer umika.

Učiteljice in učitelji, ki poučujejo v posamezni učilnici prilagodijo smer izhoda glede na navodila ali na lokacijo požara.

Učitelji morajo poskrbeti, da se učenci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo učilnico takrat, ko jo zapusti zadnji učenec oz. učitelj.

Učitelj obvezno vzame dnevnik zaradi evidence učencev.

Ostali zaposleni pomagajo pri izhodih z usmerjanjem.

Kuharice izključijo vse naprave v kuhinji.

Hišnik izključi elektriko in zapre plinsko požarno pipo na zunanji zahodni steni plinske kotlovnice.

Na zbirnem mestu se preveri število zaposlenih in učencev. Preverjanje števila učencev opravi vsak učitelj za svoj razred, ki ga je imel ob vaji evakuacije.

OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ ŠOLSKE ZGRADBE

V OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA se bo dne, _____, ob _____ uri izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije).

1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE

1.1. Naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe.

1.1. Preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta.

1.2. Praktično usposobiti zaposlene v šoli in kako ukrepati v primeru požara, ko le tega ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako zapustiti objekt.

1.3. Ugotoviti, kje v izvedbi evakuacije iz šole so pomanjkljivosti in le te odpraviti, da bi bila evakuacija oseb iz šole čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita.

Za izvedbo vaje evakuacije je zelo pomembno, da jo izvedemo previdno in preudarno, da bi s tem preprečili, da bi med vajo prišlo do raznih poškodb.

2. POTEK VAJE

Vaja bo potekala takole

Ob dogovorjenem času hišnik 3x pozvoni z zvoncem in obvesti o začetku. Na kratko bomo predstavili namen vaje in podali navodila o tem, kako naj vaja poteka. Učitelje in učence bomo pozvali, naj previdno, umirjeno in urejeno zapuščajo učilnice in se napotijo proti stopniščem, oziroma proti ostalim izhodom.


Vsi, ki bodo zapustili šolsko zgradbo se bodo zbrali na šolskem športnem igrišču oz. na za to določenem mestu. Tam bodo učitelji preverili prisotnost učencev, s katerimi so bili v učilnicah ob začetku vaje. Po končani vaji se bodo vsi zbrani vrnili nazaj v učilnice.

Zgradbo najprej zapustite učenci in učitelji iz učilnic, ki so bliže izhodom. Učitelji pri zapuščanju učilnic preverite, ali je izstop iz učilnic prost. Ko se prepričate, da je tako, dovolite učencem, da zapustijo učilnico. Sami zaprite učilnico in sledite učencem.

V _____, dne _____

Ravnatelj:


EVAKUACIJSKI NAČRT

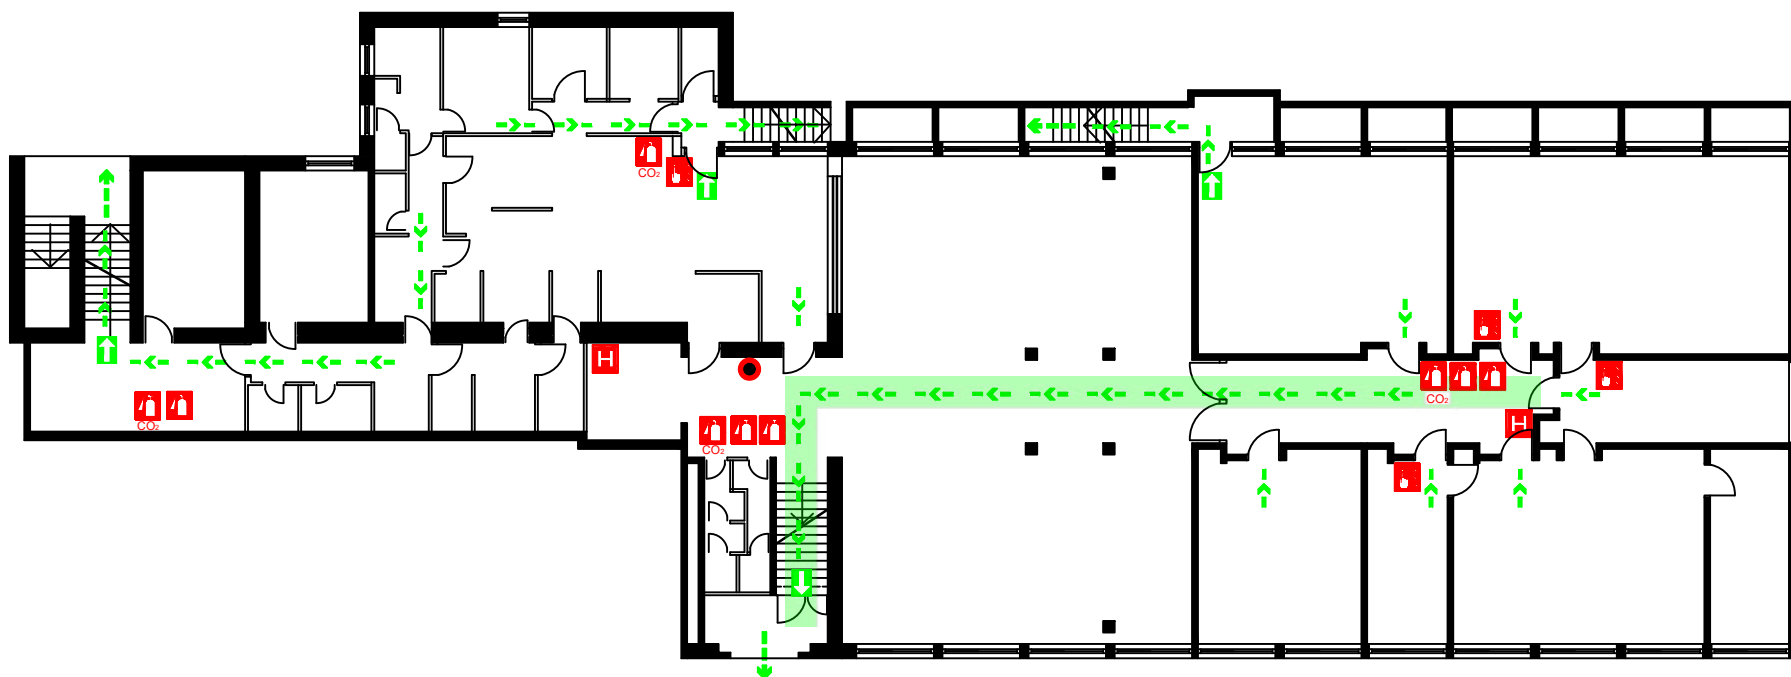

LEGENDA SIMBOLOV


	Smer evakuacije-končni izhod
	Smer evakuacije
	Izhod v sili
	Zbirno mesto evakuacije
	Zidni hidrant
	Ročni gasilnik na prah
	Ročni gasilnik na CO ₂
	Ročni javljalnik požara
	Mesto, kjer se nahajate

MERILO




OBJEKT:	ŠS Ivana Cankarja Ljutomer Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer.
NAČRT:	Tloris kleti
DATUM:	FEBRUAR 2017
IZDELAL:	ZEPT Bojan Zelenko s.p.

EVAKUACIJSKI NAČRT

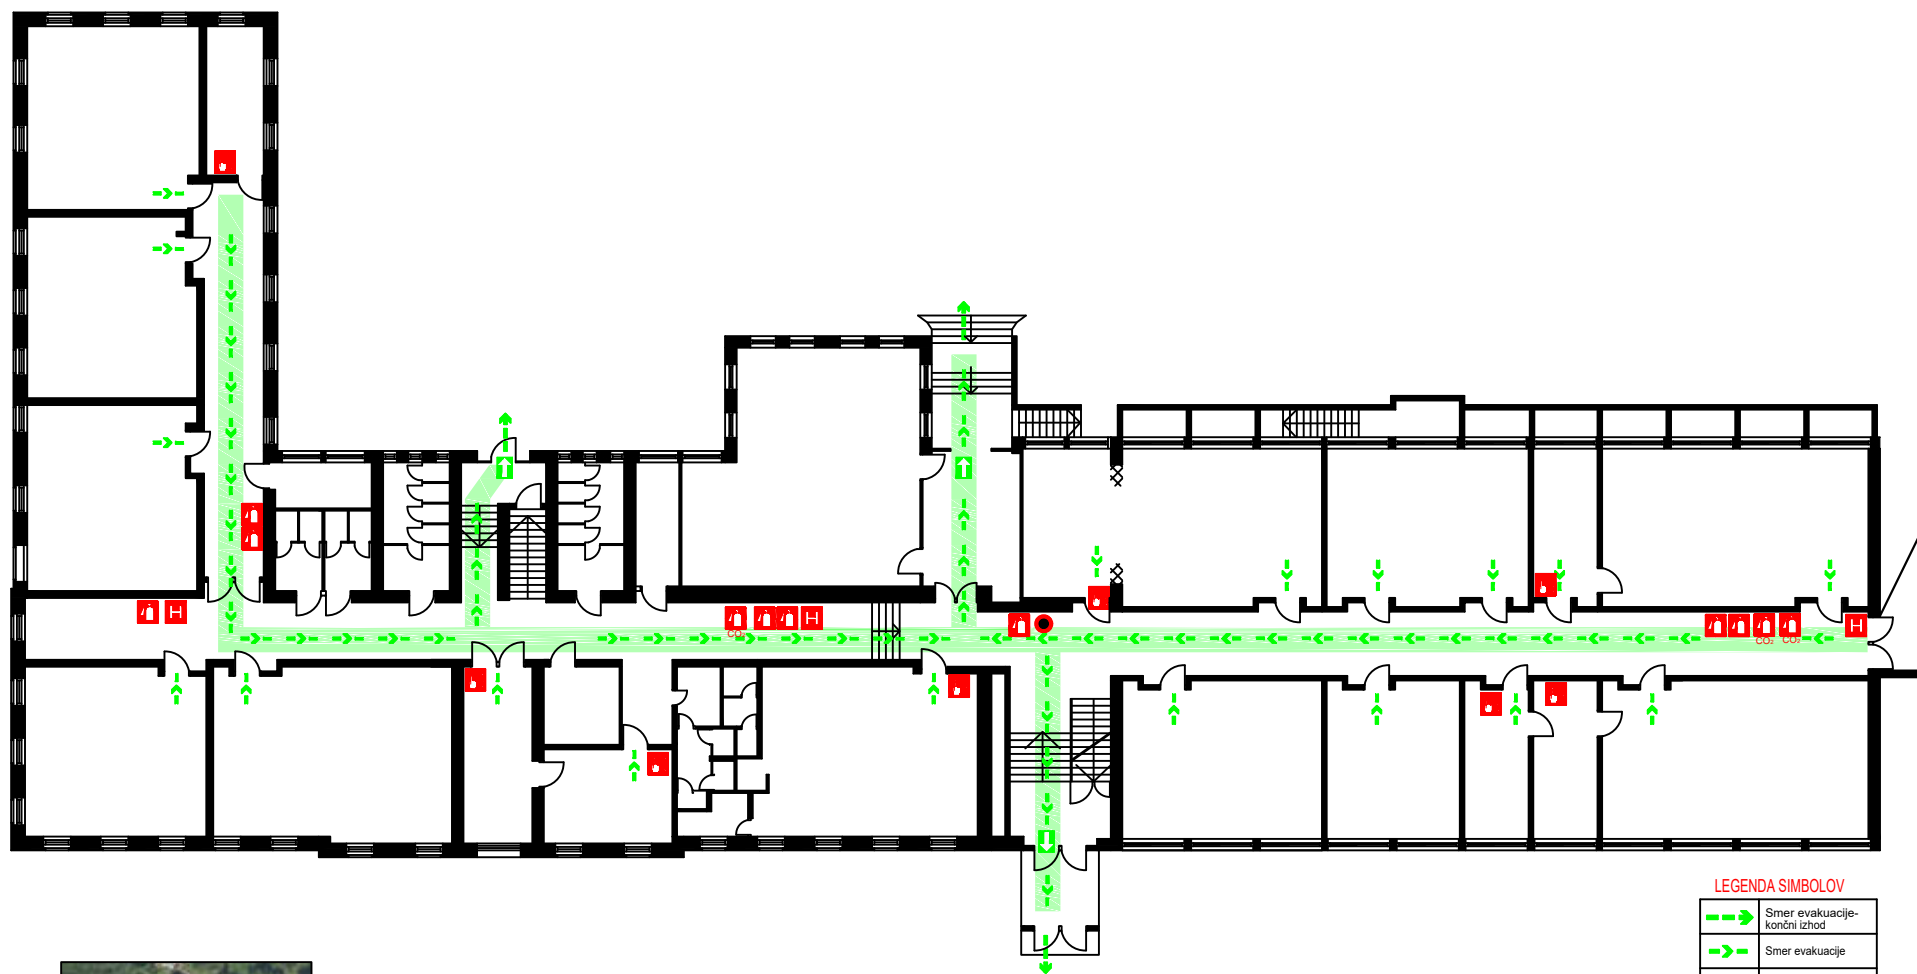


LEGENDA SIMBOLOV

	Smer evakuacije- končni izhod
	Smer evakuacije
	Izhod v sili
	Zbirno mesto evakuacije
	Zidni hidrant
	Ročni gasilnik na prah
	Ročni gasilnik na CO ₂
	Ročni javljajnik požara
	Mesto, kjer se nahajate




OBJEKT:	OS Ivana Cankarja Ljutomer Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer
NAČRT:	Tloris pritličja
DATUM:	FEBRUAR 2017
IZDELAL:	ZEPT Bojan Zelenko s.p.

EVAKUACIJSKI NAČRT

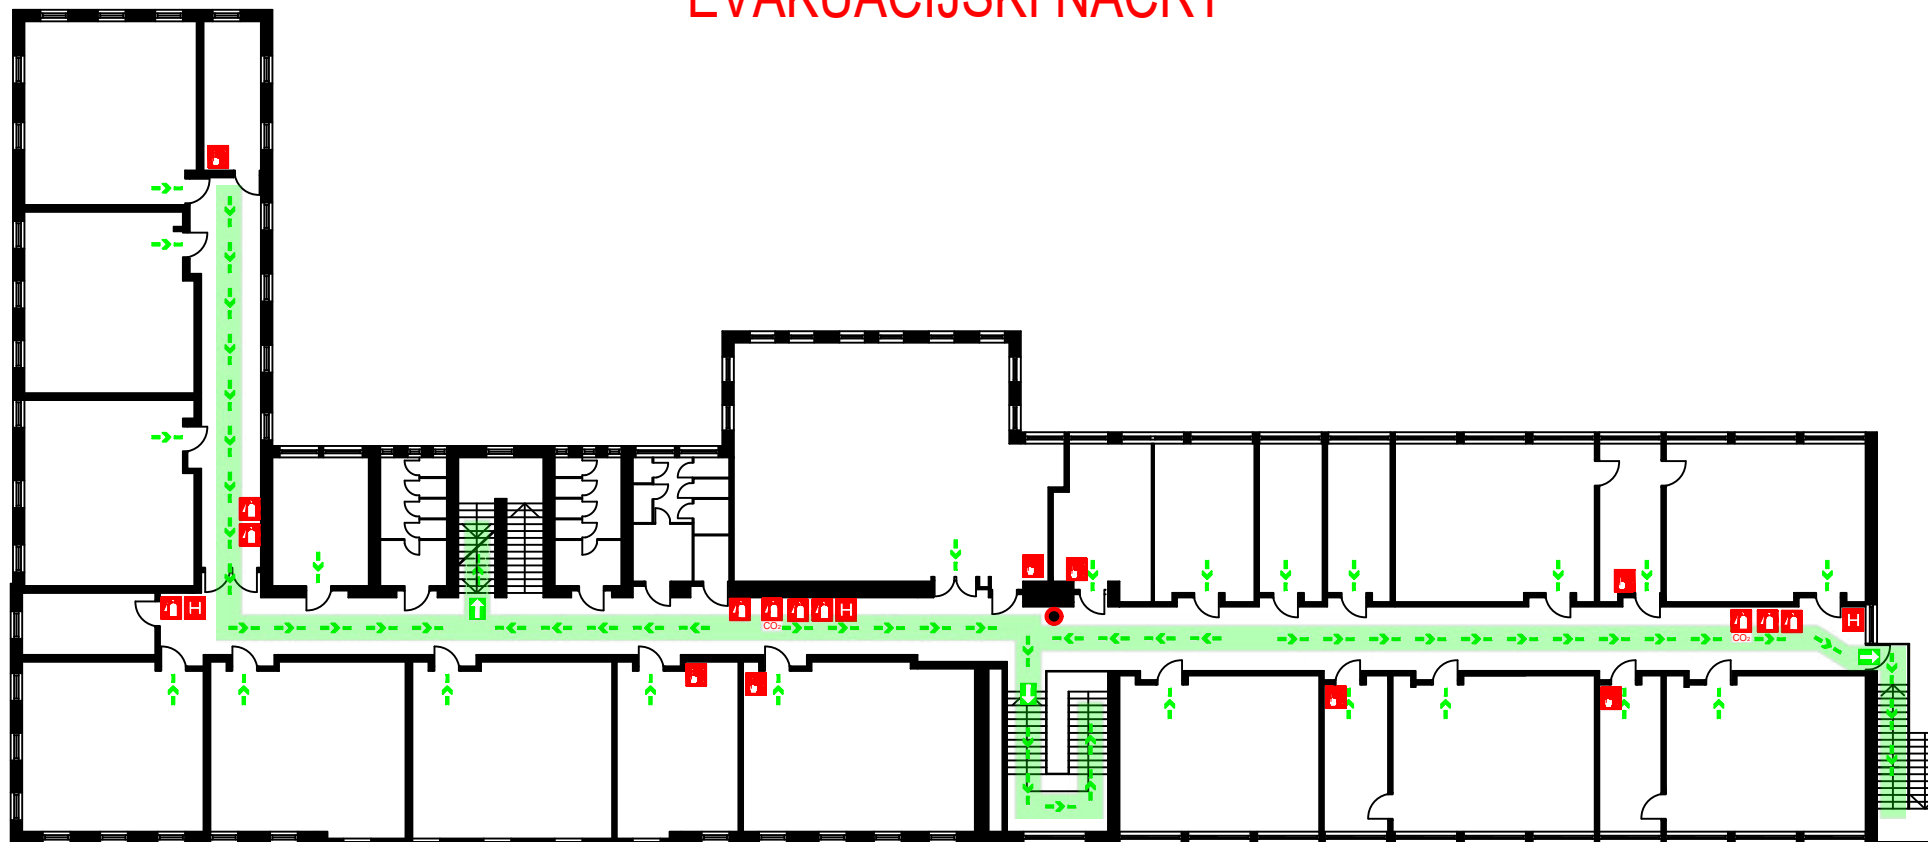



LEGENDA SIMBOLOV

	Smer evakuacije- končni izhod
	Smer evakuacije
	Izhod v sili
	Zbirno mesto evakuacije
	Zidni hidrant
	Ročni gasilnik na prah
	Ročni gasilnik na CO ₂
	Ročni javljalnik požara
	Mesto, kjer se nahajate



OBJEKT:	OS Ivana Cankarja Ljutomer Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer
NAČRT:	Tloris nadstropja
DATUM:	FEBRUAR 2017
IZDELAL:	ZEPT Bojan Zelenko s.p.

EVAKUACIJSKI NAČRT

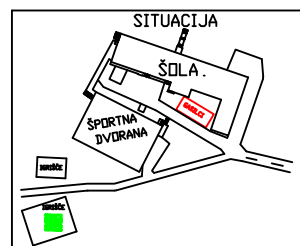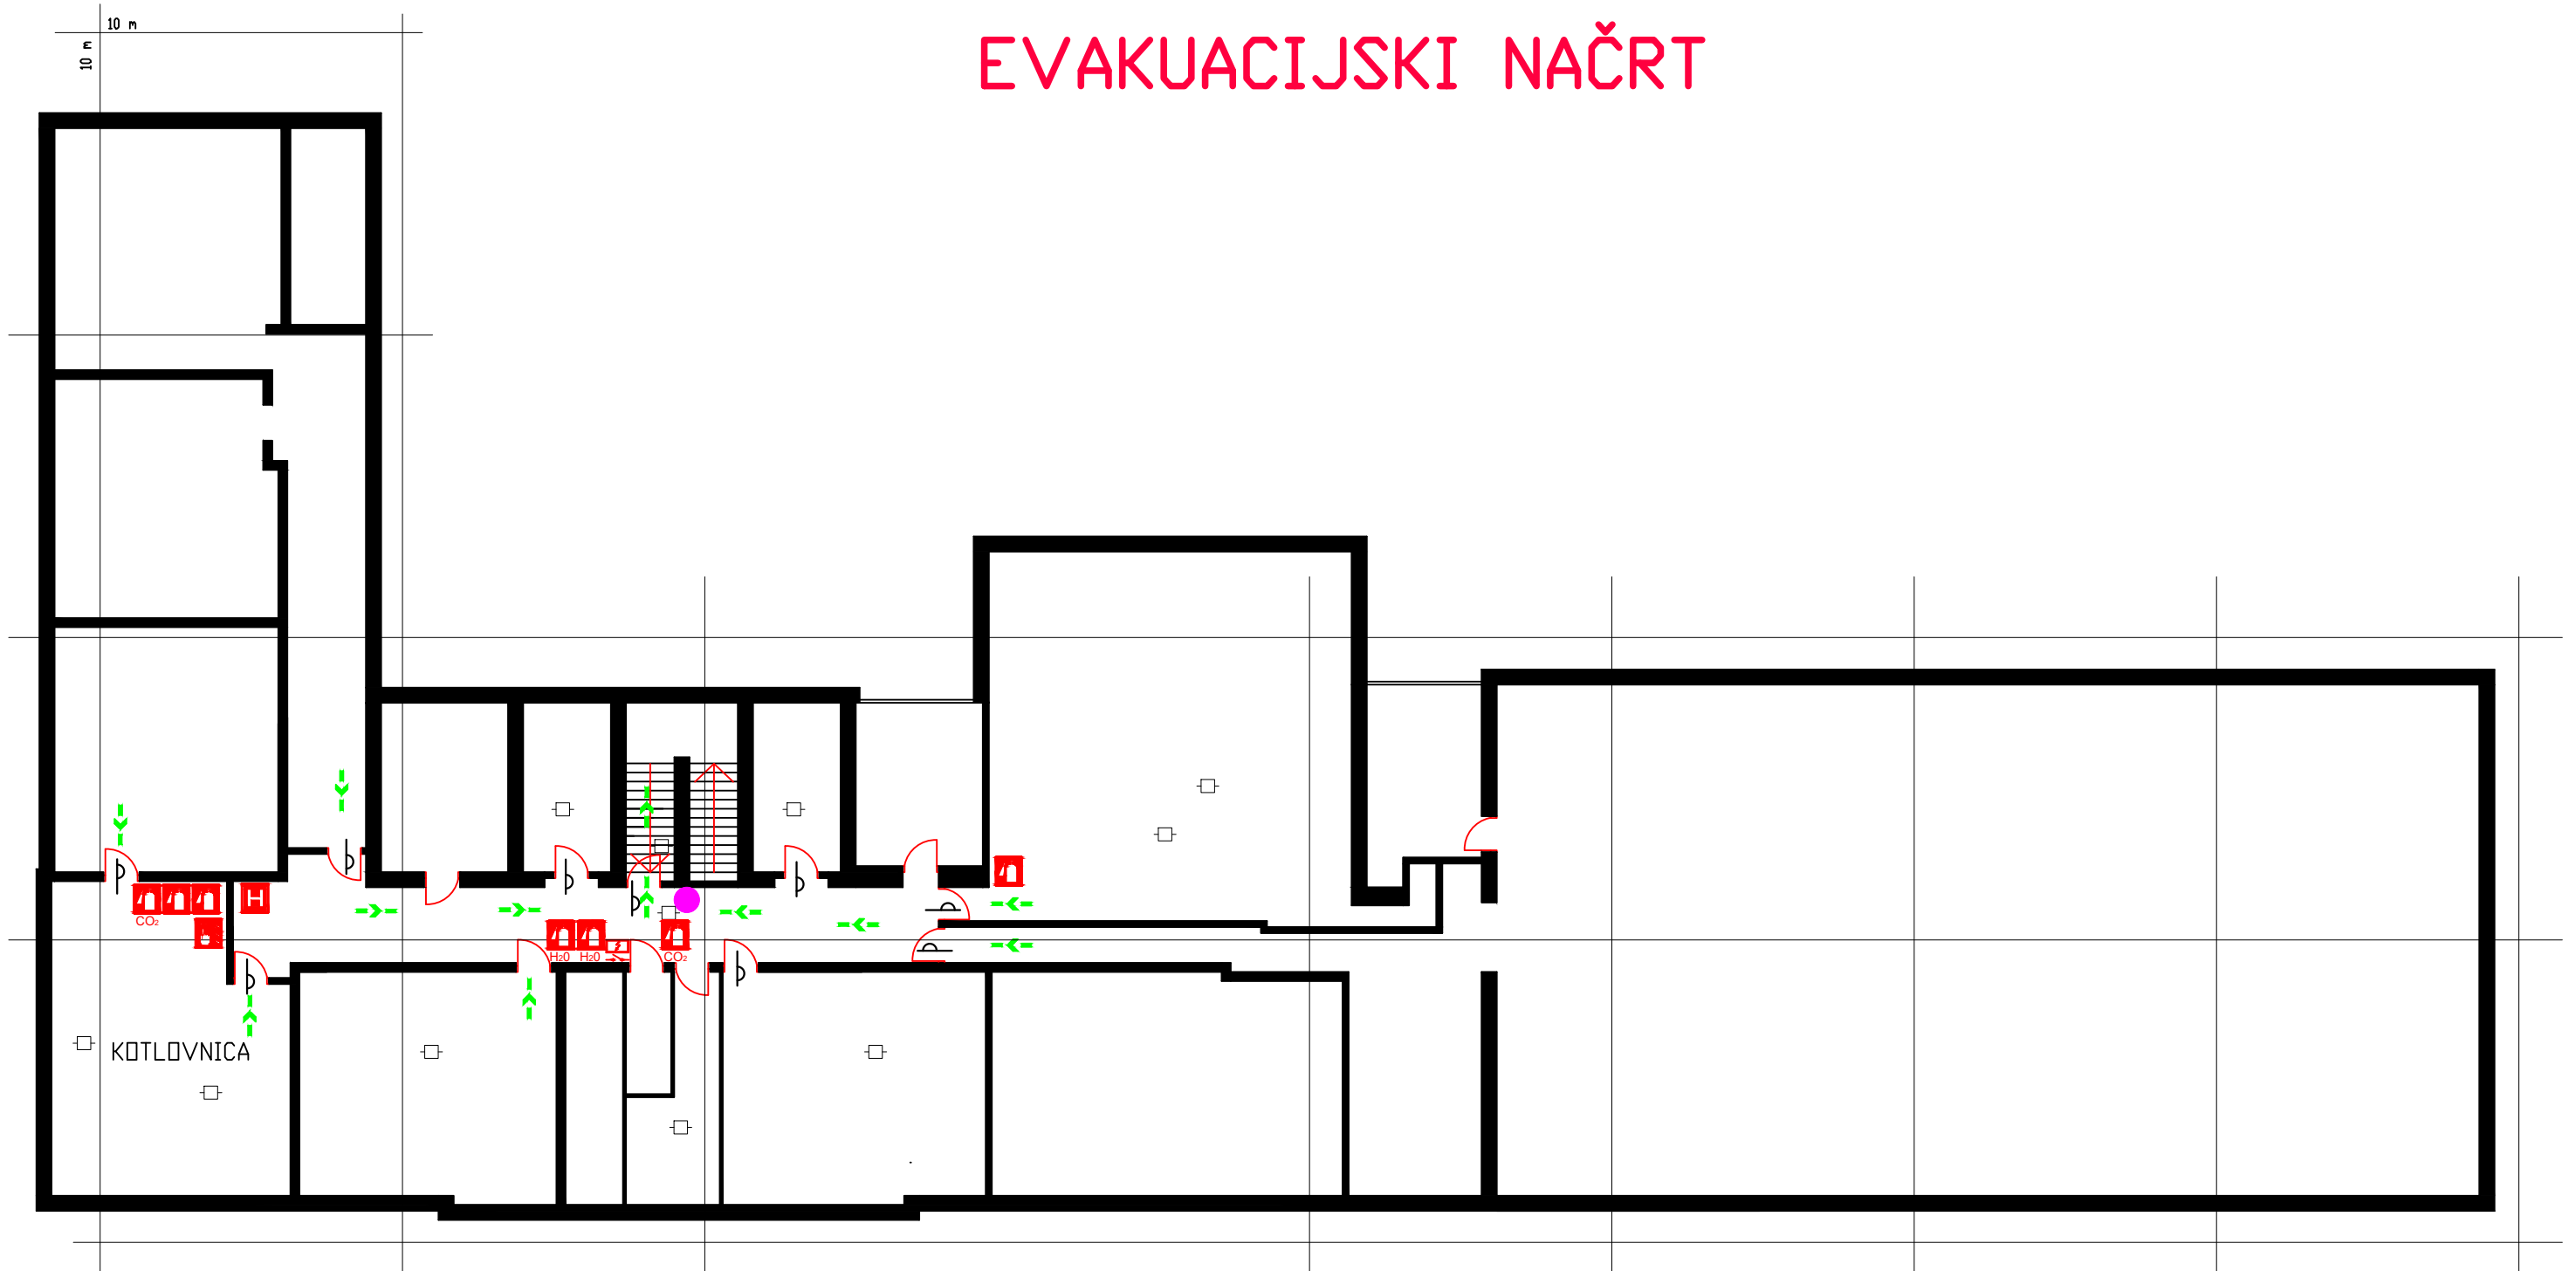

LEGENDA SIMBOLOV

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| smer evakuacije se končuje | gasilnik na ABC prah |
| smer evakuacije | gasilnik na vodo |
| zbirno mesto | zidni hidrant |
| elektro omarica | ročni javljalec požara |
| stikalo za izklop el. | avtomatski javljalec požara |
| gasilnik na CO2 | vrata s požarno odpornostjo 30 min. |



MESTO, KJER SE NAHAJATE


OBJEKT: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Cankarjeva cesta 10
9240 Ljutomer

NAČRT: Tloris podstrešja

DATUM: September 2008

IZDELAL: Zept Bojan Zelenko s.p.

EVAKUACIJSKI NAČRT


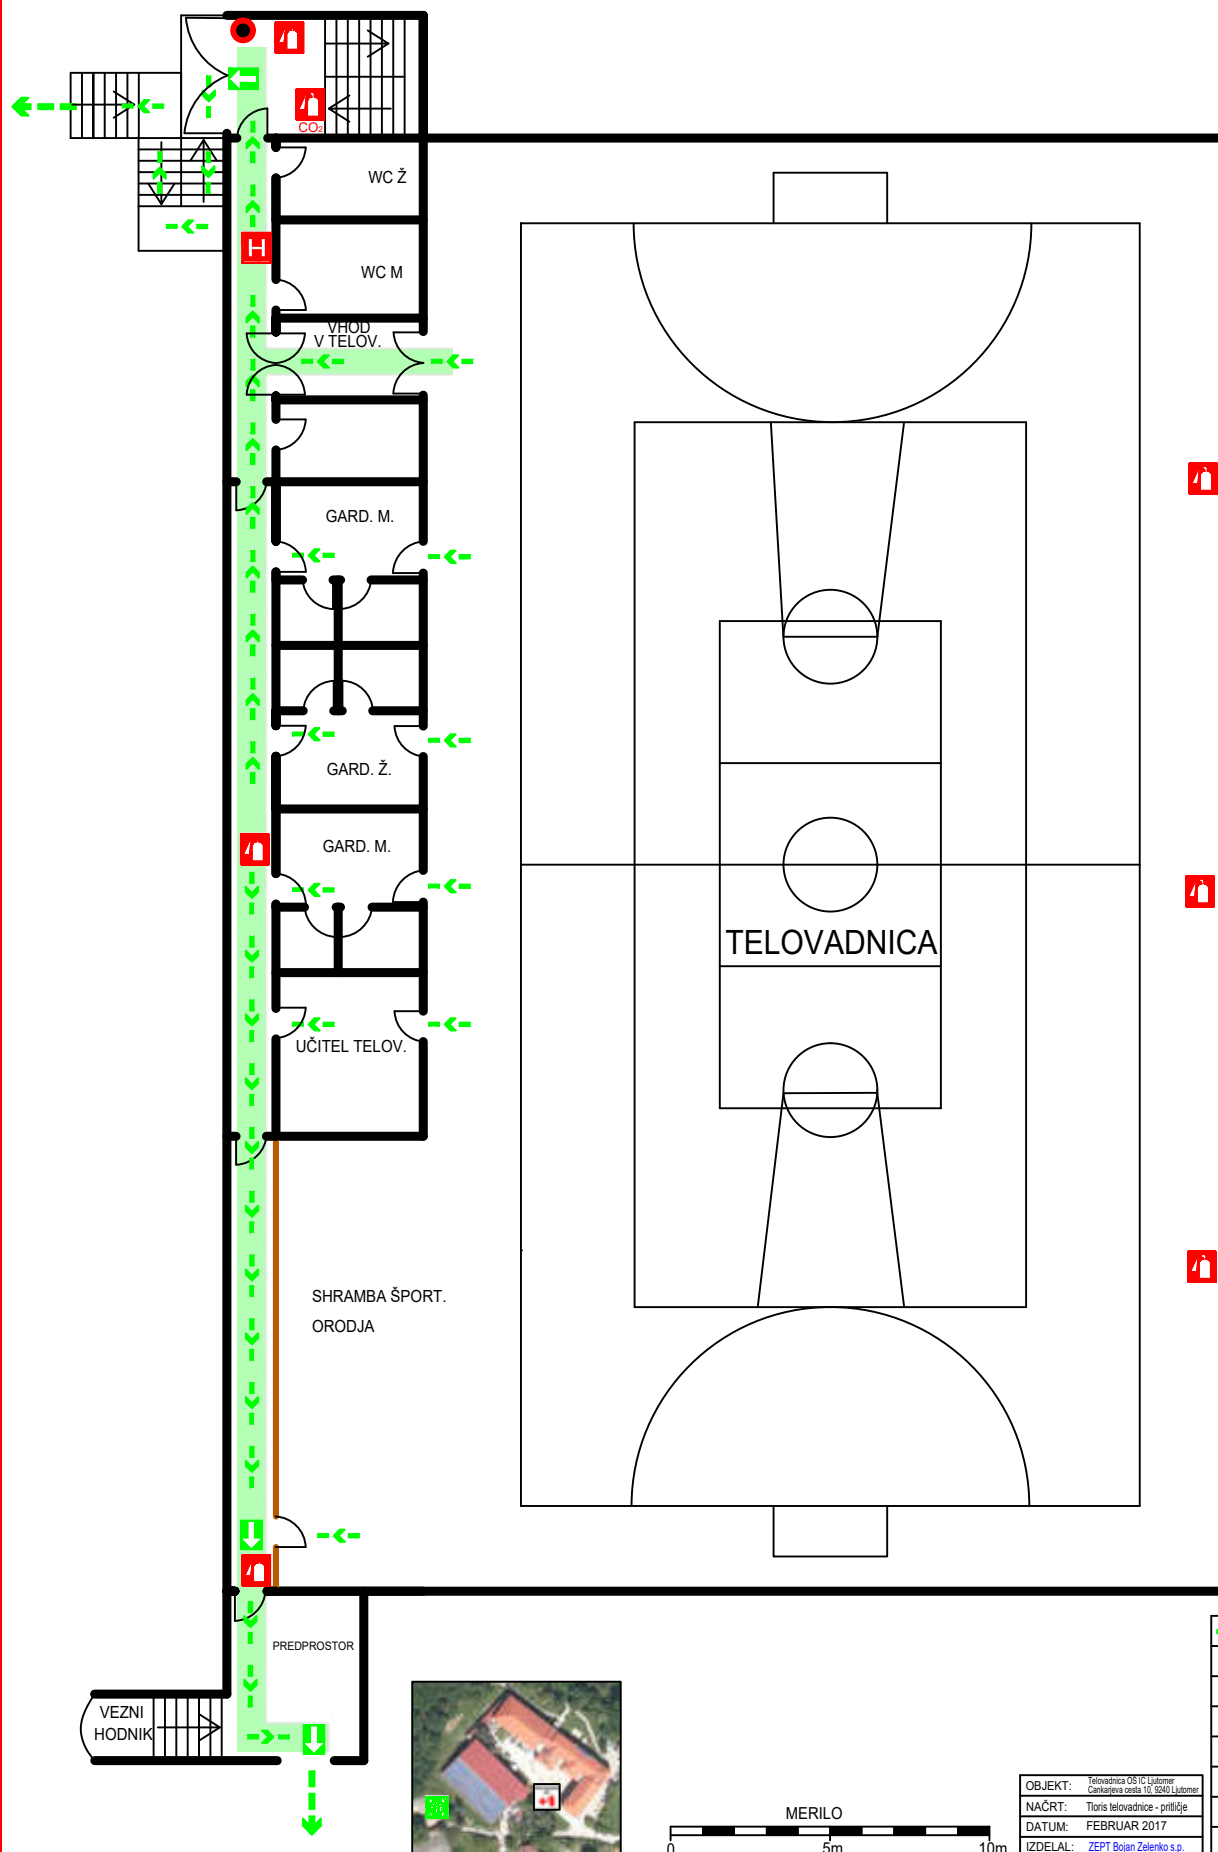


LEGENDA SIMBOLOV

	Smer evakuacije-končni izhod
	Smer evakuacije
	Izhod v sili
	Zbirno mesto evakuacije
	Zidni hidrant
	Ročni gasilnik na prah
	Ročni gasilnik na CO ₂
	Mesto, kjer se nahajate

OBJEKT: telovadnica OS TC Ljubomer
 Čemaljeva cesta 10 8240 Ljubomer
 NAČRT: Tloris telovadnice - pritličje
 DATUM: FEBRUAR 2017
 IZDELAL: ZEPT Bojan Zelenko s.p.

EVAKUACIJSKI NAČRT


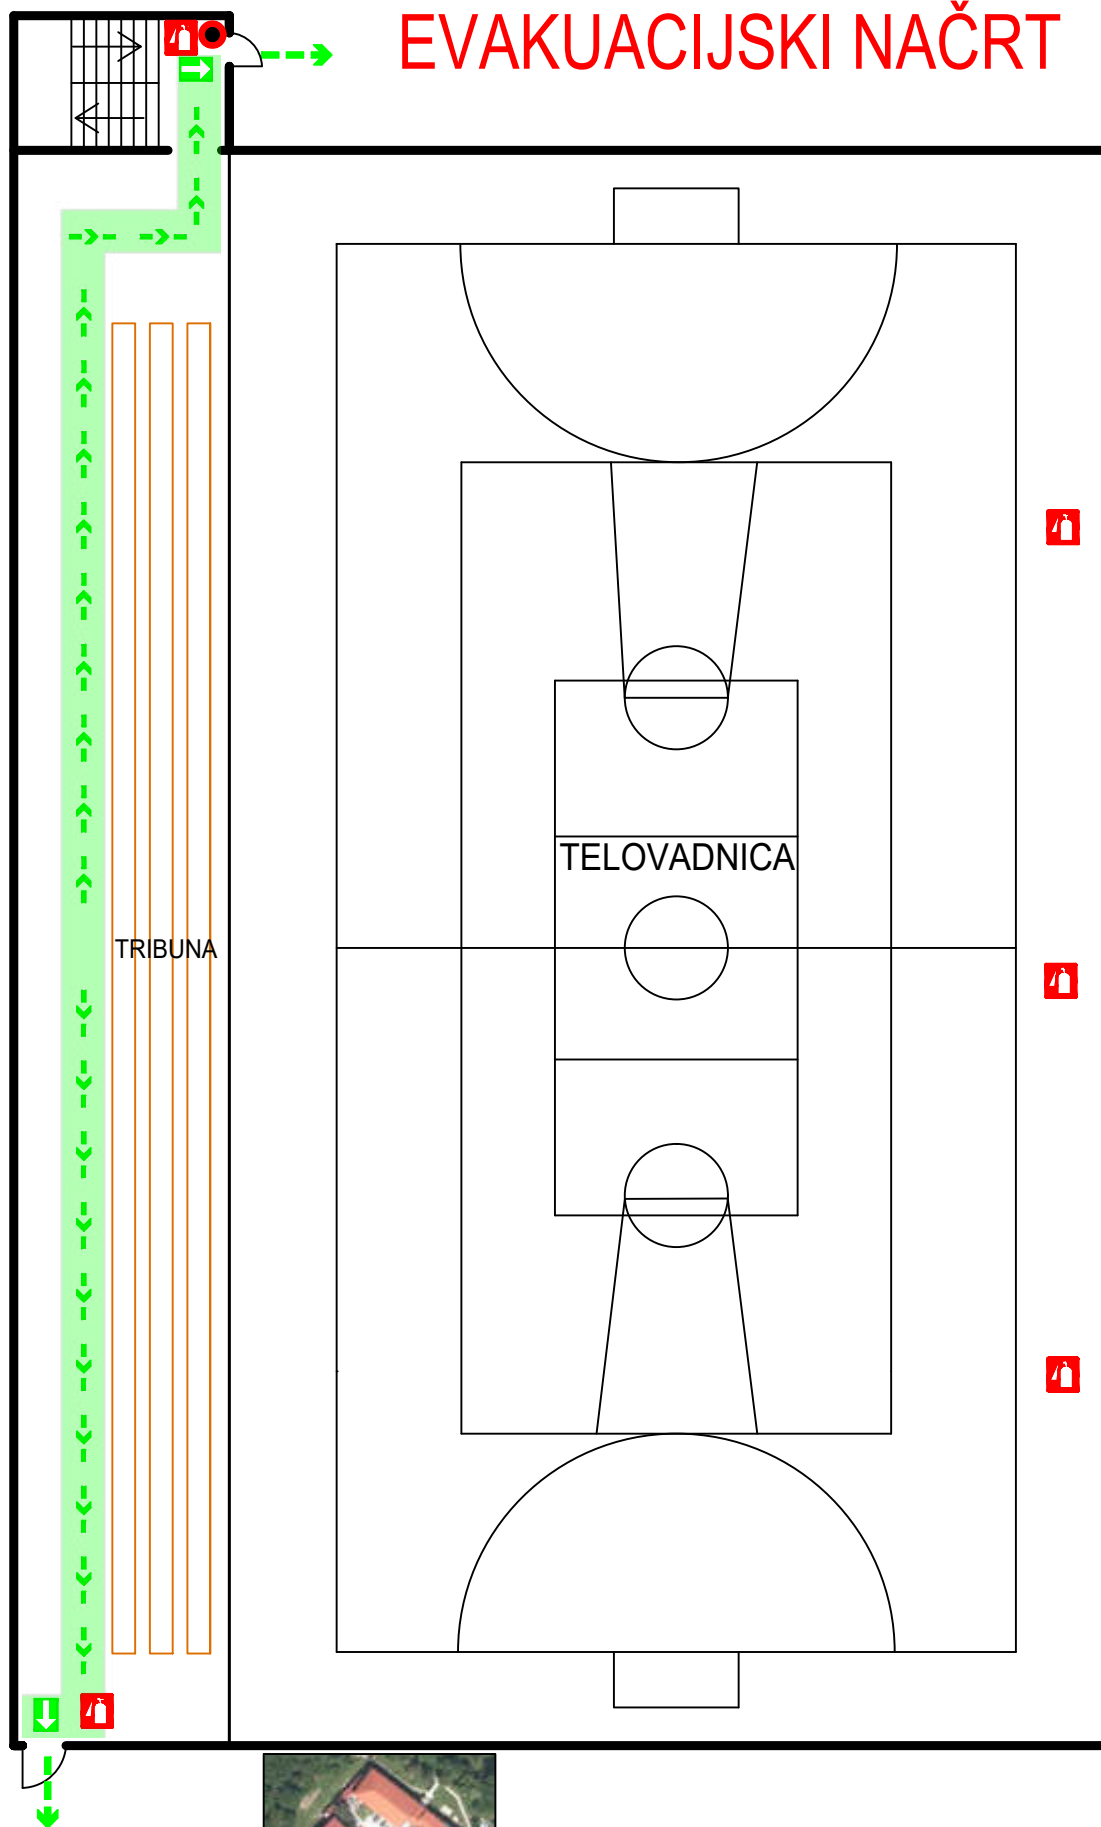


OBJEKT: Telovadnica OS TC Ljutomer
 Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer
 NAČRT: Tloris telovadnice - nadstropje
 DATUM: FEBRUAR 2017
 IZDELAL: ZEPT Bojan Zelenko s.p.

LEGENDA SIMBOLOV



	Smer evakuacije-končni izhod
	Smer evakuacije
	Izhod v sili
	Zbirno mesto evakuacije
	Zidni hidrant
	Ročni gasilnik na prah
	Ročni gasilnik na CO2
	Mesto, kjer se nahajate

EVAKUACIJSKI NAČRT

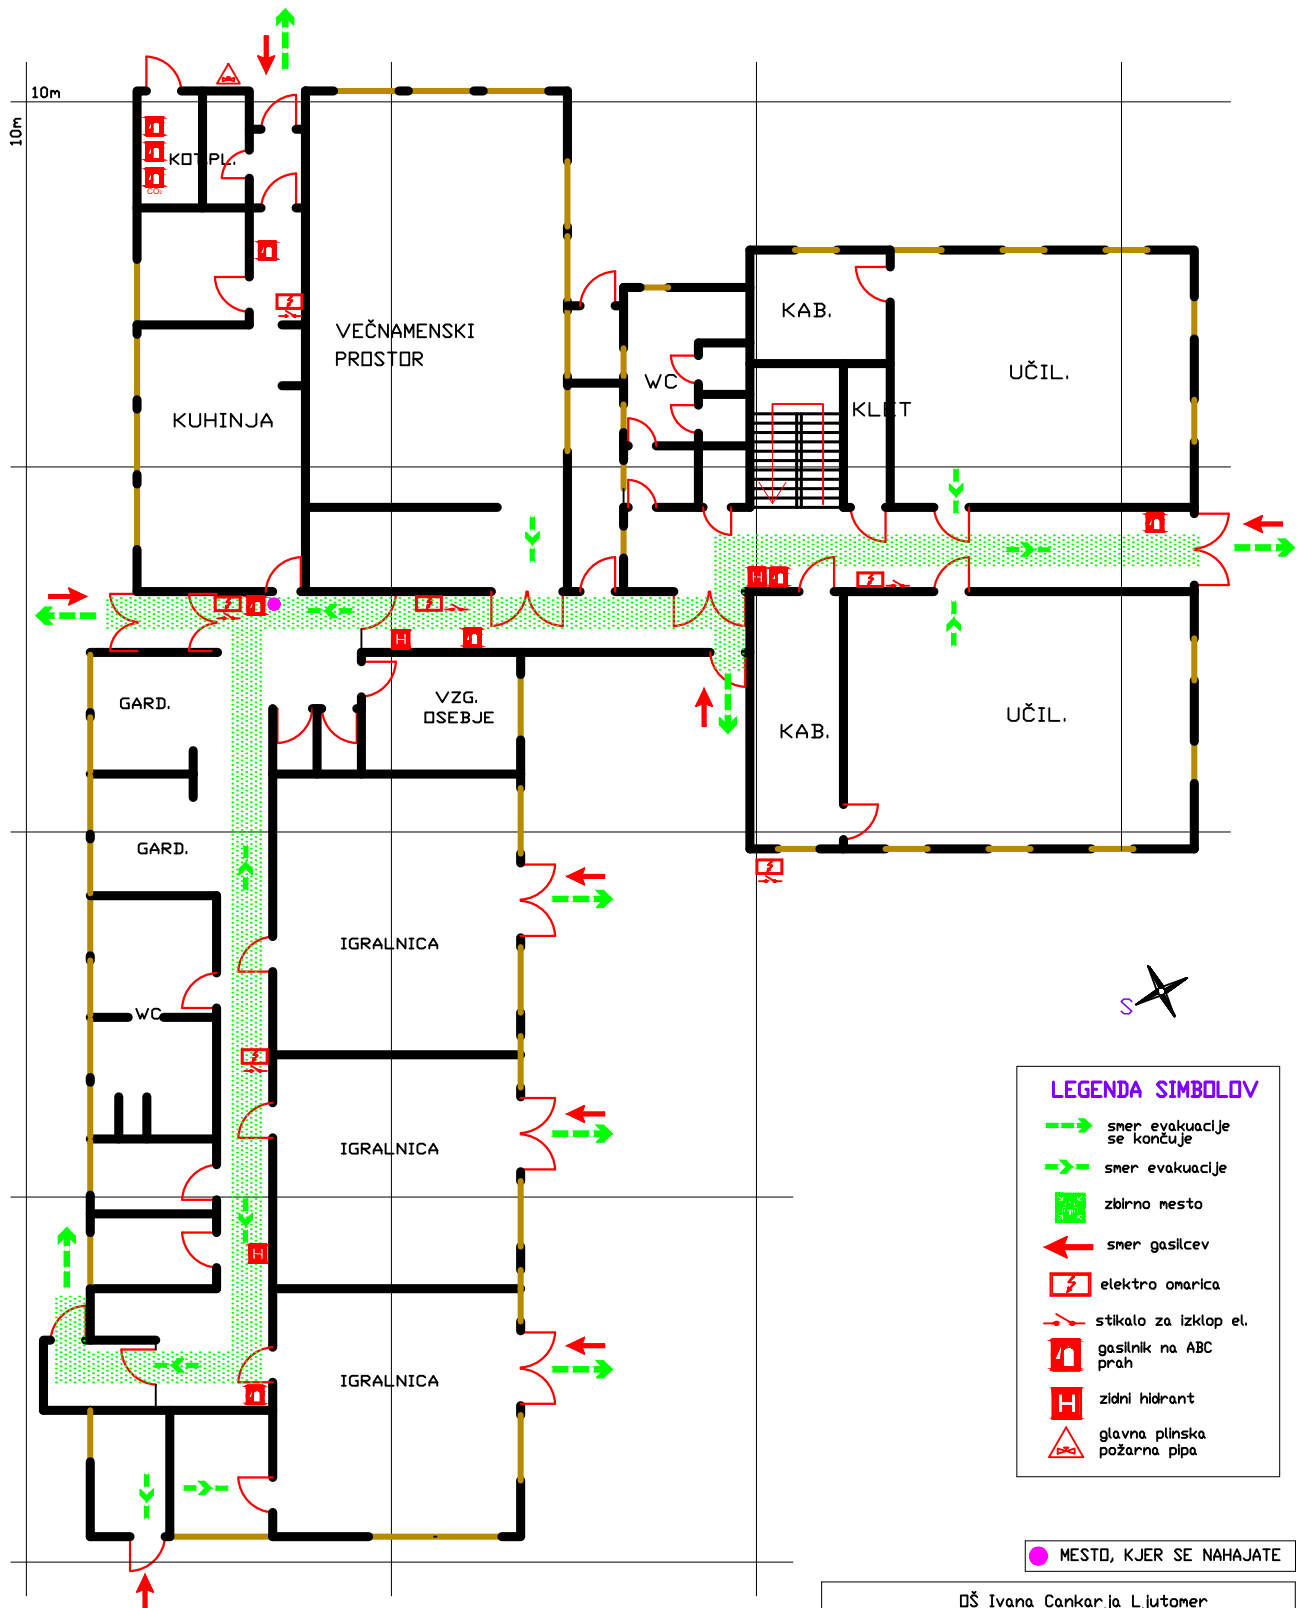

OBJEKT:	OŠ Ivana Cankarja Ljutomer PODRUŽNICA ŠOLA CVEN Z VRTCEM Cven 3C, 9240 Ljutomer
NAČRT:	Tloris pritličja
DATUM:	September 2008
IZDELAL:	Zept Bojan Zelenko s.p.

EVAKUACIJSKI NAČRT

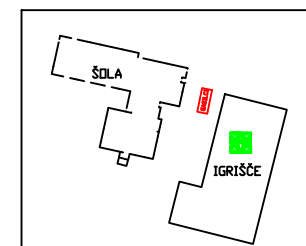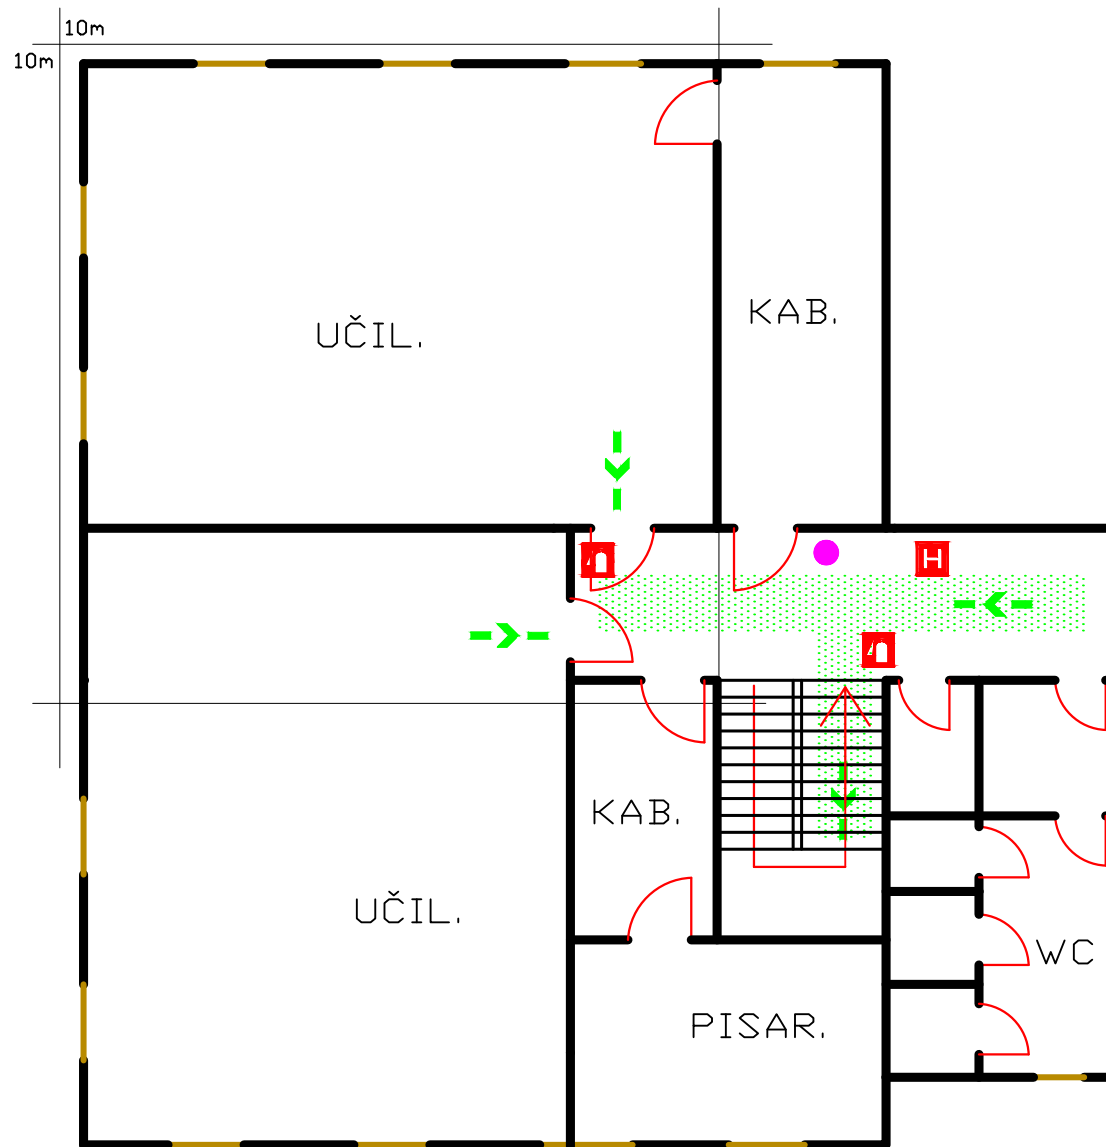

LEGENDA SIMBOLOV

-  smer evakuacije se končuje
-  smer evakuacije
-  zbirno mesto
-  gasilnik na ABC prah
-  zidni hidrant

● MESTO, KJER SE NAHAJATE



OBJEKT:	DŠ Ivana Cankarja Ljutomer PODRUŽNICA ŠOLA CVEN Z VRTCEM Cven 3C, 9240 Ljutomer
---------	---

NAČRT: Tloris nadstropja

DATUM:	September 2008
--------	----------------

IZDELAL: **Zept Bojan Zelenko s.p.**

EVAKUACIJSKI NAČRT

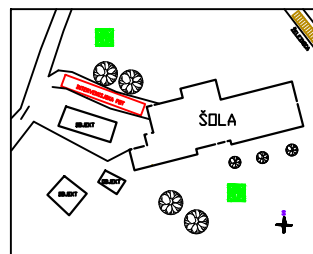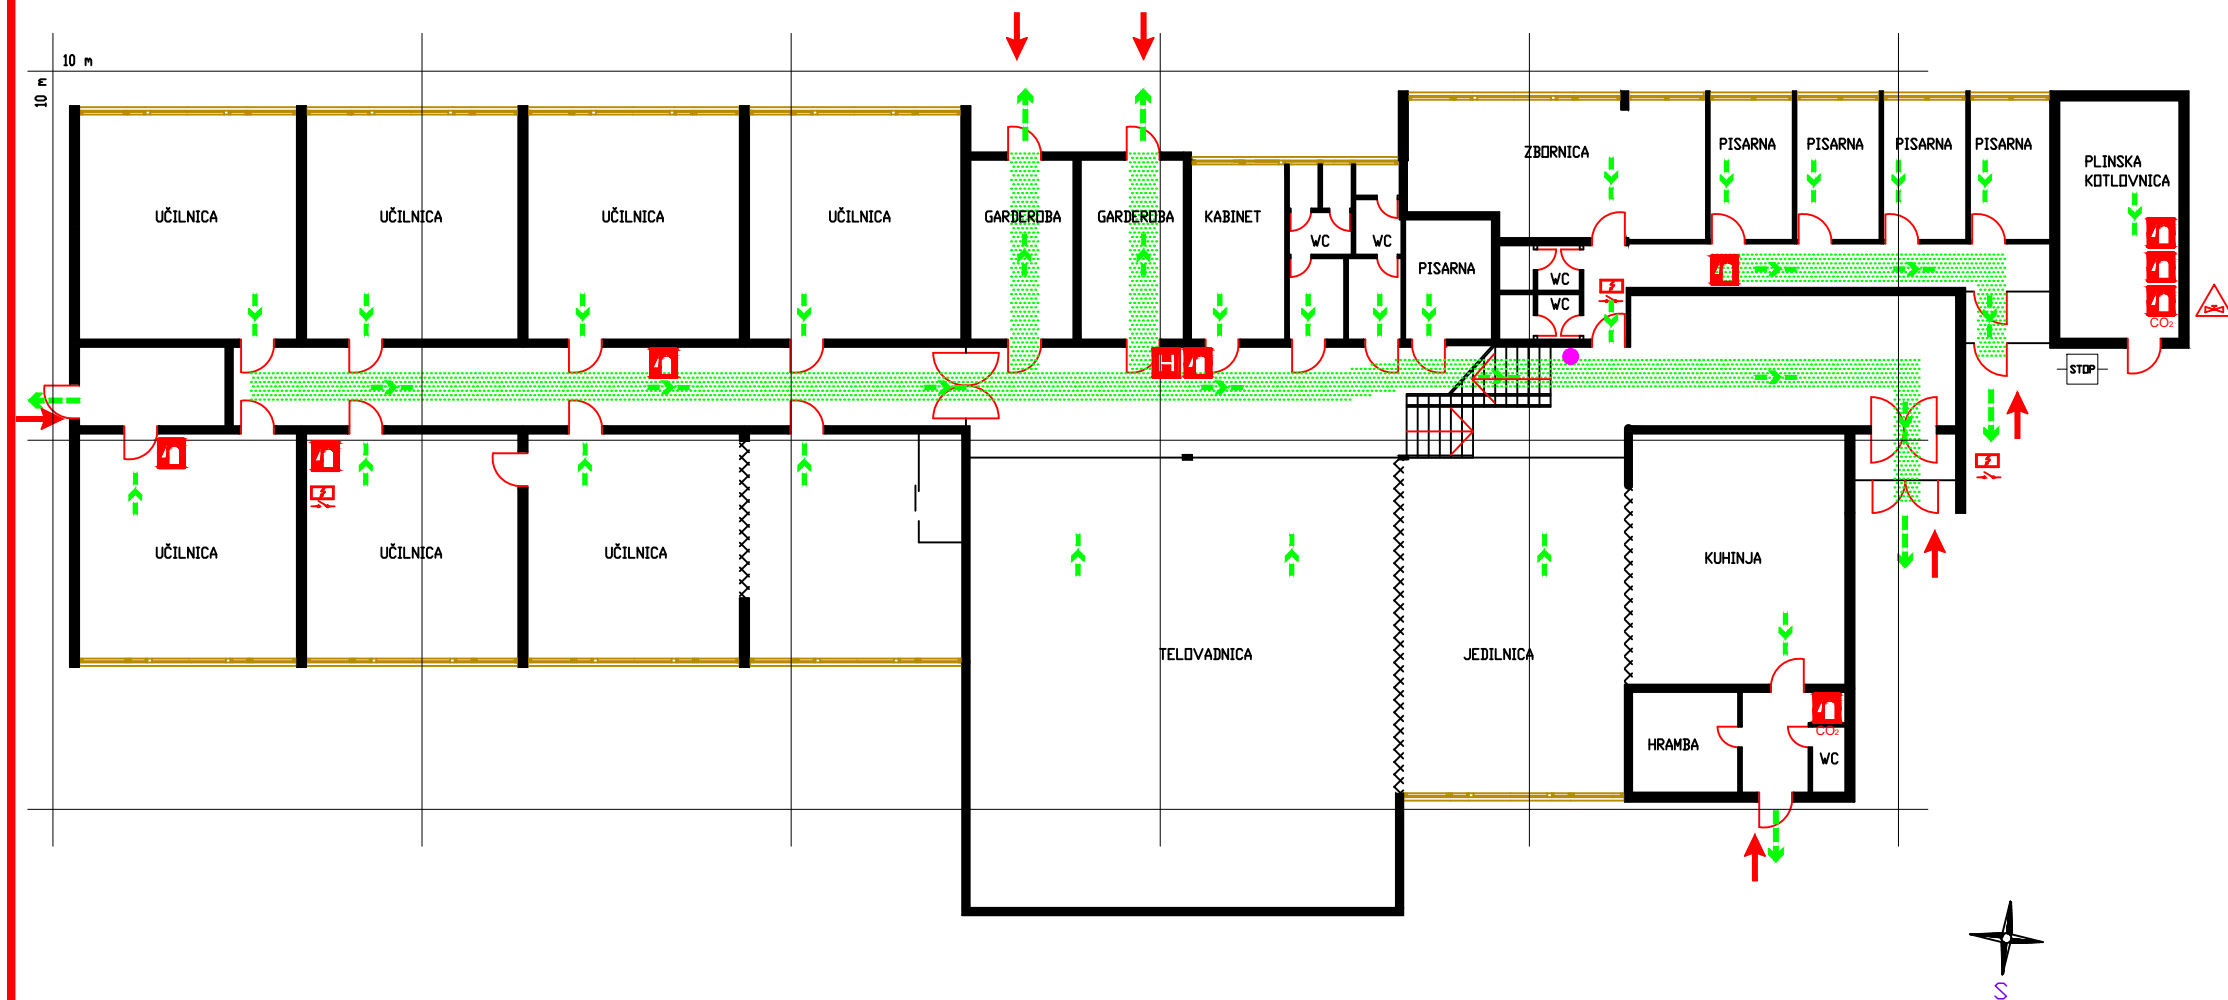



LEGENDA SIMBOLOV

- smer evakuacije se končuje
- smer evakuacije
- zbirno mesto
- smer gasilcev
- elektro omara
- stikalo za izklop el.
- gasilnik na ABC prah
- gasilnik na CO2
- zidni hidrant
- glavna plinska požarna pipa
- izklop v sili

MESTO, KJER SE NAHAJATE

OBJEKT:	DŠ Ivana Cankarja Ljutomer PODRUŽNICA ŠOLA CVETKA GOLARJA Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer
NAČRT:	Tloris pritličja
DATUM:	Marec 2017
IZDELAL:	Zept Bojan Zelenko s.p.

EVAKUACIJSKI NAČRT

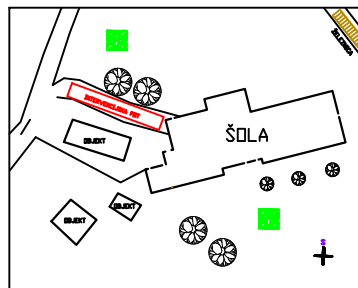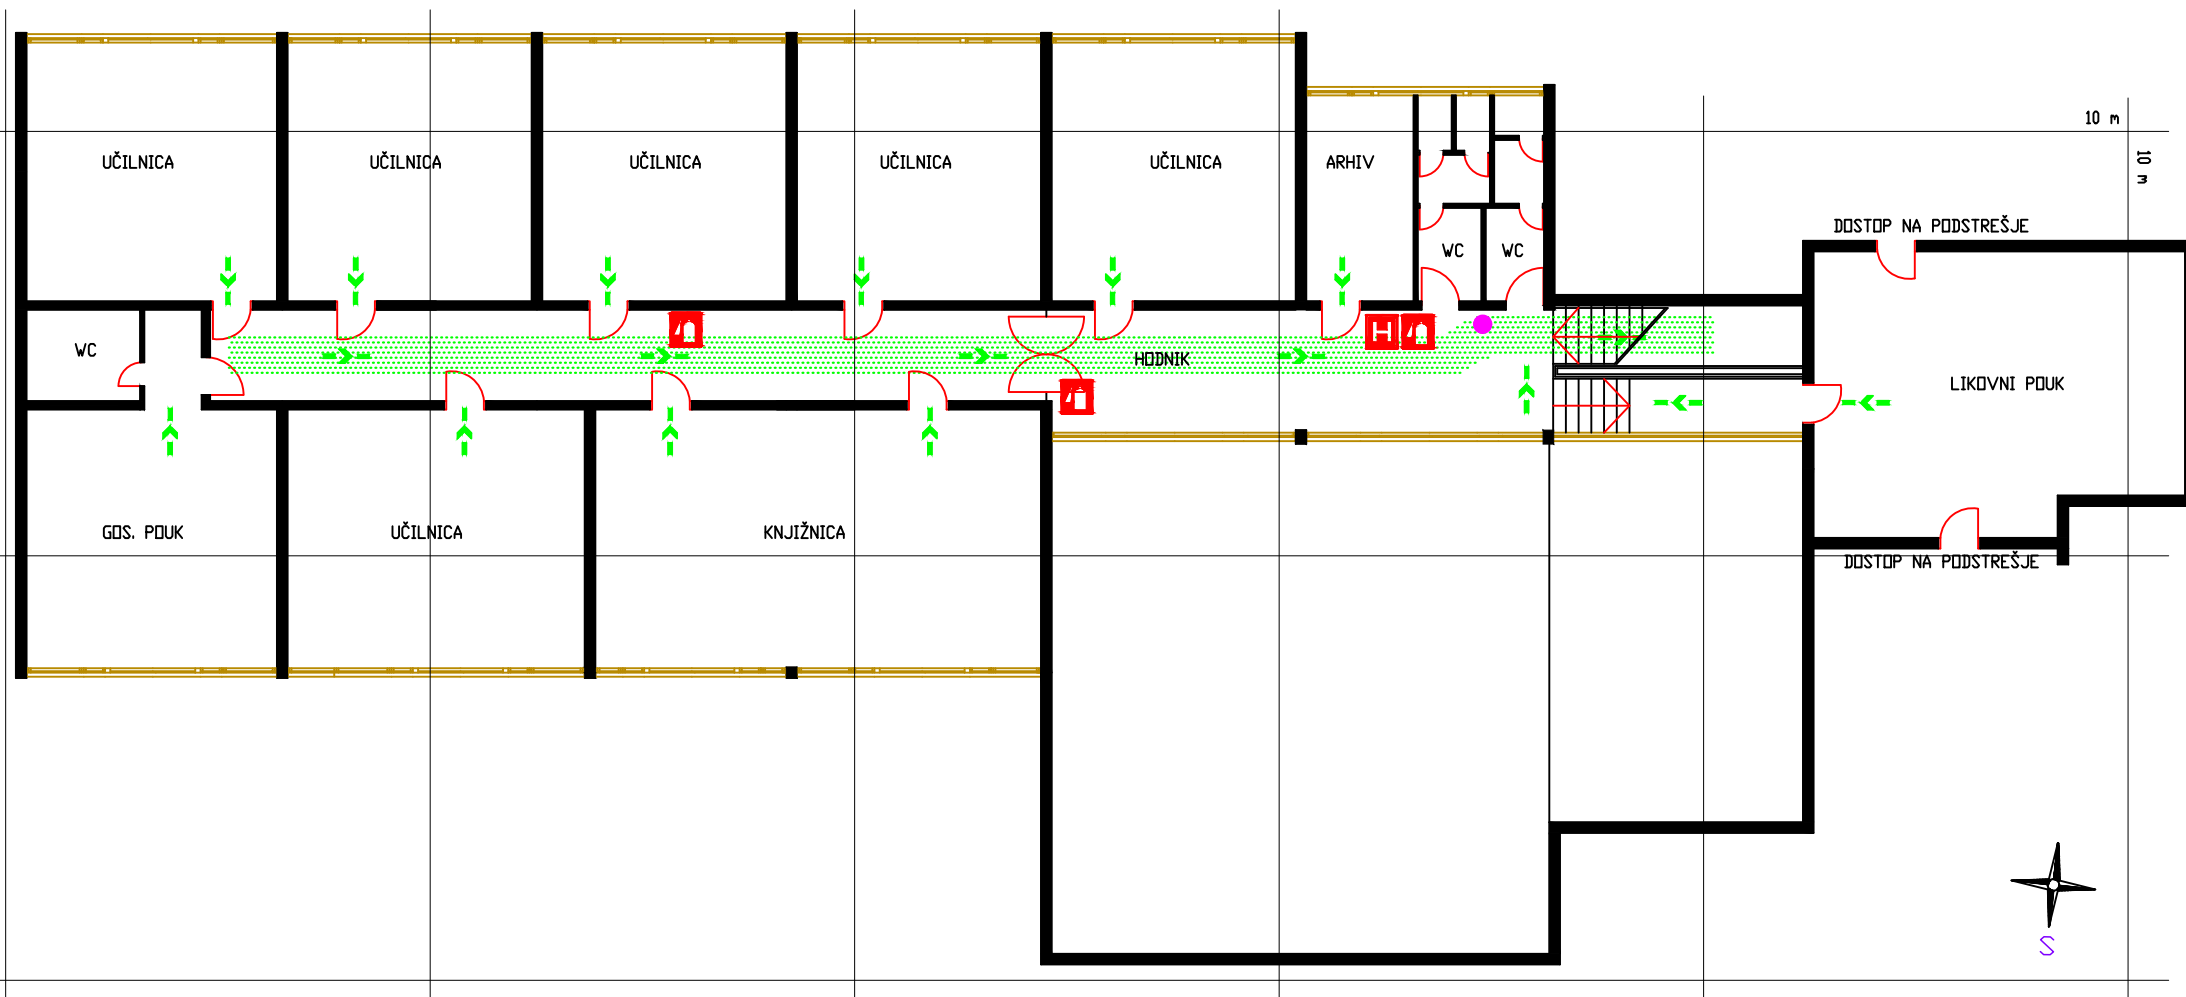


LEGENDA SIMBOLOV	
	smer evakuacije se končuje
	smer evakuacije
	gasilnik na prah
	zidni hidrant
	elektro omarica
	stikalo za izklop el.
	zbirno mesto

MESTO, KJER SE NAHAJATE

OBJEKT:	OŠ Ivana Cankarja Ljutomer PODRUŽNICA ŠOLA CVETKA GOLARJA Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer
NAČRT:	Tloris I. nadstropja
DATUM:	Marec 2017
IZDELAL:	Zept Bojan Zelenko s.p.

POŽARNI NAČRT

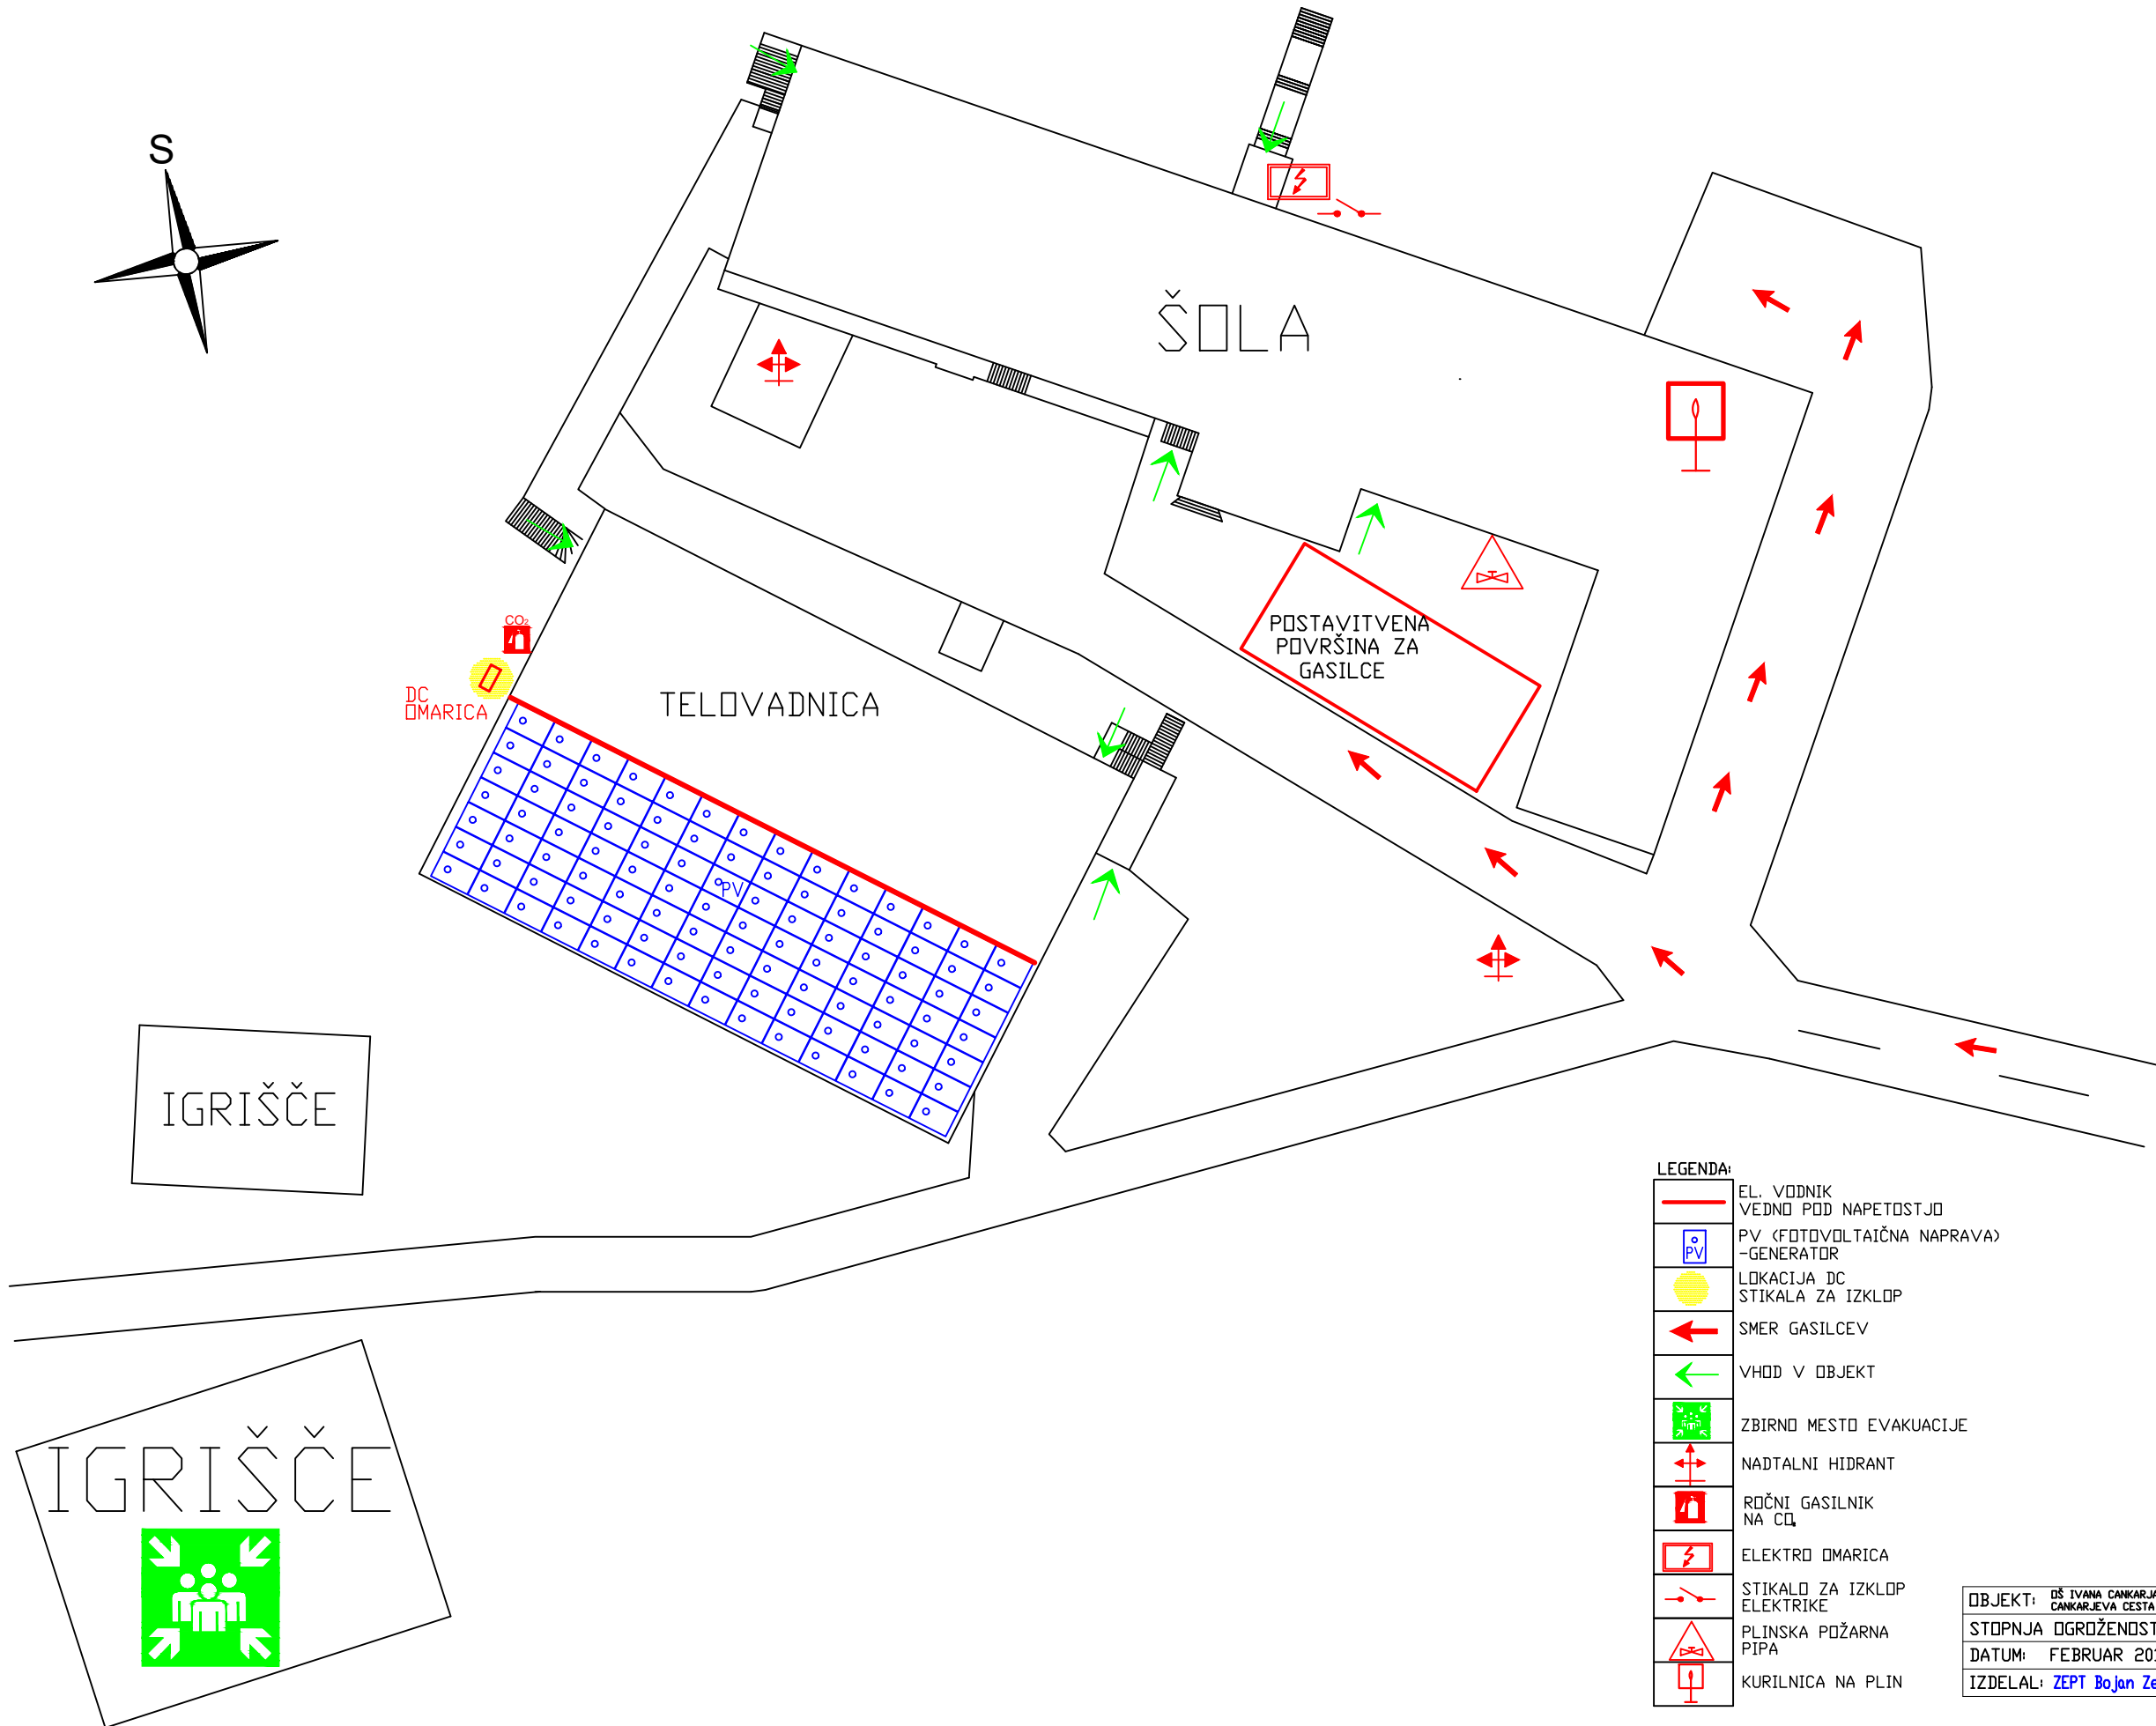

LEGENDA:

	EL. VODNIK VEDNO POD NAPETOSTJO
	PV (FOTOVOLTAIČNA NAPRAVA) -GENERATOR
	LOKACIJA DC STIKALA ZA IZKLOP
	SMER GASILCEV
	VHOD V OBJEKT
	ZBIRNO MESTO EVAKUACIJE
	NADTALNI HIDRANT
	ROČNI GASILNIK NA CO ₂
	ELEKTRO OMARICA
	STIKALO ZA IZKLOP ELEKTRIKE
	PLINSKA POŽARNA PIPA
	KURILNICA NA PLIN

OBJEKT:	OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER CANKARJEVA CESTA 10
STOPNJA OGROŽENOSTI:	3
DATUM:	FEBRUAR 2013
IZDELAL:	ZEPT Bojan Zelenko s.p.

[illegible]KOŠARKARSKO
IGRIŠČE

ŽELEZNICA




	EL. VODNIK VEDNO POD NAPETOSTJO
	PV (FOTOVOLTAIČNA NAPRAVA) -GENERATOR
	LOKACIJA DC STIKALA ZA IZKLOP
	SMER GASILCEV
	VHOD V OBJEKT
	ZBIRNO MESTO EVAKUACIJE
	NADTALNI HIDRANT
	ROČNI GASILNIK NA CČ
	ELEKTRO OMARICA
	STIKALO ZA IZKLOP ELEKTRIKE
	PLINSKA POŽARNA PIPA
	KURILNICA NA PLIN

OBJEKT:	PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA-Cvetka Golarja 6
STOPNJA OGROŽENOSTI:	2
DATUM:	FEBRUAR 2013
IZDELAL:	ZEPT Bojan Zelenko s.p.

POŽARNI NAČRT



POŽARNA VARNOST OBJEKTA-TLORIS KLETI

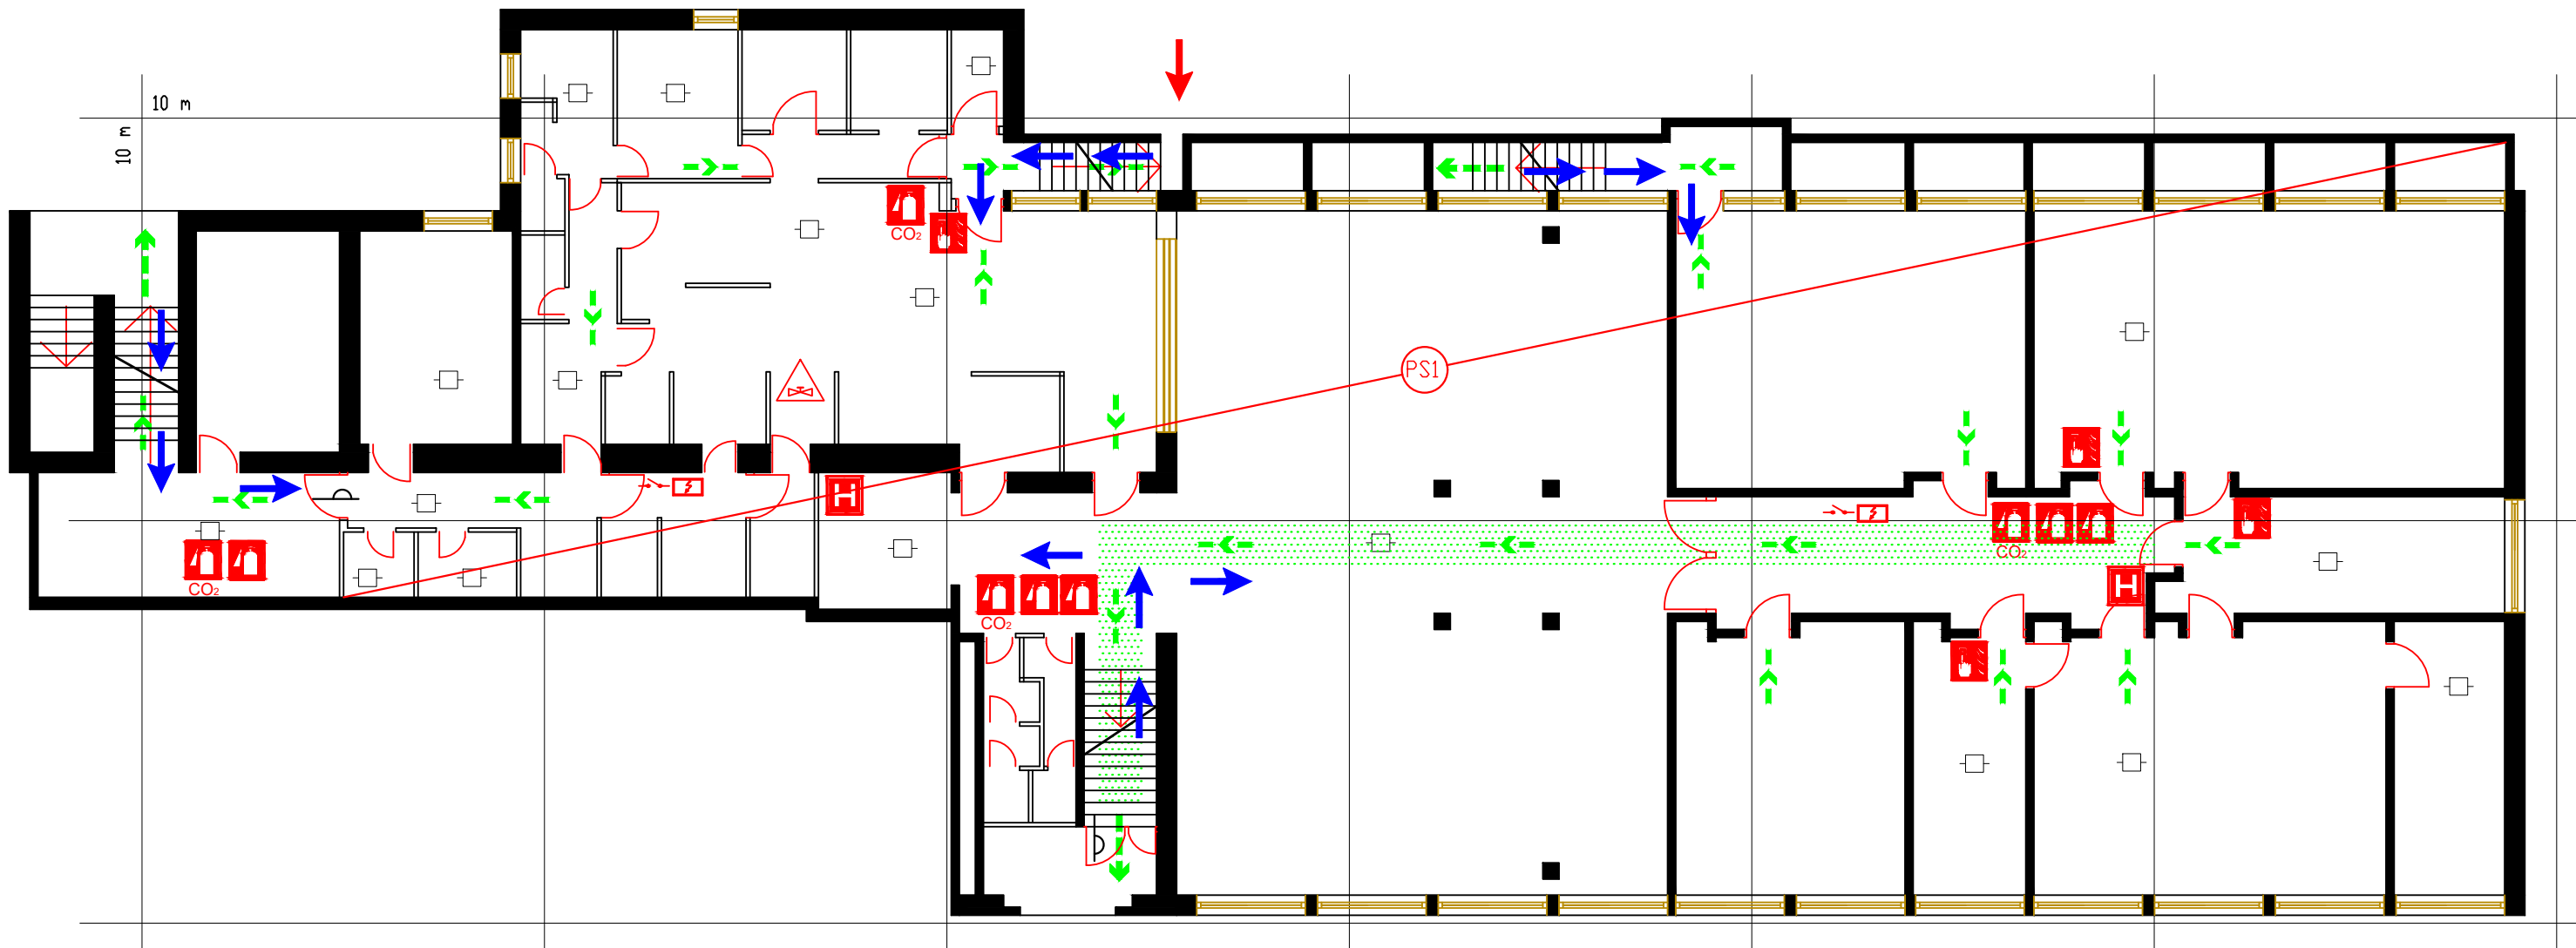

LEGENDA SIMBOLOV

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
|  | smer evakuacije
se končuje |  | gasilnik na ABC
prah |
|  | smer evakuacije |  | gasilnik na CO ₂ |
|  | možnost notranjega
napada |  | CO ₂ |
|  | smer gasilcev |  | zidni hidrant |
|  | elektro omarica |  | ročni javljalec
požara |
|  | stikalo za izklop el. |  | avtomatski javljalec
požara |
|  | plinska
požarna pipa |  | vrata s požarno
odpornostjo 30 min. |


OBJEKT: DŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Cankarjeva cesta 10
9240 Ljutomer

STOPNJA OGROŽENOSTI: 3

DATUM:	September 2008
--------	----------------

IZDELAL: Zepť Bojan Zelenko s.p.

POŽARNA VARNOST OBJEKTA-TLORIS PRITLIČJA

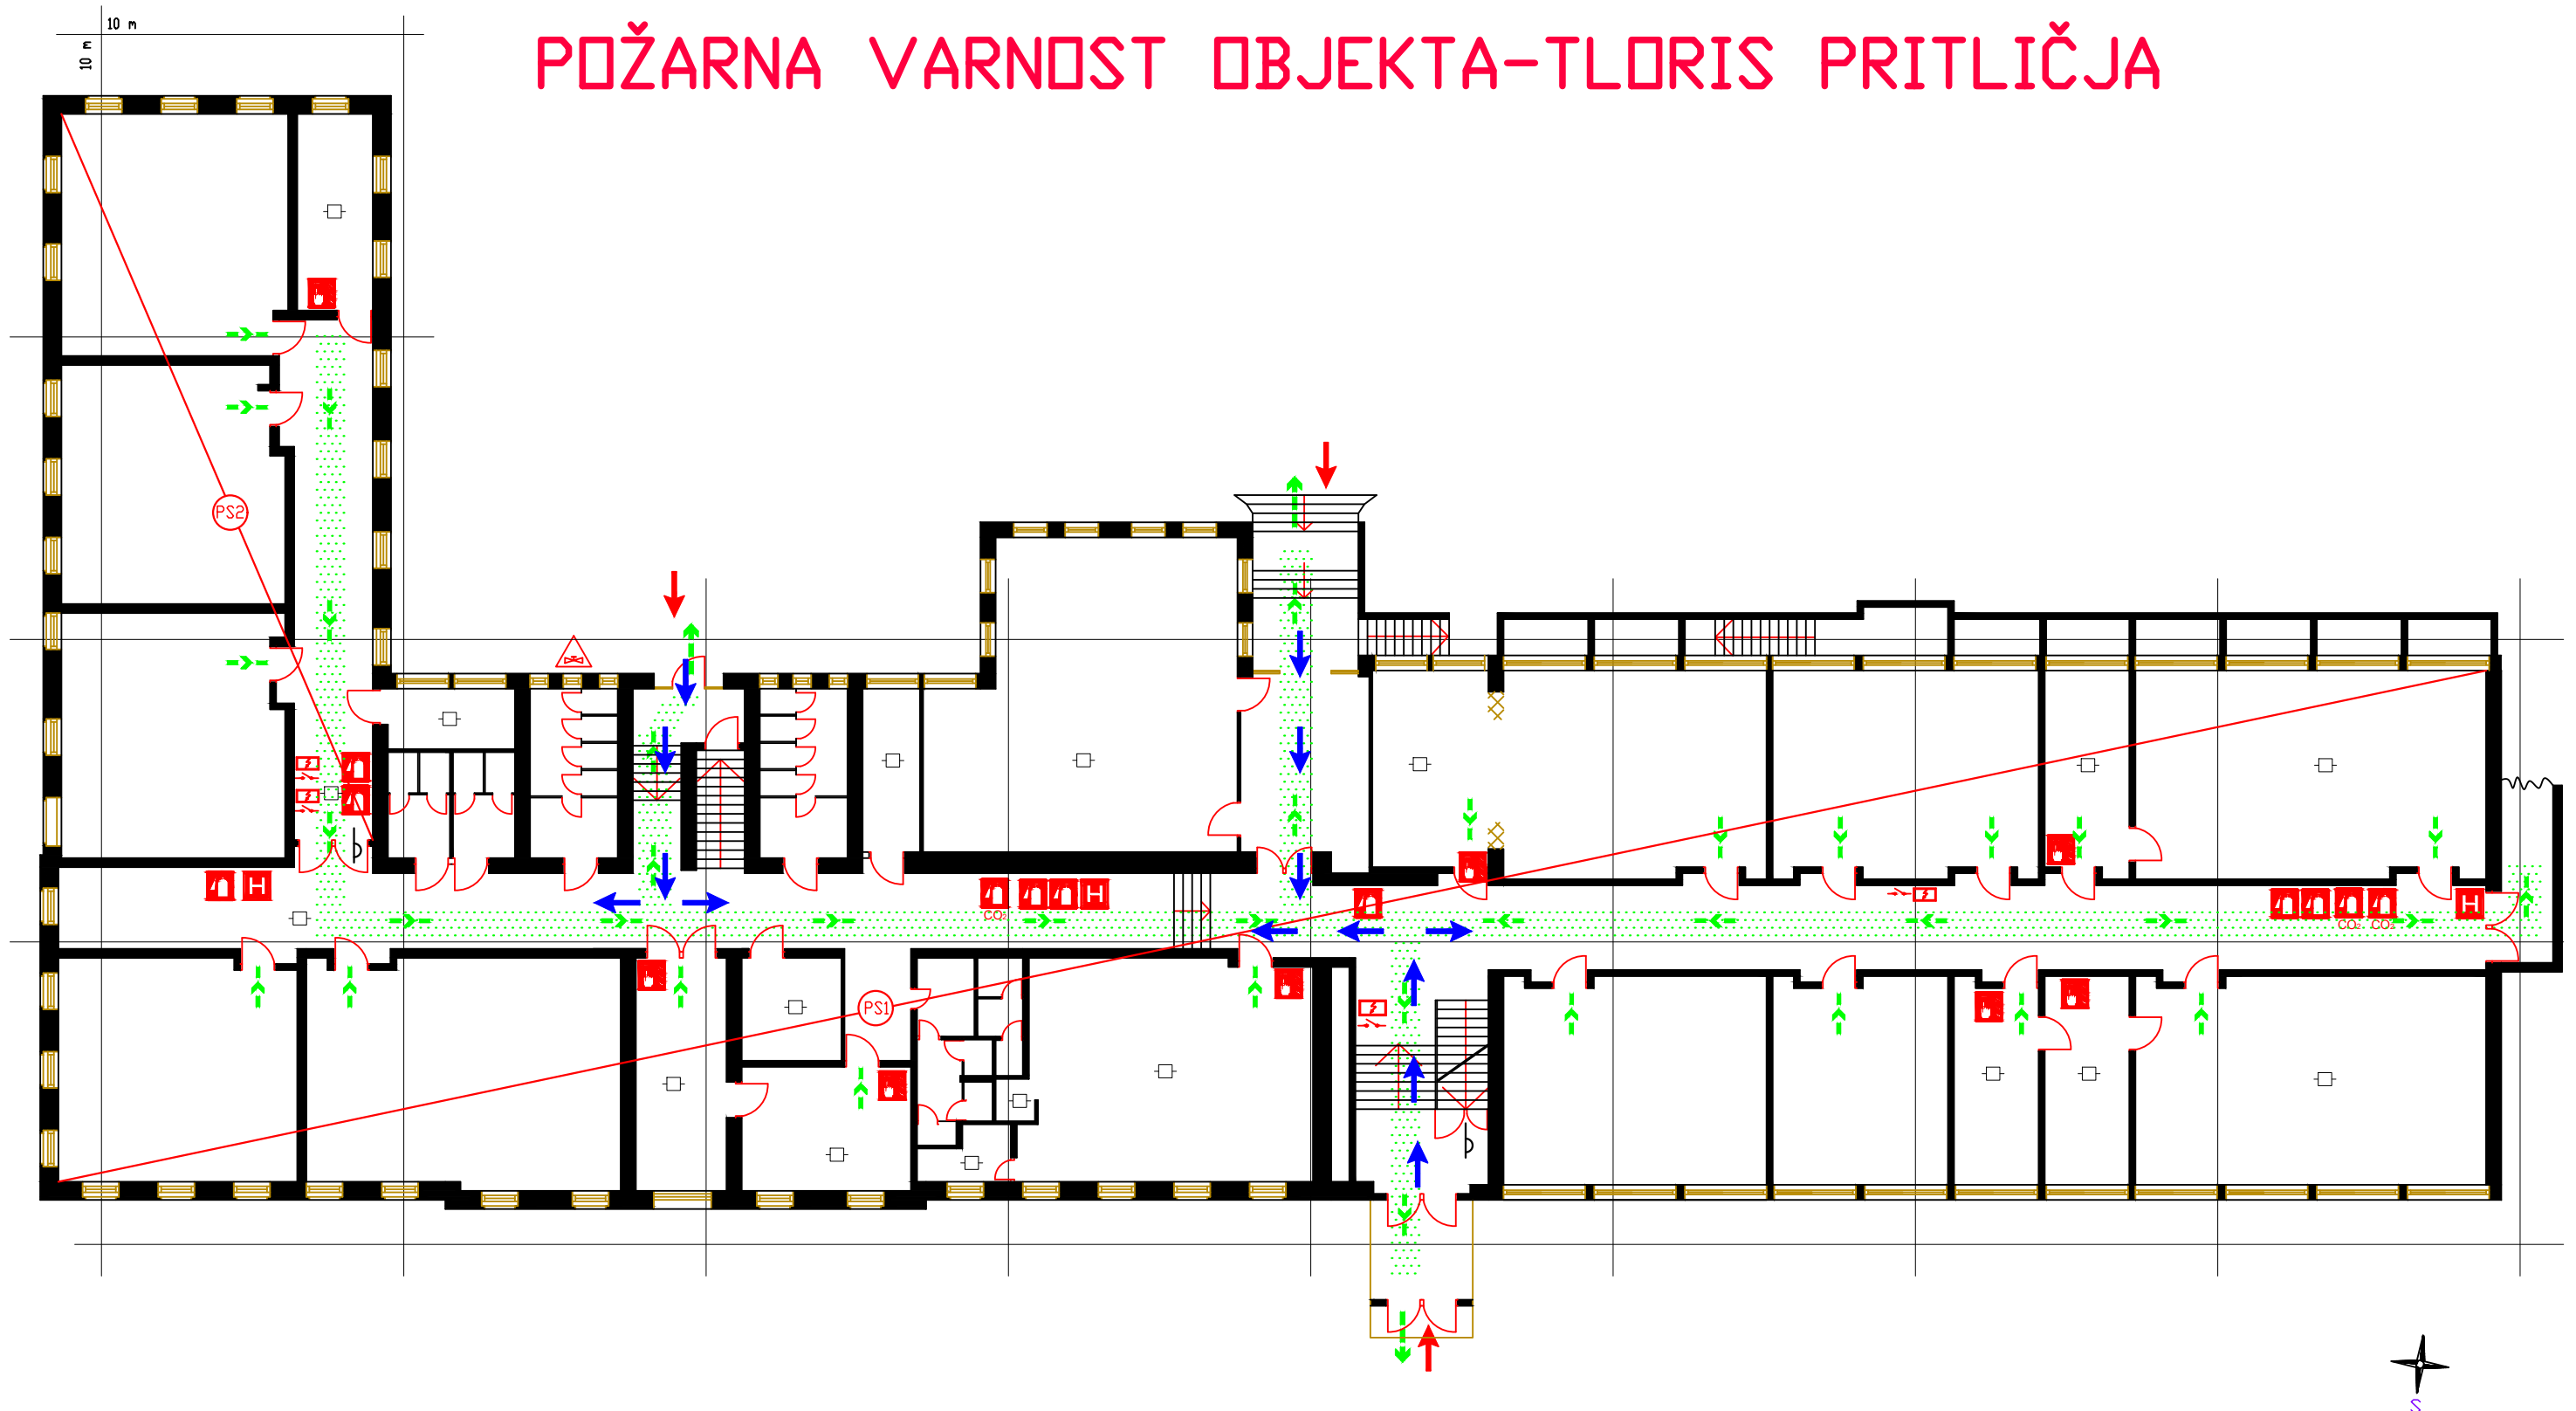

LEGENDA SIMBOLOV

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| smer evakuacije se končuje | gasilnik na ABC prah |
| smer evakuacije | gasilnik na CO2 |
| možnost notranjega napada | zidni hidrant |
| smer gasilcev | ročni javljalec požara |
| elektro omarica | avtomatski javljalec požara |
| stikalo za izklop el. | vrata s požarno odpornostjo 30 min. |
| glavna plinska požarna pipa | |


OBJEKT: DŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Cankarjeva cesta 10
9240 Ljutomer

STOPNJA OGROŽENOSTI: 3

DATUM: September 2008

IZDELAL: Zept Bojan Zelenko s.p.

POŽARNA VARNOST OBJEKTA-TLORIS NADSTROPJA

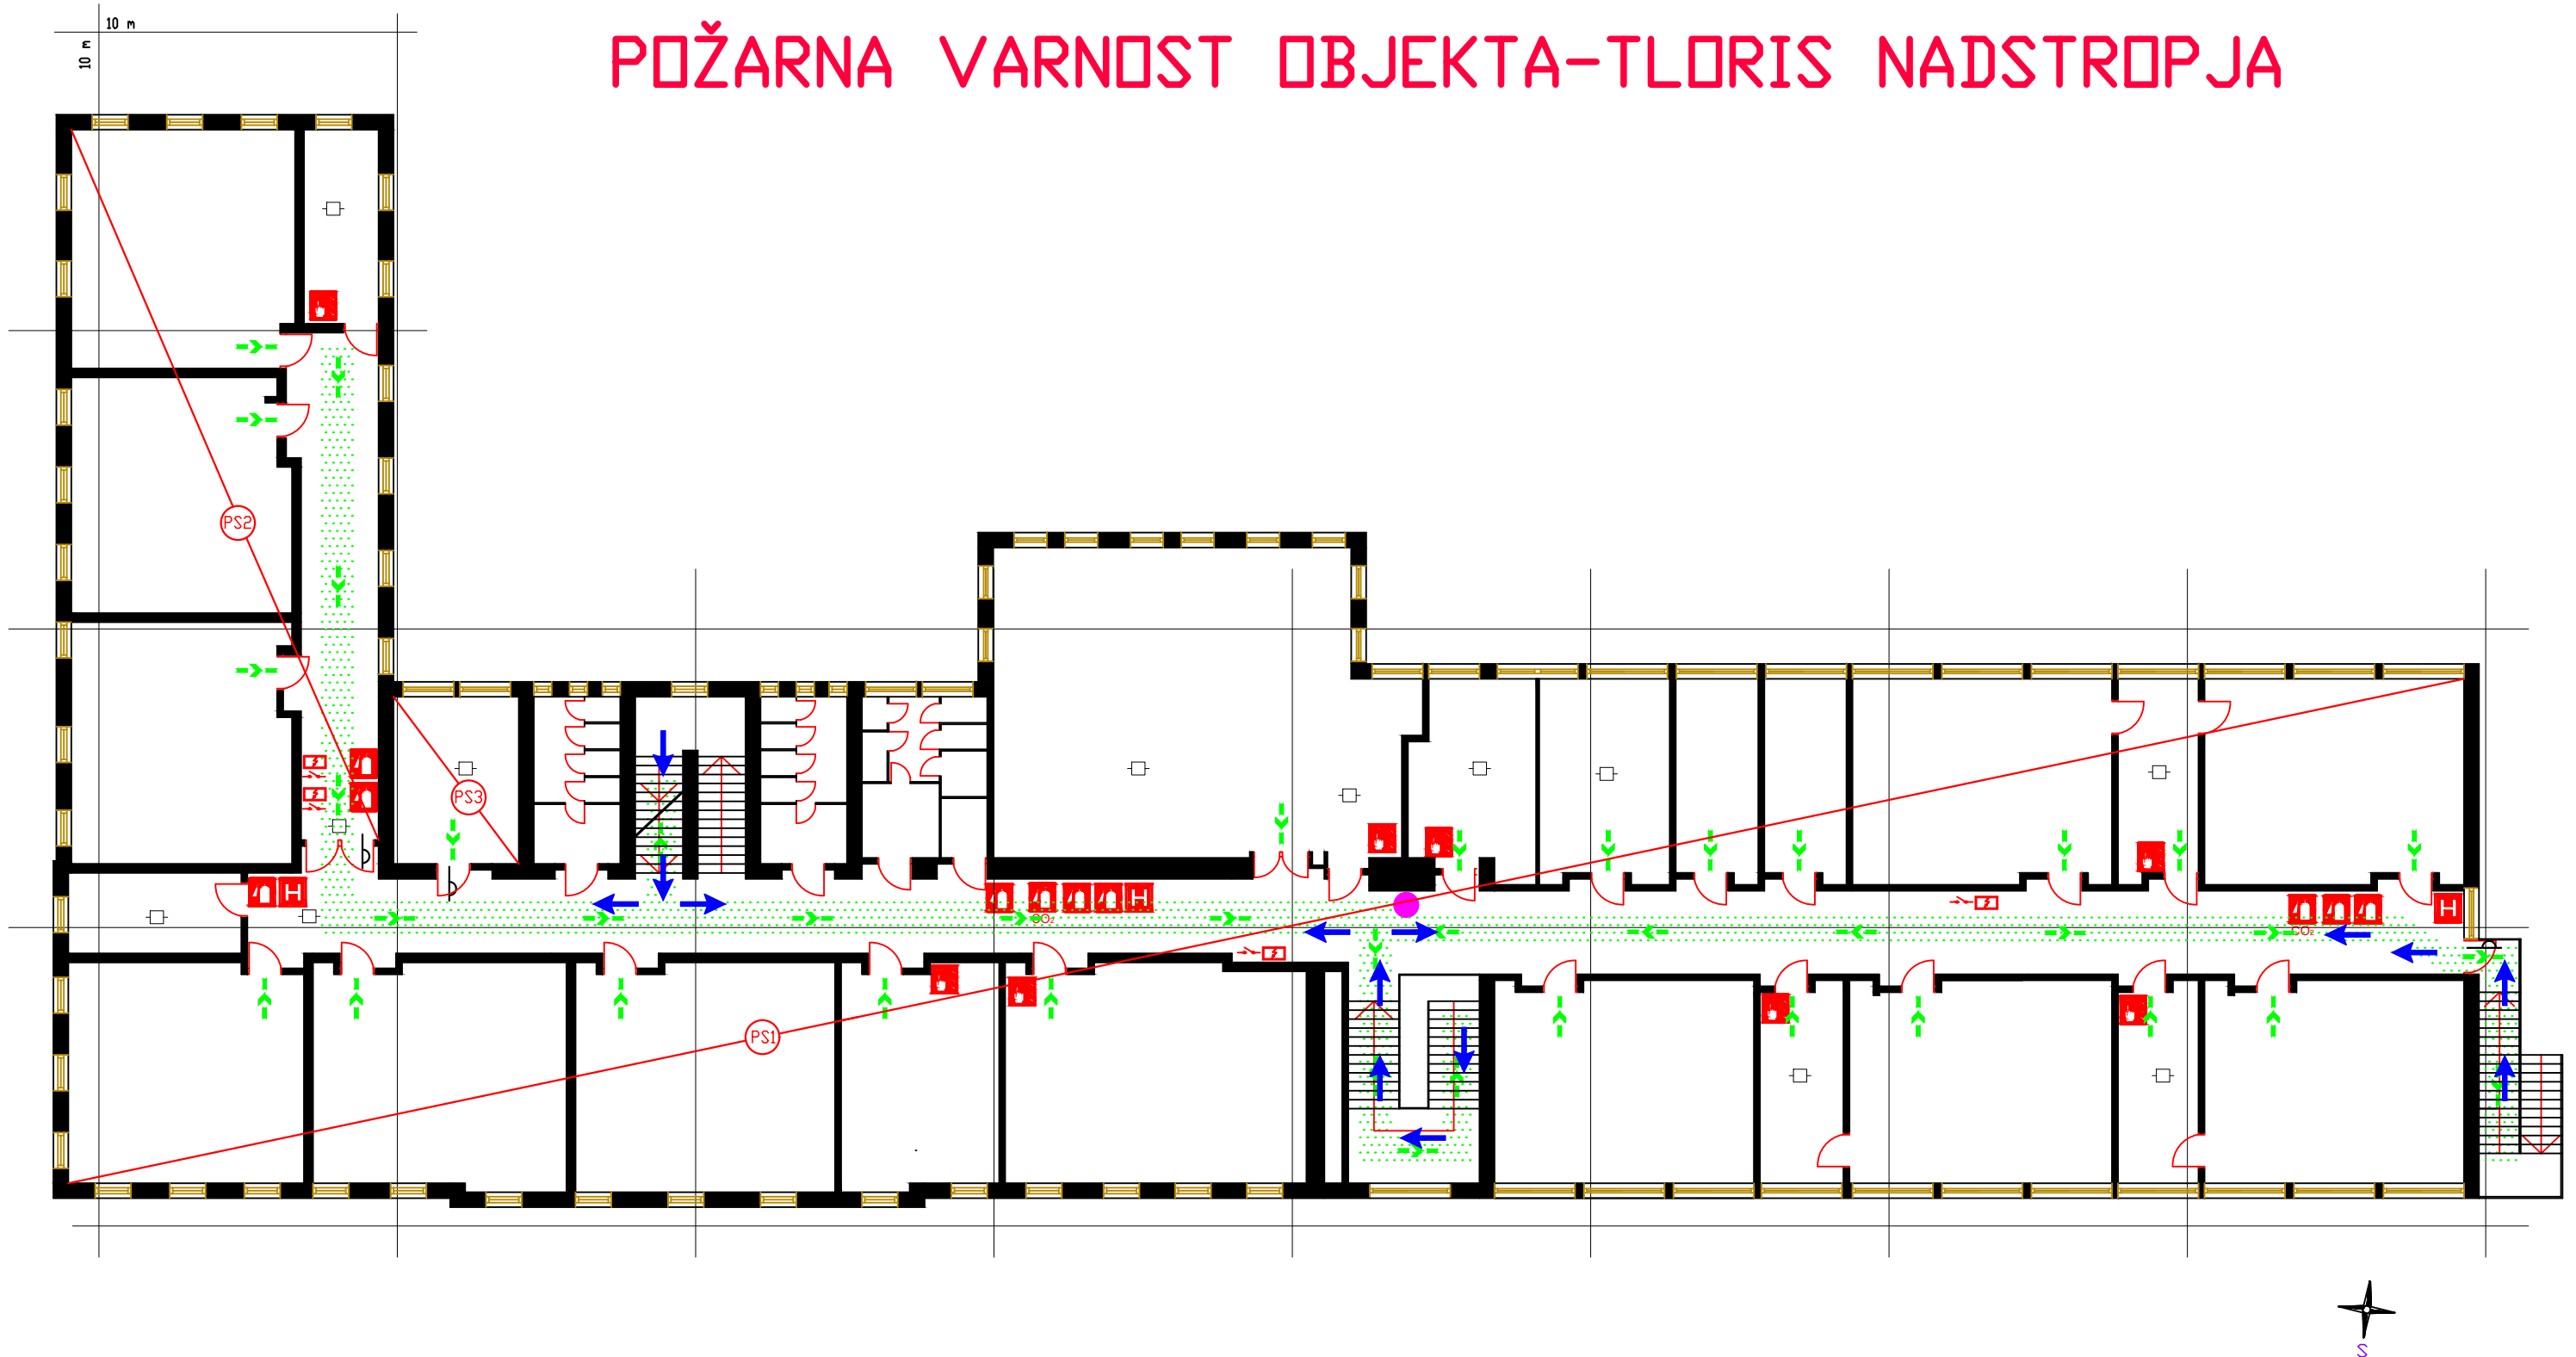

LEGENDA SIMBOLOV

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| | smer evakuacije se končuje | | gasilnik na ABC prah |
| | smer evakuacije | | gasilnik na CO2 |
| | možnost notranjega napada | | zidni hidrant |
| | elektro omara | | ročni javljalec požara |
| | stikalo za izklop el. | | vrata s požarno odpornostjo 30 min. |
| | avtomatski javljalec požara | | |

OBJEKT: DŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Cankarjeva cesta 10
9240 Ljutomer

STOPNJA OGROŽENOSTI: 3

DATUM: September 2008

IZDELAL: Zept Bojan Zelenko s.p.

	10 m
10 m	




	smer evakuacije se končuje		gasilnik na ABC prah
	smer evakuacije		gasilnik na vodo
	možnost notranjega napada		zidni hidrant
	elektro omarica		
	stikalo za izklop el.		ročni javljalec požara
	gasilnik na CO ₂		avtomatski javljalec požara
			vrata s požarno odpornostjo 30 min.




IZDELAL: Zepť Bojan Zelenko s.p.

POŽARNA VARNOST OBJEKTA-TLORIS PRITLIČJA

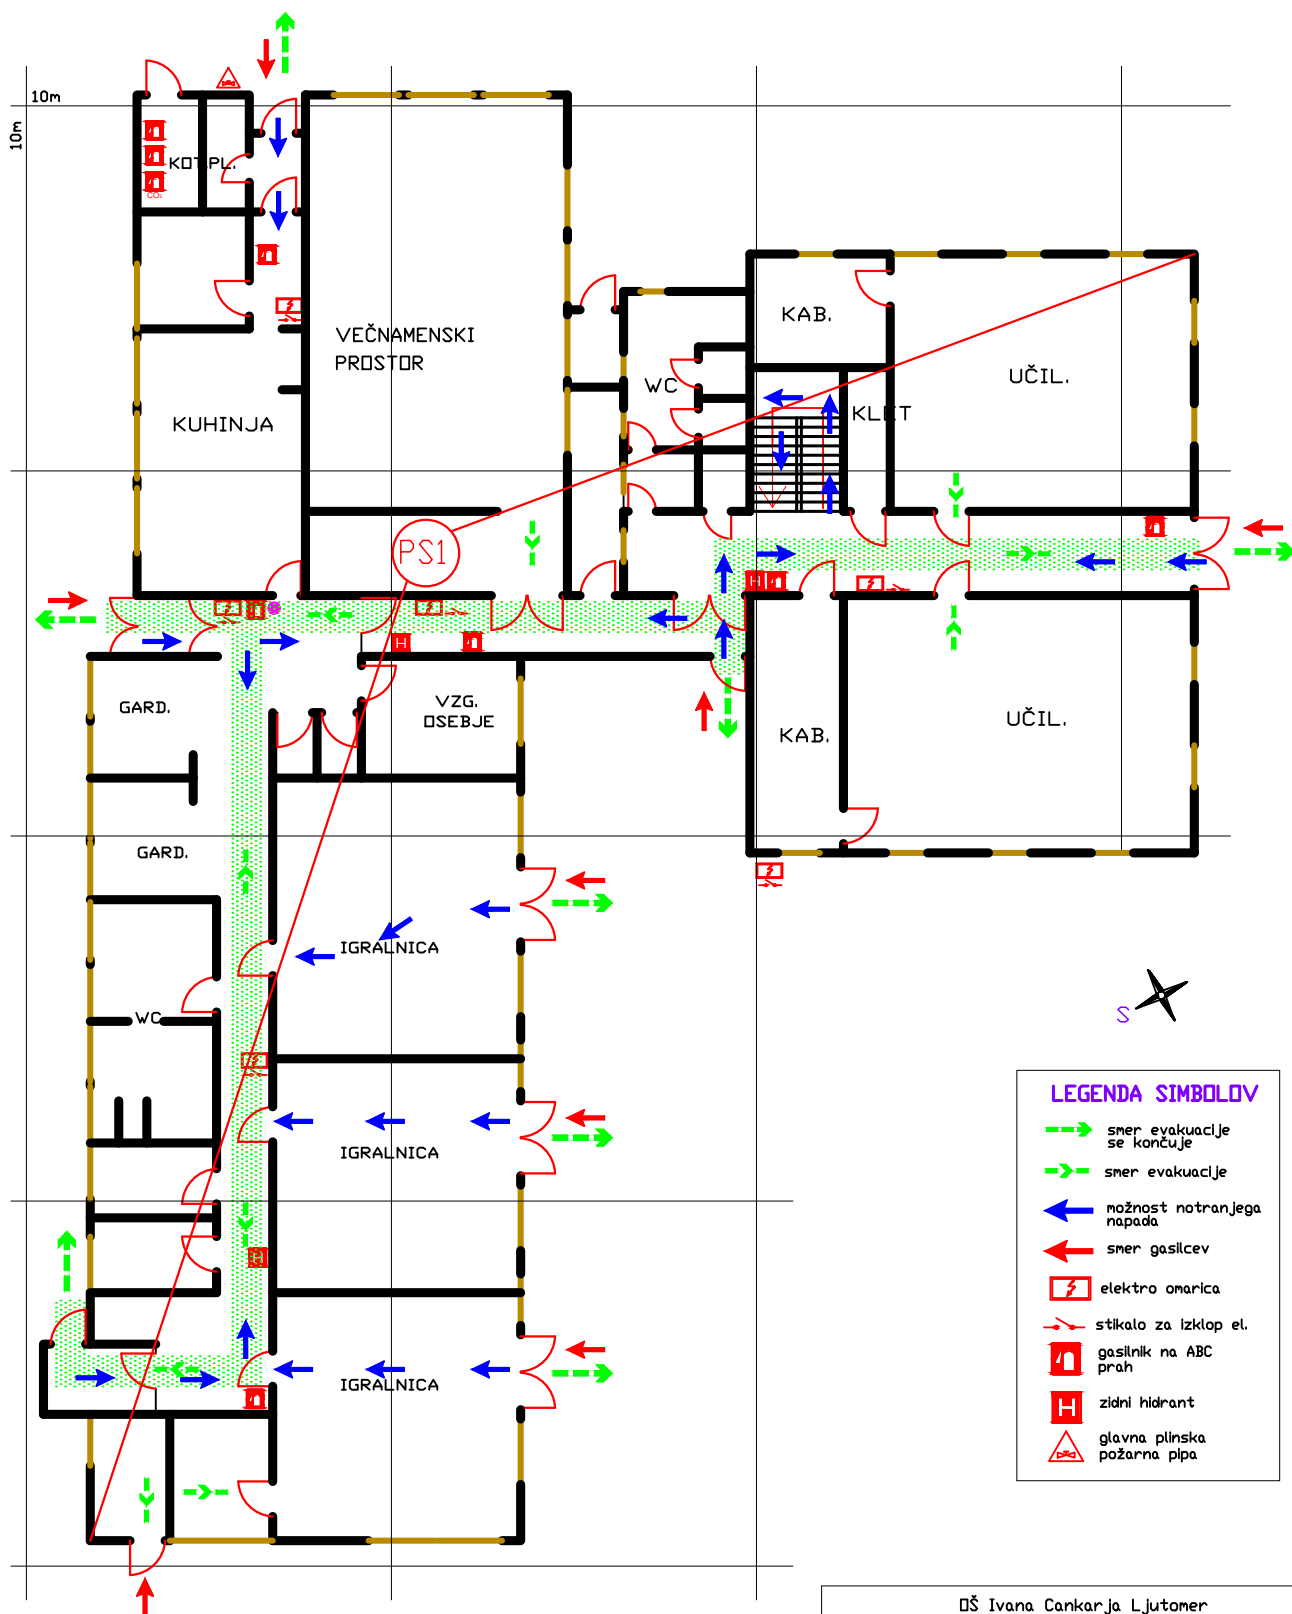

OBJEKT:	OŠ Ivana Cankarja Ljutomer PODRUŽNICA ŠOLA CVEN Z VRTCEM Cven 3C, 9240 Ljutomer
STOPNJA OGROŽENOSTI:	2
DATUM:	September 2008
IZDELAL:	Zept Bojan Zelenko s.p.

POŽARNA VARNOST OBJEKTA-TLORIS NADSTROPJA

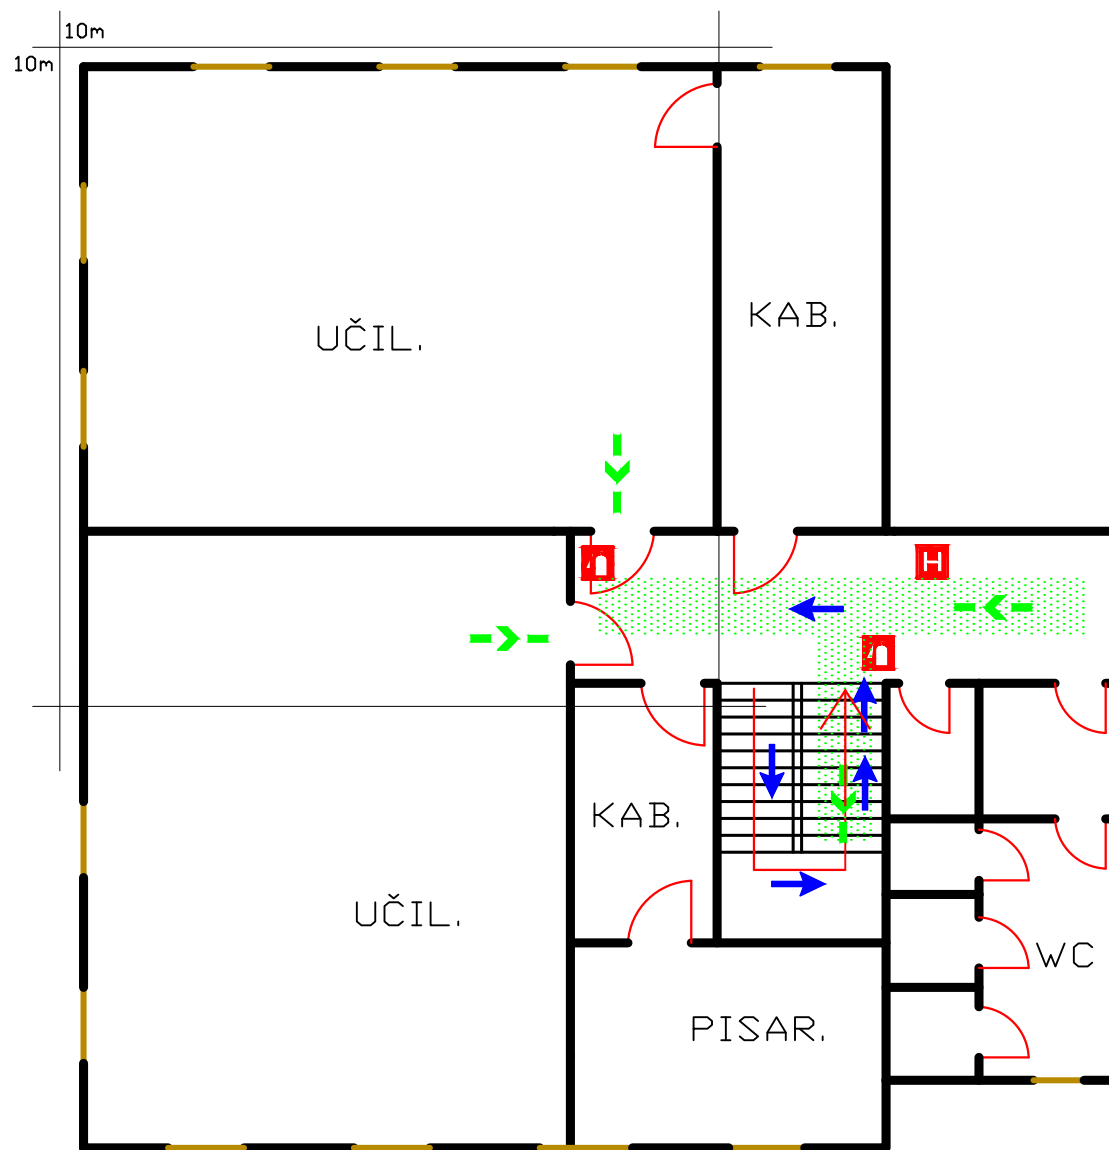


LEGENDA SIMBOLOV

- smer evakuacije se končuje
- smer evakuacije
- možnost notranjega napada
- gasilnik na ABC prah
- zidni hidrant

OBJEKT:	OŠ Ivana Cankarja Ljutomer PODRUŽNICA ŠOLA CVEN Z VRTCEM Cven 3C, 9240 Ljutomer
STOPNJA OGROŽENOSTI:	2
DATUM:	September 2008
IZDELAL:	Zept Bojan Zelenko s.p.

POŽARNA VARNOST OBJEKTA-TLORIS PRITLIČJA

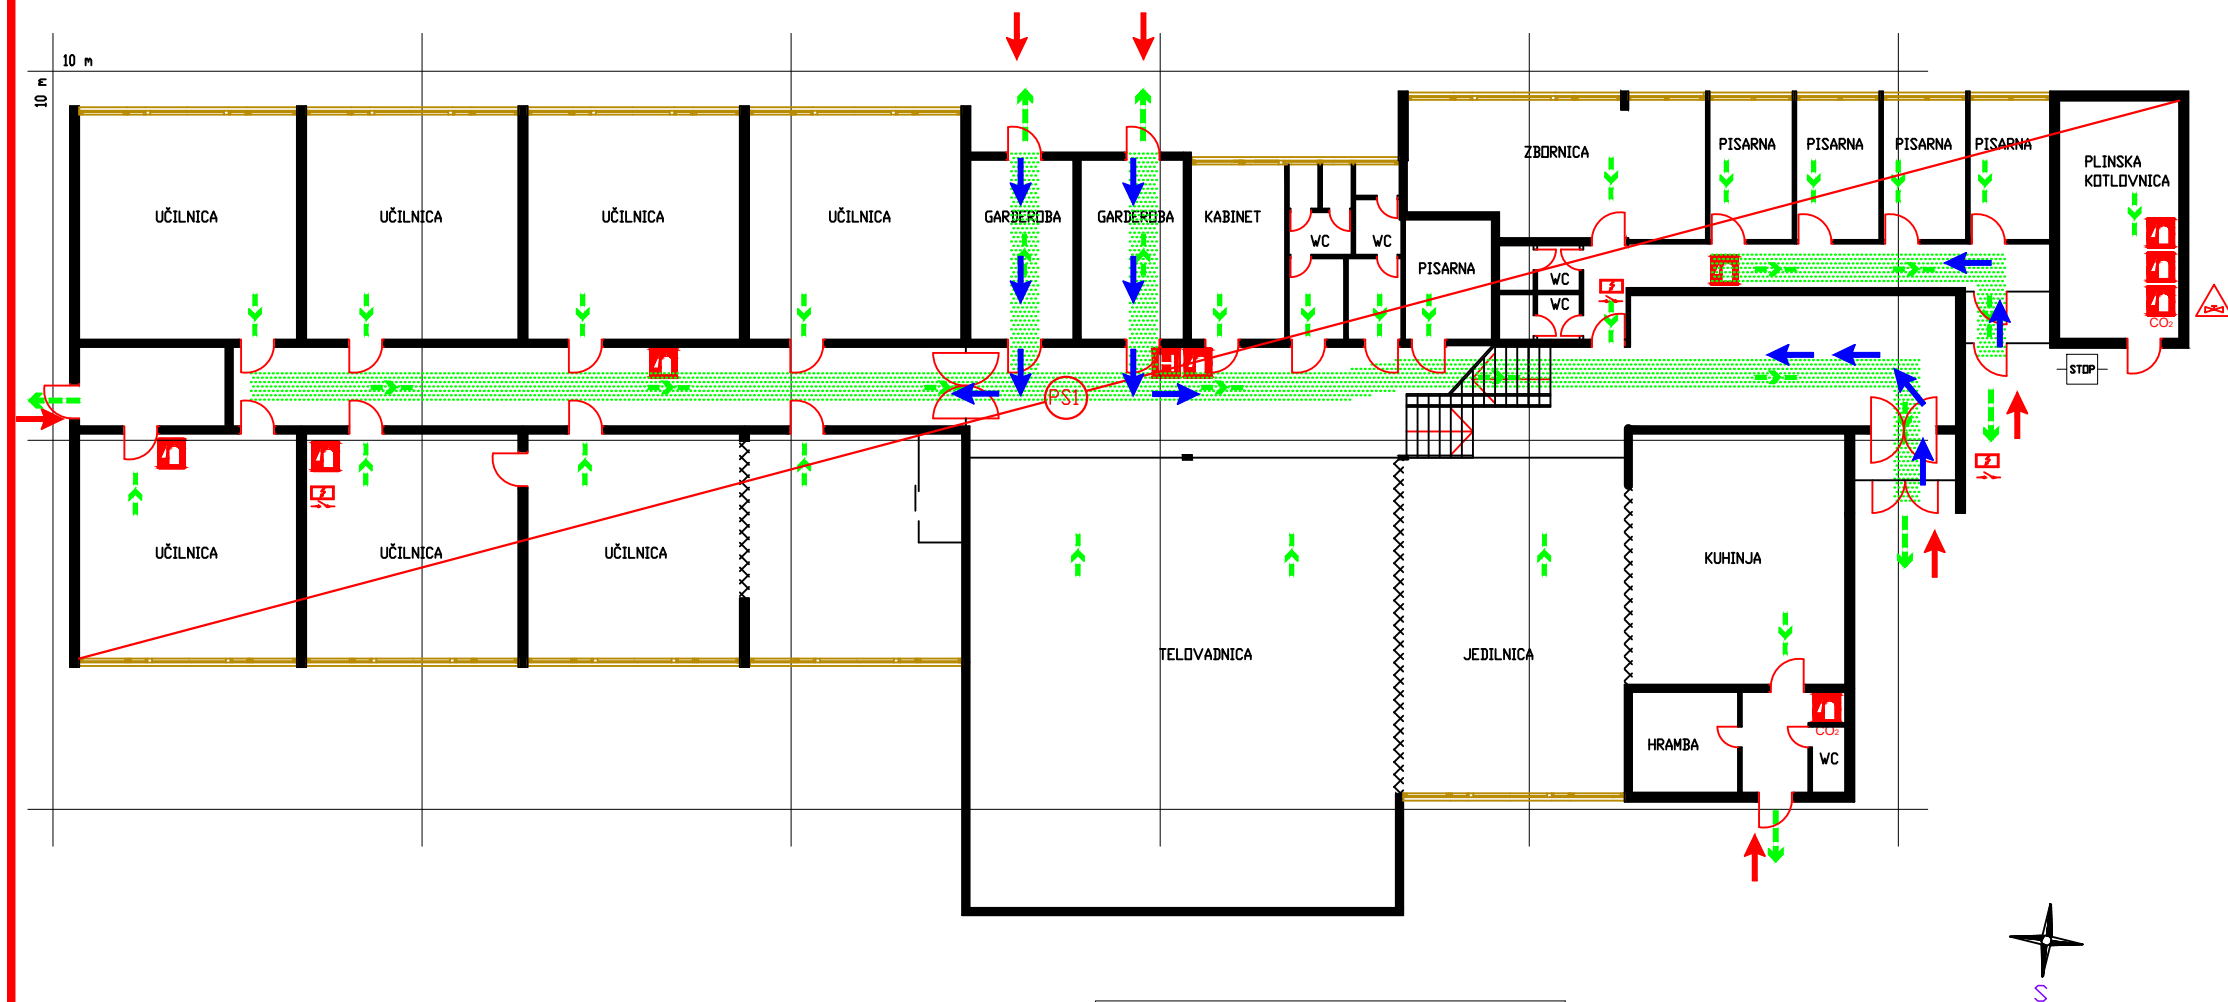

LEGENDA SIMBOLOV

- | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| | smer evakuacije se končuje | | gasilnik na ABC prah |
| | smer evakuacije | | gasilnik na CO2 |
| | možnost notranjega napada | | zidni hidrant |
| | smer gasilcev | | glavna plinska požarna pipa |
| | elektro omarica | | izklop v sili |
| | stikalo za izklop el. | | |


OBJEKT: DŠ Ivana Cankarja Ljutomer
PODRUŽNICA ŠOLA CVETKA GOLARJA
Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer

STOPNJA OGROŽENOSTI: 2

DATUM: Marec 2017

IZDELAL: Zepi Bojan Zelenko s.p.

POŽARNA VARNOST OBJEKT-TLORIS I. NADSTROPJA

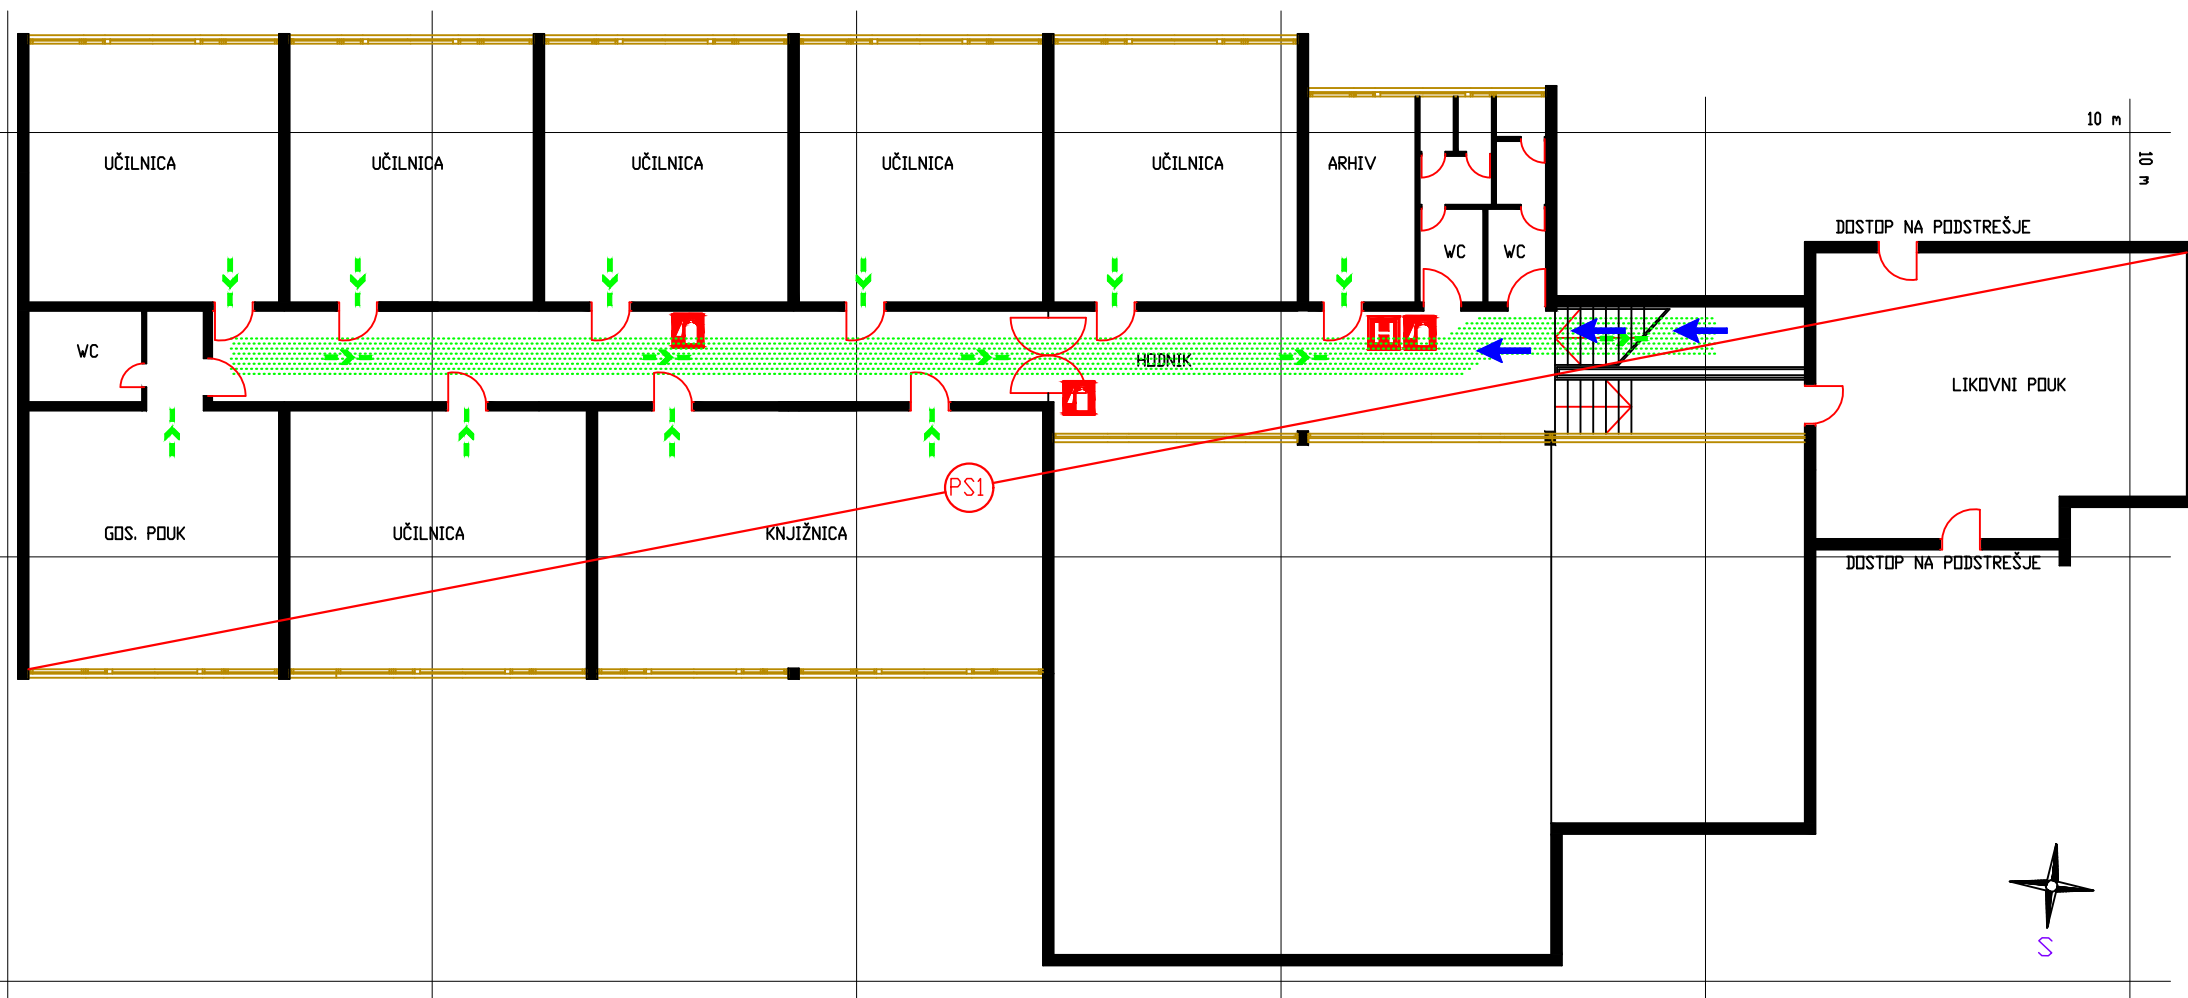

LEGENDA SIMBOLOV

- smer evakuacije se končuje
- smer evakuacije
- ⚡ elektro omarica
- stikalo za izklop el.
- ☑ gasilnik na prah
- H zidni hidrant
- ← možnost notranjega napada

OBJEKT: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
PODRUŽNICA ŠOLA CVETKA GOLARJA
Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer

STOPNJA OGROŽENOSTI: 2

DATUM: Marec 2017

IZDELAL: Zept Bojan Zelenko s.p.